

**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

..... **LYCÉE DES MÉTIERS** .....  
 ..... **ENTRE MEURTHE ET SÂNON** .....  
 ..... 2, rue Levasseur .....  
 ..... 54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE .....  
 ..... Tél. : 03.83.48.26.89 - Fax : 03.83.48.82.97 .....  
 .....


SIRET : *195 400 155 000 14*  
 (Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	<i>Siemens</i>	<i>1</i>	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique		<i>24</i>	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		<i>20</i>	
Diffuseur sonore		<i>32</i>	
Bris de glace		<i>5</i>	
Déclencheur manuel		<i>50</i>	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		<i>18</i>	

**Date et Visa du chef d'établissement**

*Le SSI doit être changé en 2021 (etc)*

*16/02/21*



M

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

.....  
..... LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT .....  
..... ET DE L'ÉNERGIE - E. HÉRÉ .....  
..... 86, bd Maréchal Foch .....  
..... 54520 LAXOU .....  
..... Tél. : 03 83 90 83 30 .....


**SIRET : 195 400 270 00011**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CHUBB UTI.COM CMSI.COM	2	
Centrale	LUNATIC 2B 4B COOPER -NUGELEC ECB 3000 TYPE B	1 1	
Détecteur ionique		0	
Détecteur optique		361	
Détecteur thermique		8	
Détecteur thermo		19	
Indicateur d'action		29	
Porte coupe feu		52	
Diffuseur sonore		90	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		118	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		16	
Report d'alarme		12	

**Date et Visa du chef d'établissement**

17/03/21




Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....  
 .....  
 .....  
 Site : Aviation  
 SIRET :

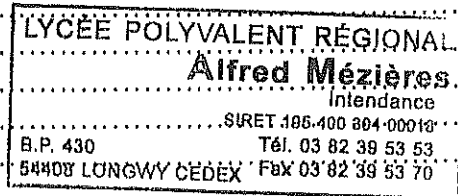

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	NUGELEC Type BAAS.	1	
Centrale	NUGELEC Type 4.	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		22	
Diffuseur sonore		32	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		66	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		2	
Centrale	Alpha Type C2/6/10	1	

Date et Visa du chef d'établissement



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

LYCEE BOUTET DE MONVEL  
4 rue Boutet de Monvel  
54300 LUNEVILLE

**SIRET : 195 400 361 000 18**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SIEMENS BC 112-20	1	ADM
Centrale	EUROPA 212 TMS 101	1	INTERNAT
Centrale	CHORUS NFS	1	S2I
Détecteur ionique		106	
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo		1	HOTEL
Indicateur d'action		106	
Porte coupe feu		14	
Diffuseur sonore		43	
Bris de glace		57	
Déclencheur manuel		5	
Déclencheur électromagnétique		1	HALL HOTEL
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		1	

**Date et Visa du chef d'établissement**

12/01/2021

**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

Lycée des métiers de la logistique et des services Bertrand SCHWARTZ  
5 rue Sainte Anne  
54340 P OMPEY

Tel : 03.83.49.11.94

Mel : [ce.0540085@ac-nancy-metz.fr](mailto:ce.0540085@ac-nancy-metz.fr)

**SIRET : 19540085800013**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	ESSER IQ8 control	1	
Centrale	EUROPA CMSI10	1	CMSI
Détecteur ionique		86	
Détecteur optique			
Détecteur thermique		7	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		16	
Diffuseur sonore		54	
Bris de glace		1	
Déclencheur manuel		65	
Déclencheur électromagnétique		16	
Alimentation électrique de sécurité		1	
Report d'alarme		4	
Centrale type 4		2	Bungalow + pôle logistique
VESTA aspiration DP		1	Dp salle à manger

**Date et Visa du chef d'établissement**

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: "BERTRAND B. SCHWARTZ - POMPEY - 54340", "LYCÉE DES MÉTIERS DE LA LOGISTIQUE ET DES SERVICES BERTRAND SCHWARTZ", and "Le Proviseur" at the bottom.

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

..... Lycée HANZELET .....  
 ..... 79 Place de Trey .....  
 ..... B.P. 289 .....  
 ..... 54701 PONT-A-MOUSSON Cedex .....  
 ..... Tél : 03.83.80.60.00 .....  
 .....

SIRET : 1 954 127 05 . 000 12

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	KARA 4	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu			Pas asservies
Diffuseur sonore	HAUTS PARLEURS	5	
Bris de glace			
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	3,2 Ah - 12V	2	2 batteries
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement




19/02/2021  
 Mme SACQUOT  
 Isabelle

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**




SIRET: 195 412 887 00018

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SIEMENS BCM	1	RAS
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		32	RAS
Diffuseur sonore	CERBERUS 24V	22	RAS
Bris de glace	DM 1M04	39	RAS
Déclencheur manuel	DM 1M04	39	RAS
Déclencheur électromagnétique	DEM 24V	32	RAS
Alimentation électrique de sécurité	SLAT 24V 4A	1	RAS
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

5/02/2021.

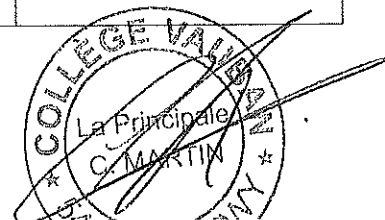



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**


..... Lycée Frédéric CHOPIN .....  
 ..... Esplanade Jacques Baudot .....  
 ..... 03 83 40 20 42 .....  
 ..... 54042 NANCY CEDEX .....  
 ..... Tél. : 03 83 40 20 42 .....  
 ..... Fax : 03 83 40 20 42 .....  
 .....

SIRET : 19540040300018

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CERBERUS CI 1110	1	SIEMENS
Centrale	CASSIOPEE FORTES	1	DEF
Détecteur ionique		0	
Détecteur optique	OA.0/01D5080	4	ATSE
Détecteur thermique		179	DEF
Détecteur thermo		3	ATSE
Indicateur d'action	FTC 041	0	
Porte coupe feu		135	DEF
Diffuseur sonore	AVS 2000 SIP 316	74	
Bris de glace	DM0A/01 BG 021	37	ATSE SESSY DEF
Déclencheur manuel		140	DEF
Déclencheur électromagnétique	AC916ME07	0	
Alimentation électrique de sécurité	DEF SLAT ATLAS +	148	MECALECTRO
Report d'alarme	ULTRA 01TV059	3	
DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUX	COMBIBI 2000	5	DEF
DIFFUSEUR VISUEL	BCW D080 136	12	DEF
		30	DEF

**Date et Visa du chef d'établissement**



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... COLLEGE Jacques GRUBER .....  
 ..... 4, route du Moncel .....  
 ..... 54170 COLOMBEY-LES-BELLES .....  
 ..... Tél. 03-83-52 00 42 -- Fax 03-83-52 62 78 .....


SIRET : 195 400 122 000 14

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	ESSER	1	ESSER
Centrale	IQ8 control m		CHSI 8000
Détecteur ionique	Serie 3000	92	
Détecteur optique			
Détecteur thermique	IQ8 Quad	28	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	BLOC DAS	29	
Diffuseur sonore	IQRS-SEC	16	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	ESSER IQ8	21	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	SLAT	1	
Report d'alarme	ESSER	1	

Date et Visa du chef d'établissement

le 5 Février 2021

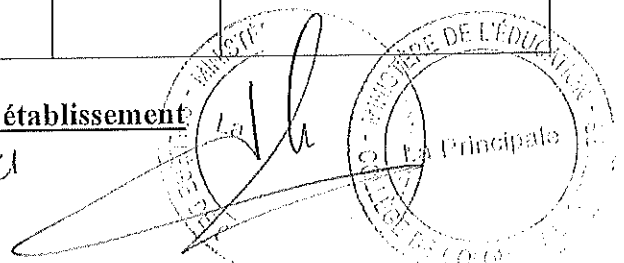

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

**LYCÉE HENRI POINCARÉ**

2 rue de la Visitation - CS 54202

54042 NANCY CEDEX

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**


**2021/2024**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CHUBB UTI .COM	1	
Centrale	CHUBB CMSI .COM TYPE A	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique	CHUBB I SCAN 0.ICC	313	
Détecteur thermique	CHUBB I.SCAN TV	17	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	CHUBB I SCAN 0.ICC	256	
Porte coupe feu		16	
Diffuseur sonore	KLAXON SIGNALISED TD 18 980 528	86	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	CHUBB I. SCAN	105	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		3	
Report d'alarme	CHUBB LON. REP	1	
VESDA		3	
Coffret gymnase		1	

**Date et Visa du chef d'établissement**

le 4/2/21

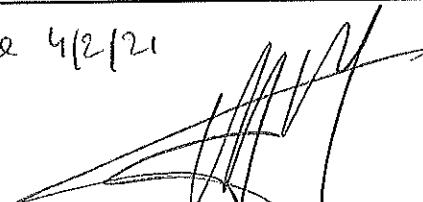

**LYCÉE HENRI POINCARÉ**

2 rue de la Visitation - CS 54202

54042 NANCY CEDEX

**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**


..... Collège la Plante Grubé  
 ..... 3, rue Montessori  
 ..... 083804060 54530 Pagny / Moselle

**SIRET :**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	NEUTRONIC type 2B-BAASA	1	
Centrale			
Détecteur ionique		/	
Détecteur optique		/	
Détecteur thermique		/	
Détecteur thermo		/	
Indicateur d'action		/	
Porte coupe feu		11	
Diffuseur sonore	Neutronic BAAS-S11	20	
Bris de glace		/	
Déclencheur manuel	Neutronic 4MORA	24	
Déclencheur électromagnétique		22	
Alimentation électrique de sécurité		1	
Report d'alarme		1	

**Date et Visa du chef d'établissement**

A 

**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

.....**COLLEGE JEAN MOULIN**.....  
 .....14, rue Jean Moulin.....  
 .....54510 TOMBLAINE.....  
 .....Tél. : 03.83.21.02.36.....  
 .....Fax : 03.83.33.29.12.....  
 .....


**SIRET :**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	BAAS de type 2 BPR	1	1 bloc SBP2
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	BLOC DAS D07-L	16	
Diffuseur sonore	BAAS 2BSA	12	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	SERIE 4700	18	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	AES 24 V4 AF 3U	1	
Report d'alarme	TABLEAU DE SYNTHESE	1	1 Bloc SBR

**Date et Visa du chef d'établissement**

10 10 - 02 - 2021

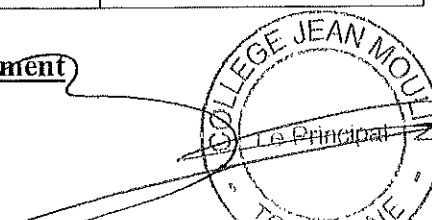

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....  
 ..... **COLLEGE DE LA HAUTE VEZOUZE** .....  
 ..... 51, Avenue Joffre .....  
 ..... 54480 CIREY-SUR-VEZOUZE .....  
 ..... Tél. 03 83 42 52 26 .....  
 ..... Fax 03 83 42 64 61 .....

SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale (externat)	Type 2a – CMCI type 3	1	
Centrale (1/2 pension)	Type a – TT41B – V7- classe B	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		6	
Diffuseur sonore		26	
Bris de glace		25	
Déclencheur manuel		25	
Déclencheur électromagnétique	BANDEAU DE PORTE	3	Porte à 2 battants
	Ventouses	3	Porte a 2 battants
Alimentation électrique de sécurité	SLAT 24v – 4a/h	1	Equipement seul
	BATJ NIMH 12v 600mA	1	
Report d'alarme		3	Dans les appartements de fonction

Date et Visa du chef d'établissement

23.02.2021



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

**Collège Jean LAMOUR  
56, boulevard de Scarpone  
54000 NANCY**

**Collège JEAN LAMOUR  
56, boulevard de Scarpone  
54000 NANCY  
Tél. : 03 83 97 88 20**

**SIRET : 19541327300010**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SSI Type 1 catégorie A AVISS ECS ADRESS IV CMSI AGORA	1	Adressable
Détecteur optique	PL 3302 O	77	
Indicateur d'action	IA	39	
Porte coupe feu	10		
Diffuseur sonore	AVISS DS01-PZ	33	
Diffuseur sonore	SYV	1	
Diffuseur sonore et visuel	AVISS ROLP LX WALL BASE	36	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	4710R1/AMD3311	20	
Déclencheur manuel	DMV-1C	3	
Alimentation électrique de sécurité	AES	1	48 V 6A
Report d'alarme	RP ADDES IV	1	
Boîtiers de réarmement	BR 24/48	2	
ERF		10	
Déverrouillage issue de secours		1	
Ventouses murales		16	

**Date et Visa du chef d'établissement**







Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**


..... COLLEGE GRANDVILLE.....  
 ..... 2, rue Pierre Pinteaux.....  
 ..... 54460 LIVERDUN.....  
 ..... Tél: 03 83 49 42 60.....  
 ..... Fax : 03.83.49 25.22.....  
 .....

**SIRET :**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale Bt externat	ATSE TEN4 SSI	1	
Centrale Demi pension	MG TSA TYPE 4		
Détecteur ionique	5013	23	
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		18	
Diffuseur sonore	ATSE et MG 57041	10	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	KRI	28	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

**Date de Visa du chef d'établissement**

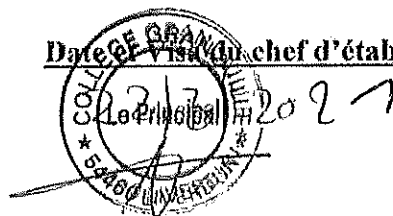

Le Principal,

M. T. L. L.

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

..... COLLÈGE ÉMILE GALLÉ  
 ..... 20 - 22 Rue Général de Gaulle  
 ..... 54270 ESSEY LES NANCY  
 ..... Tél. 03 83 29 05 88  
 ..... Mail: ce.0541211@ac-nancy-metz.fr


**SIRET :**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	ECS ESSER IQ8 Contrôle	1	
Centrale	CMSI ESSER SENS ES	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique	ESSER OPTIQUE IQ8	49	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	ESSER IQ8	18	
Porte coupe feu			
Diffuseur sonore et lumineux	ESSER SOLISTA	15	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	ESSER IQ8	19	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	ESSER AES 61-940 24V	1	
Report d'alarme	ESSER REP	1	
Clapets coupe-feu		4	
Trappes désenfumage		4	
Moteur désenfumage		4	
Ouvrants en façade		14	

**Date et Visa du chef d'établissement**

Le 24/02/21



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

COLLEGE EUGENE FRANÇOIS

Routé d'Haudonville

54830 GERBEVILLER

Tel. 03 83 42 70 48

Fax 03 83 42 71 94


SIRET : 193 400 224 00014

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Carbox CS1110	1	Type 1
Centrale		/	
Détecteur ionique		0	
Détecteur optique		0	
Détecteur thermique	DO 1102 A	13	
Détecteur thermo		0	
Indicateur d'action		0	
Porte coupe feu		6	
Diffuseur sonore	DIF 24V	19	
Bris de glace		0	
Déclencheur manuel		27	
Déclencheur électromagnétique		0	
Alimentation électrique de sécurité	Perceuse	1	
Report d'alarme	TN 31	1	

**Date et Visa du chef d'établissement**

9.02.21

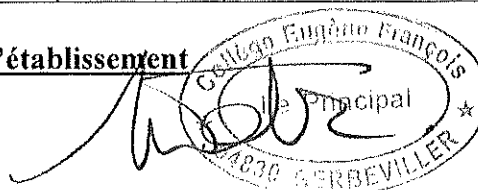

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

Collège Charles Maximilien Duvivier  
42, Rue Aristide Briand  
54 370 EINVILLE-au-JARD

SIRET : 195 400 171 00011

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	URA B.A.A.S.Pr8	01	Mise en Place le 27/04/2016
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	Bandeau Groom 2 vantaux	06	
	2 Vantaux ventouse	06	
Diffuseur sonore	LUMATIC SA	15	
Bris de glace	LUMATIC	21	
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	SLAT AES 50W à 600W	01	Mise en Place le 27/04/2016
Report d'alarme	BUZER	01	
	LUMATIC	01	

Date et Visa du chef d'établissement  
EINVILLE-au-JARD, le 03 février 2021  
La Principale,





LYCEE CYFFLE

1, rue Gyffle

03 83239

57002 NANCY CEDEX


**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :****1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE****2018/2021****(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SSIECS CMSINF 508 SSI	1	
Centrale			
Détecteur ionique		11	Dont 6 dans les faux-plafonds
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo		6	
Indicateur d'action		3	
Porte coupe feu		30	
Diffuseur sonore		42	
Bris de glace		50	
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique		40	Ouverture des portes de secours et fermetures des portes coupe-feu
Alimentation électrique de sécurité	12 volts/38 AH AES NFS619402000	2	
Report d'alarme	44000012 Boitier report B212	1	
Issues de secours asservies		10	

**Date et Visa du chef d'établissement**

Le Proviseur

Nathalie DEFRANOUX



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT Lycée des Métiers du Toulinois**

..... 16 quai de la glacière BP 60327 .....

..... 54201 TOUL CEDEX .....

..... TEL : 03 83 65 54 54 .....

..... FAX : 03 83 64 65 54 .....


**SIRET : 19540083300024**

**(Liste non exhaustive) SITE CUGNOT**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CHUBB UTI.COM	1	
Centrale	CHUBB UTI.COM	1	
Détecteur ionique		2	
Détecteur optique	C SCANO	42	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo	SO22+SO23	8	
Indicateur d'action	IA 2000	70	
Porte coupe feu		18	
Diffuseur sonore	CHORUS	48	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	KAC	76	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme	LONREP	3	

**Date et Visa du chef d'établissement**

Le 19 février 2021 à Toul,



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT Lycée des Métiers du Toulais**

.....16 quai de la glacière BP 60327.....  
.....54201 TOUL CEDEX.....  
.....TEL : 03 83 65 54 54.....  
.....FAX : 03 83 64 65 54.....


SIRET : 19540083300024

**(Liste non exhaustive) SITE CLAUDEL**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	ESSER IQ8 contrôle u	1	
Centrale	ESSER CMSI 10	1	
Détecteur ionique	-	-	
Détecteur optique	EO	99	
Détecteur thermique		5	
Détecteur thermo	-	-	
Indicateur d'action	ESSER IA 2000	77	
Porte coupe feu		3	
Diffuseur sonore		25	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	ESSER IQ8	48	
Déclencheur électromagnétique	-	-	
Alimentation électrique de sécurité	Slat AES	1	
Report d'alarme	ESSER LCD 3100	1	

**Date et Visa du chef d'établissement**

Le 19 février 2021 à Toul,





Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

Collège Alfred Mézières 19 rue A. Mézières 54000 NANCY

SIRET : 195 415 682 00010


(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	ESSER ES can C	1	Collège
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique	ESSER 0-802371.F	49	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	ESSER IQ8L.W.w	21	
Porte coupe feu		8	
Diffuseur sonore	ESSER	14	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	ESSER DMAK	25	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	Sur batterie		
Report d'alarme	ESSER LCD 3100	2	

Nancy : le 18 février 2021

**Date et Visa du chef d'établissement**

  
M.H. GELABERT  
Principale



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

SIRET :

**LYCEE JEANNE D'ARC**  
16 rue Pierre Fourier  
54000 NANCY

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	ACTIVA 1000	1	Localisation loge
Satellites déportés		2	Foyer + Cuisine
Détecteur ionique	ISCAN I	1	
Détecteur optique	ISCAN 0	48	
Alimentation SSI SDI	Batterie 17Ah-12V		
Détecteur thermo	ISCAN TV	18	
Indicateur d'action	IA 010	16	
Porte coupe feu		37	
Diffuseur sonore	CHORUS	32	
Alimentation CMSI	Batterie 17Ah-12V		
Déclencheur manuel	CHUBB Type A	62	
Déclencheur électromagnétique		1	Préau CDI
Alimentation électrique de sécurité	Batterie 17Ah-12V	2	
	Batterie 12Ah-12V	2	
	Batterie 7Ah-12 V	2	
	Batterie 64Ah-12V	2	
Report d'alarme	AGS LCD	4	Logements de fonction
Diffuseur sonore et visuel		28	
Déverrouillage issue de secours		3	CDI : 1 LOG :

Date et Visa du chef d'établissement

Le 16 février 2021  
  
*duval*

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE


CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... COLLEGE LOUIS ARMAND .....  
 ..... 33, avenue de Brabois .....  
 ..... CS 85212 .....  
 ..... 54062 NANCY CEDEX .....  
 ..... 03.83.28.54.31 .....

SIRET : 1954 150 130 0018  
 (Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	URA	01	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique		03	
Détecteur thermique		01	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		16	
Diffuseur sonore		20	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		28	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	CMSI / AES1 AES2	03	
Report d'alarme		02	

Date et Visa du chef d'établissement



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**


.....  
 ..... Collège Jean Lurçat  
 ..... 36, rue de l'Hôtel de Ville  
 ..... 54390 FROUARD  
 ..... Tél: 03 82 49 39 78 - Fax: 03 83 49 36 52  
 .....

**SIRET :**

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SBP BAAS Ref. SBP 2-4-8	1	
Centrale	—	—	
Détecteur ionique	—	—	
Détecteur optique	—	—	
Détecteur thermique	—	—	
Détecteur thermo	—	—	
Indicateur d'action	—	—	
Porte coupe feu	battante double CF 302 SPF	12	
Diffuseur sonore	BAAS SBSA flash type 2b	18	
Bris de glace	—	—	
Déclencheur manuel	à membrane déformable type A Série 4700	21	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	AES 24V 8A C85 SB	1	
Report d'alarme	SBP BAAS	1	
Flash lumineux	DVA F	4	

**Date et Visa du chef d'établissement** Frouard, le 08/02/2021

  
 LE DIRECTEUR

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**


..... COLLEGE ALBERT CAMUS .....  
 ..... 3 rue de la République - B.P. 88 .....  
 ..... 54140 JARVILLE .....  
 ..... Tél : 03 83 51 11 50 .....  
 ..... SIRET : 195 418 173 000 17 - SERVICE : .....  
**SIRET :**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	BAAS PR Planète	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		10	
Diffuseur sonore			
Bris de glace			
Déclencheur manuel		10	1
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

**Date et Visa du chef d'établissement**

12/03/2021

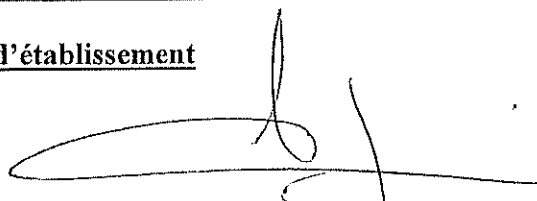

**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

..... LYCÉE PROFESSIONNEL RÉGIONAL D'ARCHE .....  
 ..... 2, Rue Vauban - B.P. 70079 .....  
 ..... 54405 LONGWY CEDEX .....  
 ..... Tél. : 03 82 23 39 13 .....  
 ..... Fax : 03 82 25 16 10 .....

**SIRET : 195 400 320 00014**

**(Liste non exhaustive)**


Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale		1	
Centrale		/	
Détecteur ionique		/	
Détecteur optique		/	
Détecteur thermique		/	
Détecteur thermo		/	
Indicateur d'action		/	
Porte coupe feu		14	
Diffuseur sonore		22	
Bris de glace		/	
Déclencheur manuel		23	
Déclencheur électromagnétique		/	
Alimentation électrique de sécurité		/	
Report d'alarme		1	

**Date et Visa du chef d'établissement**

Le 8/02/2021

La Provisseure

Bernadette CARTE



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....Collège MONTAIGU.....  
.....Rue du Collège.....  
.....54180 HEILLECOURT.....  
.....Tél. 03.83.51.26.21.....  
.....Fax 03.83.57.66.59.....


SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	NUGELEC NUG 31232 CHSI TYPE B	1	
SONORISATION Centrale	MERLAUD	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		4	PORTES DOUBLES
Diffuseur sonore	MERLAUD REF : FP 136 TB	62	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	NUGELEC NUG 30316	35	SAILLIE ROUGE
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			
DIFFUSEUR VISUEL FLASHS LUMINEUX	NUGELEC NUG 30492 SOLISTA LX MUR	23	

Date et Visa du chef d'établissement

03/02/2021



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

COLLEGE JULIENNE FARENC.....

5, rue Louis Burtin

54110-DOBASLE-SUR-MEURTHE

Tél. : 03.83.48.23.50 - Fax : 03.83.46.02.94


SIRET : 19540014800019

(Liste non exhaustive)

Désignation	type		Quantité		Observations
	Collège	Cantine	Clg collège	Clg cantine	
Centrale	1 BAAS type Pr	1 BAAS	1	1	
Centrale	marque ESSER type 2b	Pr			
Détecteur ionique					
Détecteur optique					
Détecteur thermique					
Détecteur thermo					
Indicateur d'action					
Porte coupe feu			5	0	
Diffuseur sonore			13	8	
Bris de glace					
Déclencheur manuel	ESSER MPC	DM.CJ	16	9	
Déclencheur électromagnétique					
Alimentation électrique de sécurité					
Report d'alarme					
Diffuseur lumineux à LED	Type 2B.SA		8	3	
Maintien magnétique porte coupe feux			10		

Date et Visa du chef d'établissement

le 18/02/21





**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

..... COLLEGE LOUIS BERGAUD .....  
 ..... 39 RUE BAL DE GAULLE .....  
 ..... 54070 FOUG .....  
 ..... ☎ 0383626011 .....  
 .....

**SIRET : 19540019700016**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	NEUTRONIC	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		2	
Diffuseur sonore	SONORE ET VISUEL	14	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	NEUTRONIC	23	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	SLAT 24V2A	1	
Report d'alarme			

**Date et Visa du chef d'établissement**

12/02/22



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

COLLEGE JULIEN FRANCK

..... 36 rue de Nancy .....  
 ..... 54250 CHAMPIGNEULLES .....  
 ..... Tél. : 03 83 38 02 67 .....  
 ..... Fax : 03 83 38 81 70 .....  
 ..... Mail : ce.0541466@ac-nancy-metz.fr .....

SIRET : *295 414 669 000 18*

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	<i>UTI-con + fonction chubb + fonction chieete</i>	<i>1</i>	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique	<i>IScan + 0 ICC</i>	<i>27</i>	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	<i>IA 2000</i>	<i>4</i>	
Porte coupe feu		<i>16</i>	
Diffuseur sonore	<i>23 sirene flash 19 flash</i>	<i>42</i>	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		<i>33</i>	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	<i>VARIATION 24V</i>	<i>1</i>	
Report d'alarme	<i>Lon Rep</i>	<i>1</i>	

*15 février 2021*

Date et Visa du chef d'établissement

*Collège Julien Franck  
 54250 Champigneulle  
 Le Principal,  
 Ph. BUCHHEIT*

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

Collège Ferdinand BUISSON  
40, Rue du Faubourg-St-Jean  
54470 THIAUCOURT  
Tél: 03 83 81 90 61  
Fax 03 83 81 92 33

**SIRET :**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SIEMENS	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique	OP110	16	
Détecteur thermique	SINTESO SIEMENS	2	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		8	
Diffuseur sonore	DIF24	12	
Bris de glace	AT50	17	
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme	31DPV		

**Date et Visa du chef d'établissement**

19/02/2021



**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**COLLEGE Anatole France**  
 21, RUE DE LILLE  
**54350 MONT-SAINT-MARTIN**  
 Tél. : 03.82.23.20.71  
 ☒ [ce.0540088@ac-nancy-metz.fr](mailto:ce.0540088@ac-nancy-metz.fr)


SIRET : 195 400 882 00013

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SSI de catégorie A Equipement d'alarme Type 1	1	Secrétariat CMSI SensES ESSER
Centrale	Equipement d'alarme Type 4	1	Salle de musique
Détecteur ionique			
Détecteur optique		82	Mise en service 05/2015
Détecteur thermique			
Détecteur de fumée	Flash lumineux	9	Sanitaires
Détecteur thermo	Termovélocimétrique	2	Logements de fonction
Indicateur d'action			
Porte coupe-feu	Bloc porte double vantaux	9	Cage d'escalier Ventouses 6 en cloisonnement 3 de recoupant
Diffuseur sonore		18	BAAS Type Sa
Bris de glace			
Déclencheur manuel		19	Membrane déformable
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		1	Secrétariat pour CMSI
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

Mont-Saint-Martin, le 04/02/2021.



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent - rue de Verdun - 57000 METZ

**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DÉTECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

Lycée Régional LOUIS MAJORELLE

16, rue Porte de Metz

BP 30306

54201 TOUL Cédex

Tél: 03 83 43 02 90 - Fax : 03 83 43 83 83


SIRET : 195 400 668 00016

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	ESSER CMSI 8000	1	
Centrale	ESSER 008 CONTROLE M	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique	OT BLUE	105	
Détecteur thermique	SDT et OD	5+1	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	IA 2000	63	
Porte coupe-feu		39	
Diffuseur sonore	IQ8S-SEC	34	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	IQ8 MCP	65	
Déclencheur électromagnétique	VANNE GAZ PORTE D'ENTRÉE	1 2	
Alimentation électrique de sécurité		2	
Report d'alarme	LCD 3100		
Flash		1	
Trappes désenfumages		8	
Moteur désenfumage		1	

**Date et Visa du chef d'établissement**

Toul, le 03/02/2021

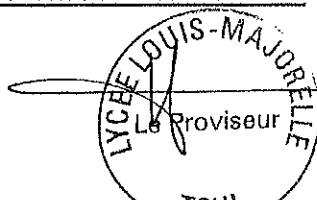

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... COLLEGE RENE NICKLES  
 ..... 54130 DOMMARTEMONT  
 ..... Tél. 03 83 29 29 53 - Fax 03 83 21 67 02  
 .....


SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	STT20B	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu			
Diffuseur sonore	DVAF/DSAF	26	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	FDH 225	35	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme	FT2011	1	
DIFFUSEUR VISUEL (toilettes)	DVAF	13	

Date et Visa du chef d'établissement

23/03/2021



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

..... Collège René Gaillard .....  
 ..... 4 Rue des Ecoles .....  
 ..... 54450 BENAMENIL .....  
 ..... Tél. 03.83.76.48.48 .....  
 ..... Fax. 03.83.76.48.40 .....


SIRET : 195 4000 49 000 19

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	BAAS principal EA2B	1	
Centrale	BAAS flash lumineux	24	
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	Porte à fermeture automatique	7	
Diffuseur sonore	BAAS 2B SA	19	
Bris de glace	Plexo legrand	2	
Déclencheur manuel	Neutronic 4710 R1	26	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	Batterie 29V 3.5A 100W	2	
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

09.02.2021



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

..... Collège Albert Lebrun .....  
 ..... 32, rue de Malenzy .....  
 ..... 54400 - LONGWY .....  
 ..... Tél. 03 82 23 35 96 .....  
 ..... Fax: 03 82 23 05 85 .....  
 .....


**SIRET :** 49541334 900018

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CERBERUS TG 2400	1	
Centrale	CERBERUS STT 2410N	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	par Ballant BENOR 30'	27	
Diffuseur sonore	DIFS 24	14	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	Boitier AT 50	21	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

**Date et Visa du chef d'établissement**

11/09/2021





Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

COLLEGE VINCENT VAN GOUGH  
7 rue Saint Martin  
54700 BLÉNOD LÈS PAM  
Tél. 03 83 80 14 14 - Fax 03 83 80 14 18


**SIRET : 1 95 415 765 000 13**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Neutronic type 2B	01	
Centrale	Nugelec	02	
Détecteur ionique		0	
Détecteur optique		0	
Détecteur thermique		0	
Détecteur thermo		0	
Indicateur d'action		0	
Porte coupe feu		36	
Diffuseur sonore		29	
Bris de glace		0	
Déclencheur manuel		32	
Déclencheur électromagnétique		0	
Alimentation électrique de sécurité		32	
Report d'alarme		0	

**Date et Visa du chef d'établissement**

le 03.02.21



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

.....**COLLEGE CHARLES GUERIN**.....  
 .....7, rue Cosson 54300 LUNEVILLE.....  
 .....Tel : 03.83.76.62.00 - Fax : 03.83.76.62.09.....  
 .....e.0544329@ac-nancy-metz.fr.....


**SIRET :**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SDI ATSE TEN5	1	
Centrale	CMSI ATSE TEN5	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique		22	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	ATSE	1	
Porte coupe feu	Portes coupe feu 2 vantaux	20	1 porte 2 vantaux non asservie
Diffuseur sonore	ATSE son modulé	20	
Bris de glace	BG à membrane déformable	34	
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique	ATSE/legrand	38	
Alimentation électrique de sécurité	Secours assuré par batteries sur chaque centrale		2 batteries par centrale
Report d'alarme	Feu/défaut/en service	1	

**Date et Visa du chef d'établissement**

04/02/2021



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**


LYCEE POLYVALENT REGIONAL MIXTE .....  
E. BICHAT .....  
4, Avenue du Docteur Kahn .....  
54300 LUNEVILLE .....  
Tel. 03 83 76 04 04 .....  
Fax 03 83 76 04 18 .....

SIRET : 19540034600019

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Uti chubb	3	
Centrale	Cmsi com chubb	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique	Iscan 0	172	
Détecteur thermique	Iscan tv	3	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		107	
Diffuseur sonore		88	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	Dm chubb	145	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		10	
Report d'alarme		4	
Clapet coupe feu		6	
Trappe DSF		22	
Moteur desnfumage		3	

**Date et Visa du chef d'établissement**  
**09/02/2021**

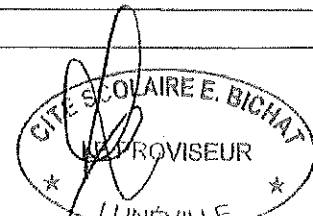

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

..... **Collège Edmond de Goncourt** .....

..... route de Seichamps .....

..... 54425 PULNOY .....

..... Tél : 03.83.20.06.46 .....

..... Fax : 03.83.21.66.87 .....

**SIRET : 19541956900015**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CHUBB UTI PACK	1	Mise en service en 2018
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique	I SCAN 0	30	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo	I SCAN TV	2	
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		17	+ 3 CLAPETS
Diffuseur sonore	ROLFVAD + SOLISTA	29	19 + 10 sonores et visuels
Bris de glace			
Déclencheur manuel	MCP 5A	27	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		1	

Date et Visa du chef de l'établissement



le 24/2/2021



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

Lycée des Métiers  
Marie MARVINGT  
8 rue Jean Moulin  
54510 TOMBLAINE  
Tél. 03 83 29 90 90 - Fax 03 83 29 91 90

**SIRET :**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CERBERUS SR1 MO	1	/
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		21	
Diffuseur sonore		26	
Bris de glace		36	
Déclencheur manuel		2	(Bât A - 3e étage)
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

**Date et Visa du chef d'établissement**

6/8/21

Lycée des Métiers  
Marie MARVINGT  
8 rue Jean Moulin  
54510 TOMBLAINE  
Tél. 03 83 29 90 90 - Fax 03 83 29 91 09



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

Lycée Jacques Callot  
12 rue Jacques Callot  
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY

SIRET : 195.400.700.000.17


(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	TENS CMSI (1999)	1	Située au Lycée
Centrale	UTC Com (2005)	1	Située au Collège
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	PCF BP 402 – VV402	18	Au Lycée
		11	Au Collège
	DAS	1	A la demi-pension
Diffuseur sonore	316 ME	27	Au Lycée
	CHORUS		Au Collège
	NFS 32-001	8	A la demi-pension
Bris de glace			
Déclencheur manuel	KAC	30	Au Lycée
		21	Au Collège
	DM collectif	8	A la demi-pension
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	SLAT	1	Au Collège
	AES – varation		Au Lycée
Report d'alarme	Boîtier MONO Rep	2	Au Lycée
	CHUBB sécurité	1	Au Collège



Date et Visa du chef d'établissement

Le 19 février 2021



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**


**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

COLLEGE Jacques MONOD  
114 Avenue de Chaudeau  
54710 LUDRES  
Tél. 03.83.26.30.40  
Ce.0542189 ac-nancy-metz.fr

SIRET : 19540202900019

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SBP-4	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu			
Diffuseur sonore	SB5	27	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	4710 R	13	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	20 4022 4000	1	
Report d'alarme	SBR	1	
Flash	SBL SA	15	



Ludres, le 4 Février 2021  
Le Principal,

*P. BUSSON*  
P. BUSSON



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

.....  
 ..... **COLLÈGE PAUL VERLAINE** .....  
 ..... 54260 LONGUYON .....  
 ..... Tél: 03 82 26 57 22 .....  
 .....

**SIRET : 195 418 223 00010**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CELTIC BAAS PR 8	2	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		16	
Diffuseur sonore	CELTIC BAAS SA F	25	
	BAAS FLASH (CELTIC SA)	22	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	NEMO	28	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		2	
Report d'alarme			

**Date et Visa du chef d'établissement**

16/02/2021



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24****1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE****CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

COLLEGE JULES FERRY


Place Ernest Poirson

54230 NEUVES MAISONS

Tél. 03 83 47 06 56 - Fax 03 83 26 48 67

**SIRET : 19540052800012****(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CHUBB Série 11006272	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		8	
Diffuseur sonore		17	
Bris de glace		34	
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique		8	
Alimentation électrique de sécurité		1	
Report d'alarme		1	

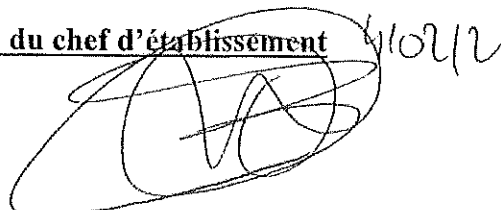**Date et Visa du chef d'établissement**


Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**


.....  
 ..... **Collège Simone de Beauvoir** .....  
 ..... 1 Rue Clément Marot .....  
 ..... 54500 VANDOEUVRE .....  
 ..... Tél. : 03.83.51.55.18 .....  
**SIRET : 195 415 153 000 12**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Catégorie B Chubb CMSI.COM	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		15	
Diffuseur sonore		30	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		32	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		1	

**Date et Visa du chef d'établissement**

8 février 2021



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

**E.R.E.A.**

.....François Richard JOUBERT.....  
 .....69, rue de Mirecourt.....  
 .....54 630 FLAVIGNY-SUR-MOSELLE.....  
 .....Tél: 03 83 26 71 22.....  
 .....Fax: 03 83 26 73 98.....  
 .....Mail: ce.0541268@ac-nancy-metz.fr.....


SIRET : 19541268900018

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	AD 1000 – 4/8 B	1	Marque CHUBB Sécurité UTI COM
	NEUTRONIC TT41B	1	
Centrale	AS 100 10 fonctions	1	
Détecteur ionique	SO 13	91	
Détecteur optique	CSCAN 0	35	
	ISCANO	314	
Détecteur thermique	SO 22	14	
Détecteur thermo	SO23	6	
Indicateur d'action	IA 09/10/11	176	
Porte coupe feu		20	
Diffuseur sonore	AGS	33	
	CHORUS	4	
	FLASH	51	
Bris de glace		10	
Déclencheur manuel	MCP adressable	35	
	KAC Collectifs	43	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	Alimentation 2A	1	
Report d'alarme	Ieon rep	7	
	Rs rep	1	

Date et Visa du chef d'établissement

16/02/2021

  
 Claude WEBER  
 Chef d'établissement  
 E.R.E.A.  
 Flavigny sur Moselle

**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

**LYCÉE VAROQUAUX**

Administration et Logistique

Rue Jean Moulin

54510 TOMBLAINE

Tél. 03 83 29 28 35

Fax 03 83 29 85 56


SIRET : 19540044500019

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CMSI 8000	2	
Centrale	ECSIQ8	2	
Détecteur ionique		0	
Détecteur optique		400	
Détecteur thermique		0	
Détecteur thermo		24	
Indicateur d'action		262	
Porte coupe feu		113	
Diffuseur sonore		87	
Bris de glace		0	
Déclencheur manuel		130	
Déclencheur électromagnétique		0	
Alimentation électrique de sécurité		3	
Report d'alarme		14	

**Date et Visa du chef d'établissement**

Tomblaine le 22 février 2021,  
par délégation, Marie LECOMTE, responsable du pôle gestion

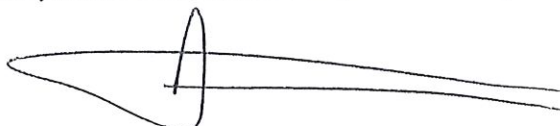

**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

.....	COLLEGE George CHEFFER
.....	4, Rue de la Carrière
.....	54600 VILLERS LES NANCY
.....	Tél. 03 83 28 32 70
.....	Fax 03 83 28 55 77
.....	


**SIRET :**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	son eda Baso PR BB	1	
Centrale	Type 4	2	
Détecteur ionique	/		
Détecteur optique	/		
Détecteur thermique	/		
Détecteur thermo	/		
Indicateur d'action		2	
Porte coupe feu		21	
Diffuseur sonore	Flash Baso schubb	15	
Bris de glace	/		
Déclencheur manuel		20	
Déclencheur électromagnétique	/		
Alimentation électrique de sécurité	AES sécurité 1er étage	+ 2 1	
Report d'alarme		1	
Flash		1	

**Date et Visa du chef d'établissement**

15/10/21

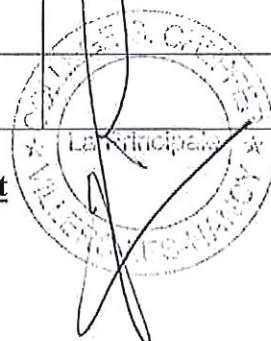

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

COLLEGE DE LA CRAFFE

2, rue de la Craffe

54000 NANCY


Tél. 03.83.35.35.29

SIRET : 19540106 2000 11

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	UTC COM.	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique	CScan O	4	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	PCF A BATTANT	3	
Diffuseur sonore	Sonore et VISUEL CHORUS	5 17	
Bris de glace		17	
Déclencheur manuel	K R I	31	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**


COLLEGE EMBANIE DOMBASLE

SIRET : 195 413 257 000 13

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CHUBB UTC.COM TYPE 4 LEGRAND + SIEMENS STT20B	1	Bâtiment externat
Centrale	LEGRAND REF 406-62	1	Bâtiment techno
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		9	
Diffuseur sonore		16	
Bris de glace		25	14 BAT EXTERNAT 5 BAT TECHNO 6 BAT RESTAURATION
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

**Date et Visa du chef d'établissement**

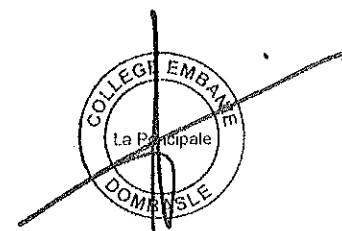



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**


.....  
 .....  
 .....  
 .....

**SIRET :**

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	UTI COM CAB-M V3	1	ECS 029 A10 - CMSI 085 A10
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique	I SCAN+ O ICC	5	L 067 A0
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	Ventouse à rupture 24V	50	
Diffuseur sonore	ESJA1000W SONOS Pulse DL DC Mur socle haut ESDA1000W SONOS Pulse DL Mur socle haut	52 + 41	DM 017 A0
Bris de glace			
Déclencheur manuel	DM MCP5A-RP01SF-A207- 01C	47	4030000170A3
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme	LON REP EVAC/MES	2	TRE 018 A2
Transmetteur Telephonique	DIALTEL 31DPV CARTE ALIM TYPE3	1	4030000170A3

**Date et Visa du chef d'établissement**

8/08/2021  
 La Repiseuse  
  
 M. MARTELLI

M. Jean PIROT  
 Rue de Verdun  
 57000 NANCY  
 Tél : 03 83 35 25 73  
 Fax : 03 83 35 10 07

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

Lycée Professionnel Régional La Tournelle

2, rue de Lorraine

54550 PONT SAINT VINCENT

Tél : 03 83 47 28 13 - Fax : 03 83 47 44 08

ce.0540060@ac-nancy-metz.fr

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE****(Liste non exhaustive) 2021-2024**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale Bât. ADM°	UTL.Com / TEN 5	1	ECS / CMSI
Centrale nouveau Bât.	UTL.Pack	1	ECS / CMSI
Détecteur ionique		15	
Détecteur optique		197	
Détecteur thermo velocimétrique		20	
Indicateur d'action		78	
Porte coupe feu		16	
Diffuseur sonore		42	
Déclencheur manuel		57	
Déverrouillage issue de secours		1	Nouveau bâtiment (séparation Filles Garçons)
Report d'alarme		7	4 (logement de fonction) 2 (chambres surveillants) 1 (accueil)
Batterie	CMSI 17 Ah - 12 V	2	Administration
	AES 1 24 Ah - 12 V	2	Administration
	ECS-CMSI 45 Ah - 12 V	2	Nouveau bâtiment
	4 Ah - 12 V	2	Nouveau bâtiment
	17 Ah - 12 V	1	Nouveau bâtiment

**Date et Visa du chef d'établissement**

Pont Saint Vincent, le 8 février 2021



Lionel BEAUFORT - Provisieur

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

**COLLÈGE LANGEVIN WALLON**

Haut des Places

54360 BLAINVILLE-SUR-L'EAU

Tél: 03 83 75 72 40

Fax 03 83 75 05 52

SIRET : 195 400 056 000 14  
(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Finsecur Celtic PR4		Administration
Centrale	Chorus T4 NFS		Technologie
Détecteur ionique		0	
Détecteur optique		0	
Détecteur thermique		0	
Détecteur thermo		0	
Indicateur d'action		0	
Porte coupe feu		34	
Diffuseur sonore	Neutronic Celtic SA	52	Avec et sans flash
Bris de glace		0	
Déclencheur manuel	Finsecur Nemo C	34	
Déclencheur électromagnétique		1	
Alimentation électrique de sécurité	Slar AES	0	
Report d'alarme		1	Secrétariat
Centrale d'interphonie vocale de sécurité à 5 lignes	EVCS	1	

+ 9 interphones de sécurité

Date et Visa du chef d'établissement

23 mars 2021




Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

**LYCÉE STANISLAS**

..... Lycée Polyvalent Régional .....  
 ..... Biotechnologies Hôtellerie .....  
 ..... 468, rue de Vandœuvre .....  
 ..... 54600 VILLERS-LES-NANCY .....  
 ..... Tél. 03.83.91.35.35 - Fax. 03.83.27.90.54 .....  
 .....

SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	legrand h0633	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique	legrand h0669 h0659	242	
Détecteur thermique	legrand h0660 h0670	14	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	legrand h0658	128	
Porte coupe feu			
Diffuseur sonore	legrand h0581	73	lumineux classe B
Bris de glace			
Déclencheur manuel	legrand 3806H	110	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	legrand 32410	3	
Report d'alarme	legrand h0696	3	
D.L	legrand h0595	50	
BAAS	legrand h0533	2	message flash
ECS	legrand h0512	1	

Date et Visa du chef d'établissement

15.02.2021  
 Le Proviseur,



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

**COLLEGE DE L'EURON**  
**6 rue des Hauts Fossés**  
**54290 BAYON**  
**03.83.72.51.14**  
**ce.0541852@ac-nancy-metz.fr**  
**SIRET : 195 418 520 000 19**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CHUBB	1	EXTERNAT
Centrale	FINSECUR IROISE 4-2	1	DEMI PENSION
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	Portes doubles électromagnétiques	8	
Diffuseur sonore			
Bris de glace	CHUBB	25	
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

**Date et Visa du chef d'établissement**

Le 17 février 2021  
 Le Principal

Olivier FORT

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**


Collège GASTON RAMON  
6 rue du Stade  
54560 AUDUN LE ROMAN  
Tel : 03.82.21.60.62  
Fax : 03.82.21.57.22

SIRET : 1 95 414 701 000 19

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CMSI TENS SDI TENS	1	
Centrale		/	
Détecteur ionique		/	
Détecteur optique		28	
Détecteur thermique		/	
Détecteur thermo		/	
Indicateur d'action		14	
Porte coupe feu		18	
Diffuseur sonore		5	
Bris de glace		23	
Déclencheur manuel		/	
Déclencheur électromagnétique		/	
Alimentation électrique de sécurité	Batterie	1	
Report d'alarme		/	

**Date et Visa du chef d'établissement le 16/02/2021**



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

..... **E.R.E.A. Hubert Martin** .....

..... 4 rue Robert Schuman .....

..... B.P. 104 .....

..... 54150 VAL DE BRIEY .....


..... ce.0541338@ac-nancy-metz.fr .....

..... Tél. 03 82.46.00.37 - Fax. 03 82 20 92 40 .....

**SIRET :**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	FC 3020 ECS	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique	FD 0221	125	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo	FD T 221	4	
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		9	
Diffuseur sonore		17	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	FND 225	1	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme	FT 20M	4	



**Date et Visa du chef d'établissement**

M 10/02/2021

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

BATIMENT EXTERNAT ..... COLLEGE VAL de SEILLE .....  
 ..... B.P. 10 .....  
 ..... 54610.NOMENY .....  
 ..... Tél. : 03.83.31.31.46 .....  
 ..... Fax : 03.83.31.39.56 .....

SIRET : 195 400 544 000 19  
 (Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale SDI	CERBERUS GUINARD CS III S	1	Addressable programme à 4 zones
Centrale CMSI	CERBERUS GUINARD SIT 10	1	Compartmentage PLF NF C-2003
Détecteur ionique			
Détecteur optique	DO II O4 SIEMENS DS II SIEMENS	2 2	Couloirs - escaliers salle TP 22/23
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	BLOC PAS DOT-L CF 30	5 ensemble de 5 portes	Portes, bottantes à fermeture; rupture d'alimentation verrouilles.
Diffuseur sonore	DIF 24/5	6	
Bris de glace	Coup de poing Le grand	1	bureau CPE
Déclencheur manuel	AT 50 CERBERUS DM 1131 SIEMENS	6 4	circulations
Déclencheur électromagnétique	Bandeau RCS 95/2 Verrouilles Sacle murab	1 8	A Rupture de circuit
Alimentation électrique de sécurité	CERBERUS SIEMENS AES 24-3B	1	NF 561-940 NF EN 54-4 CAE 2003-C
Report d'alarme	TR 110 SIEMENS	1	bureau secrétaire administration
Sirene - flash	D-BU	2	WC filles - garçons

Date et Visa du chef d'établissement

le 11/02/21

Le principal  
N. HENRY



*(Handwritten signature)*



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :


..... COLLEGE VAL de SEILLE.....  
 ..... B.P. 10.....  
 ..... 54610 NOMENY.....  
 ..... Tél. : 03.83.31.31.46.....  
 ..... Fax : 03.83.31.39.56.....  
 BÂTIMENT TECHNOLOGIE  
 SIRET : 195 400 514 00019

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	LEGRAND type 4 Ref : 40561	1	1 boucle avec système intégré
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu			
Diffuseur sonore	LEGRAND Ref : 40580	1	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	LEGRAND DM4	4	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			
Système flash	LEGRAND D-4 Ref : 40581	1	

Date et Visa du chef d'établissement

le 11/02/21 - le principal  
M. HENRY



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE


CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... BÂTIMENT DEMI-PENSION ..... COLLÈGE VAL de SEILLE .....  
 ..... B.P. 10 .....  
 ..... 54610 NOMENY .....  
 ..... Tél. : 03.83.31.31.46 .....  
 ..... Fax : 03.83.31.39.55 .....

SIRET : 195 400 540 000 19  
 (Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	LEGRAND Type 4 Réf: 40561	1	1 boucle avec sirène intégrée
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu			
Diffuseur sonore	LEGRAND Réf: 40580	1	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	AT 50 LEGRAND DM4	4	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			
sirène flash	LEGRAND 0-4 Réf: 40581	2	une fille - garçons

Date et Visa du chef d'établissement  
 le 11/02/21 Le Principal  
 N. HENRY

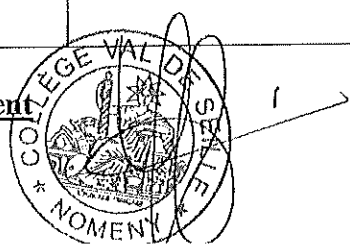

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

.....COLLÈGE VAL de SEILLE.....  
 .....B.P. 10.....  
 .....BÂTIMENT ATELIER-MAINTENANCE.....54610.NOMENY.....  
 .....Tél. : 03.83.31.31.46.....  
 .....Fax : 03.83.31.39.56.....

SIRET : 195 400 544 000 19

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	URA type 4	1	Bris de glace et dif. sonore intégrés
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu			
Diffuseur sonore			
Bris de glace			
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

le 11/02/21, le principal  
M. HENRY



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE


CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... COLLEGE VAL de SELLE.....  
 ..... B.P. 10.....  
 ..... BÂTIMENT ADMINISTRATION.....  
 ..... 54610 NOMENY.....  
 ..... Tél : 03.83.31.31.46.....  
 ..... Fax : 03.83.31.39.56.....

SIRET : 195 400 544 000 19  
 (Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	URA TYPE 4	1	BARS TUCIT Ref : 955657
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu			
Diffuseur sonore	ASP	1	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	URA	2	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			
Sirene flash	LEGRAND D-4 Ref : 40581	2	

Date et Visa du chef d'établissement  
 le 11/02/21 . Le principal  
 M. HENRY



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

.....  
 Collège Pierre Brossolette .....  
 2a, rue de chenières .....  
 54430 REHON .....

**SIRET : 195 413 364 000 17**


**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	URA	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique		1	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		10	
Diffuseur sonore		19	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		14	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		1	
Report d'alarme		1	

**Date et Visa du chef d'établissement**

Réhon le 15 février 2021

Le Principal  
**D. SANZ**

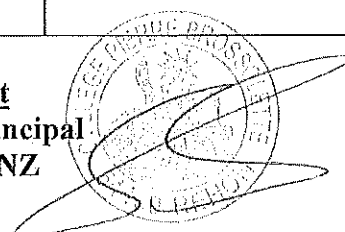

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

.....  
 .....  
 ..... COLLEGE JOLIOU-CURIE .....  
 ..... 54040 TUCQUEGNEUX .....  
 .....


**SIRET : 19541333100016**

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Siemens BC11	1	ECS/CMSIM ( cuisine)
Centrale	Cerberus Algo Rex	1	Administration
Détecteur ionique			
Détecteur optique		45	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action		14	
Porte coupe feu	Electromagnétique	28	
Diffuseur sonore	Cerberus Guinard	20	
Bris de glace	Cerberus	24	
Déclencheur manuel	Siemens	4	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	AES SLAT (Cuisine) ATLAS SLAT ( Administration)	2	
Report d'alarme		1	

**Date et Visa du chef d'établissement**

le 18/3/2021

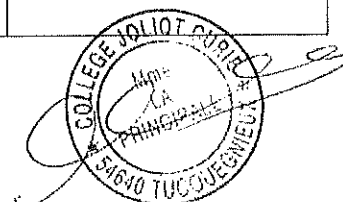

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Lycée Professionnel Régional REISER

1, rue du Stade

54810 LONGLAVILLE

Tél: 03 82 25 94 20

Fax 03 82 25 94 26

SIRET : 195 416 052 00015

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale			
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	Double battant	11	
Diffuseur sonore			
Bris de glace			
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

**Date et Visa du chef d'établissement**

Lycée Professionnel Régional REISER

1 rue du Stade


54810 LONGLAVILLE

Tél. 03 82 25 94 20

Fax 03 82 25 94 26

29/02/21

La Proviseur

  
J.P.160

**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**


COLLEGE JEAN DE LA FONTAINE  
6, rue de la Moselle  
54520 LAXOU

SIRET : 19541469300018

**(Liste non exhaustive)**

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Finsécu Tasman4	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	Blocfer Mode2 Blocdas D56	18	
Diffuseur sonore	BAAS 230V-50Hz classe II classe B	11	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	Déclencheur manuel 1 contact	16	
Déclencheur électromagnétique	Groom	18	
Alimentation électrique de sécurité	Type PR	1	
Report d'alarme			

**Date et Visa du chef d'établissement**

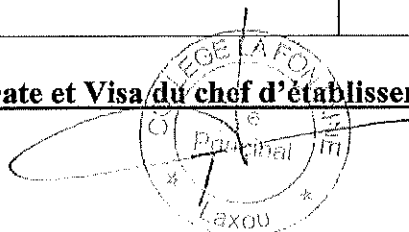



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

.....  
 ..... Collège Louis Marin  
 ..... 12 rue du Val des Faux  
 ..... 54670 CUSTINES  
 ..... Tél : 03 83 49 44 60  
 ..... Fax : 03 83 49 44 61  
 .....


SIRET : 145 400 783 000 13  
 (Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	AGORA 3F Avisi sewate	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		9	ter : 2 RDC : 5 R.D. var : 2
Diffuseur sonore		20	ter : 2 RDC : 2 R.D. var : 9
Bris de glace			
Déclencheur manuel		13	ter : 2 RDC : 4 R.D. var : 7
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

04/02/24

La Principale  
 Virginie BERNASSOLA



**Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**

*A partir de l'année 2022*

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

**LYCEE PROFESSIONNEL P. LAPIE**  
 6, Av. du Docteur Kahn - B.P. 50217  
 54301 LUNEVILLE CEDEX  
 Tél. : 03 83 76 43 43  
 Fax : 03 83 76 43 48

SIRET : 135 400 373 000 10

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	NEUTRONIC TT2b-Pr	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		20	
Diffuseur sonore	Type 2b	17	
	Type 2b + Flash	12	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		26	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

**LYCEE PROFESSIONNEL P. LAPIE**

6, Av. du Docteur Kahn - B.P. 50217  
 54301 LUNEVILLE CEDEX  
 Tél. : 03 83 76 43 43  
 Fax : 03 83 76 43 48

**Date et Visa du chef d'établissement**

*de 15/02/2021*



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

COLLEGE JOLIOT CURIE  
4 rue Joliot Curie  
54380 DIEULOUARD  
Tél. 03 83 23 57 37 - Fax 03 83 23 64 93


SIRET : 19540013000017

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	ATS1000 AIP	1	
Centrale	Esser ES COM	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur auto de fumée		19	
Flash lumineux		29	
Porte coupe feu		9	
Diffuseur sonore		23	
Bris de glace		0	
Déclencheur manuel		23	
Déclencheur électromagnétique		0	
Alimentation électrique de sécurité		1	
Report d'alarme		1	
Sirènes ext et int		12	
Détecteur bivolumétriques		23	

Date et Visa du chef d'établissement

08/02/21



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

**COLLEGE DE BACCARAT**

1 bis, av. de Lachapelle

54120 BACCARAT

Tél. 03.83.76.02.60 - Fax 03.83.76.02.61

SIRET : 185 400 015 000 10

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Centrale Principale ATSE	1	Installation réf. C540029
Centrale	Petite Centrale indépendante	1	
Détecteur ionique		29	
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		19	
Diffuseur sonore	Sue centrale principale	23	
Bris de glace		28	24 Pour la centrale principale – 4 pour la centrale annexe
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		Oui	Batterie
Report d'alarme		1	1 report dans appartement fonction ATTE

Date et Visa du chef d'établissement

29/2/21



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE**

**CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

Collège Jules Ferry  
5, Avenue de la République  
BRIEY  
54150 VAL DE BRIEY  
Tél : 03.82.46.09.85

SIRET : 195 4000 80000 14

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale A l'alarme technique		1	
Centrale	Neutrovic SBP 8 PR	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		7	
Diffuseur sonore	2B Sa	26	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	Contact	32	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		0	
Détecteur de fumée relié à l'alarme technique	Finesecur Tasman V2	9	Situés dans le plenum de la 1/2P et vestiaires élèves du gymnase

Date et Visa du chef d'établissement

19/02/2021

