

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

LYCÉE des MÉTIERS
 de SERVICE à l'ENTREPRISE
 "BLAISE PASCAL"
 BP 90334
 57608 FORBACH CEDEX
 Tél. 03 87 29 31 50 - Fax 03 87 29 31 00


SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale bât F	PR STD EATON-BAAT	1	
Centrale bât K	MUGELEC 422A	1	
Détecteur ionique		86	- 81-5013 - 5-VLIS
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action		36	
Porte coupe feu		70	
Diffuseur sonore		67	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		130	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		2	
Centrale CDI	MUGELEC STI	1	
Centrale bât A	CHUSS UTC - 6M	1	
Centrale gérance	CHUSS UTC Pack	1	

Date et Visa du chef d'établissement

Le Poussier
 R. Boul



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... Lycée Professionnel Régional A. CITROËN

..... BP 90070

..... 5 rue du XI^e d'Aviation

..... 57152 MARLY cédex

..... Tél. 03 87 63 16 00 • Fax 03 87 55 20 74


SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	BAAS type 3 /Gymnase UTI.COM/lycée CMSI.COMlycée	3	
Centrale	UTC PACK /UFA	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique	ISCAN O	150	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo	ISCAN TV	4	
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		20	
Diffuseur sonore		8	
Bris de glace		10	
Déclencheur manuel		10	
Déclencheur électromagnétique		49	
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		1	

Marly, le 10/02/2021

Date et Visa du chef d'établissement

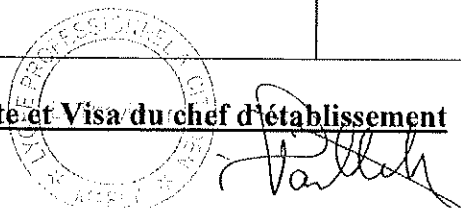

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... Lycée LOUIS VINCENT
 Rue de Verdun
 57000 METZ
 Tél. : 03 87 66 48 22
 Fax : 03 87 62 11 36

SIRET : **19570058800013**

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SIEMENS SDI	1	614 points SDI
Centrale	CESI	1	15 anneau DN 75 anneau méca
Détecteur ionique	optique	296	Sintoro
Détecteur optique	à chenilles	157	Algae x
Détecteur thermique		38	Algae x
Détecteur thermique	et optique	8	Sintoro
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		10	
Diffuseur sonore		203	
Bris de glace		20	
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		7	
Report d'alarme			
batteries		18	

Date et Visa du chef d'établissement
LE PROVISEUR

G.ZAVATTIERO

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

SITE: INTERNAT DE LA REUSSITE

Rue de Verdun
57000 METZ
Tél : 03 87 66 48 22
Fax : 03 87 62 11 36

EQUIPEMENT N° 500001355133 : DI/SSI2020/INTERNAT

15

Table with 4 columns: Désignation, Référence, Qté, Observation. Lists fire detection equipment for the internat site.

Lycée LOUIS VINCENT
Rue de Verdun
57000 METZ
Tél : 03 87 66 48 22
Fax : 03 87 62 11 36

EQUIPEMENT N° 500001721520 : DI/SSI2020/BAT 003

13

Table with 4 columns: Désignation, Référence, Qté, Observation. Lists fire detection equipment for Bat 003.

EQUIPEMENT N° 500001355109 : DI/SSI2010/ BAT 14 ACCEUIL INTERNAT


11

Table with 4 columns: Désignation, Référence, Qté, Observation. Lists fire detection equipment for Bat 14.

Date et Visa du chef d'établissement
LE PROVISEUR

G.ZAVATTIERO

23/03/2021



17


1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

01/10/2021 au 30/09/2024

SIRET : 195 4703 301 00018

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale SSI	SEPHI ALPHA 250C	1	Loge
Centrale CMSI	SEPHI DELTA 24	1	Loge
Centrale type 4	EURO 4 ou 2 boucles	1	Gymnase
Report d'alarme	SEPHI ALPHA RFx1	1	Secrétariat P.A.
Détecteur linéaire		1	
Détecteur optique		134	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action		11	
Porte coupe feu	Dispositif actionné de sécurité	54	
Diffuseur sonore	STILIC DS06	65	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	Conventionnel pour CMSI 4710 R1	96	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			

Metz, le 15/02/2021



Le Provisieur

Arnaud BROSSARD

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

**Cité scolaire Julie Daubié
Lycée polyvalent
Rue Joffre
57120 ROMBAS**


SIRET : 195 701 461 000 12

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CHUBB CMSI.COM	1	
Centrale			
Détecteur ionique	S013	1	
Détecteur optique		21	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo	S023	3	
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	2 vantaux	71	
Diffuseur sonore		74	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	CHUBB type DM DD	103	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	12 V	2	
Report d'alarme			
Détecteur linéaire		3	

Date et Visa du chef d'établissement

Rombas, le 23/03/2021




Le Principal

Alain CREMER

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

Lycée

 Jules Charles
 59 rue Maréchal Foch.....
 57500 SAINT AVOLD.....
 Tél: 03 87 29 30 20.....
 Fax: 03 87 91 23 33.....
 SIRET: 195 700 877 00010.....
 SD: COURRIER.....

SIRET : 195 700 877 00010

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	UTI COM CHUBB	1	
Centrale	CMSI PS100 CHUBB	1	
Détecteur ionique	DA14	182	
Détecteur optique	ISCANO	11	
Détecteur thermique	DA24/ISCA	10	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		39	
Diffuseur sonore			
Bris de glace			
Déclencheur manuel		93	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		2	



Date et Visa du chef d'établissement

01/10/2021

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

SITE BRIQUERIE

SIRET : 195 701 081 000 18

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale 1	FC 2060-ESC	1	
Centrale 1	CMSI	1	
Centrale 2 (SELF)	Nugelec type 1 + CMSI	1	
Centrale 3 (CDI)	Neutronic type 4 + CMSI	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique	DO 1131 A	184	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		71	
Diffuseur sonore	DIF 48	77	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	DM 1104	90	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		3	

Date et Visa du chef d'établissement

17/02/2024
 Par délégation,
 Le Gestionnaire Adjoint
 David ECARTIN

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

SITE MALGRANGE

SIRET : 195 701 081 000 18

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale 1	Neutronic type bali	1	
Centrale 1			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		21	
Diffuseur sonore		19	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		36	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		1	

Date et Visa du chef d'établissement

17/02/2021
Par délégué
Le Gestionnaire adjoint
David FORTIN
MAYEULLE

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

SITE HAYANGE


SIRET : 195 701 081 000 18

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale 1	ATSE	1	
Centrale 2	CHUBB	1	
Détecteur ionique		49	
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		1	
Diffuseur sonore		8	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		10	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		2	

Date et Visa du chef d'établissement

17/07/2021

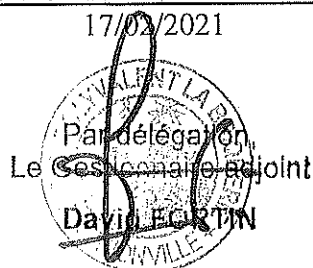

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

Collège «Louis PASTEUR»
2 place du Collège - BP 101
57192 FLORANGE Cedex
Tél: 03 87 54 37 90 - Fax 03 87 54 37 98
ce:0570317@ac-nancy-metz.fr

SIRET : 19570317800010


(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CHUBB UTI.COM	1	
Centrale			
Détecteur ionique	ISCAWO	45	Jaux Plafonds
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	IA 2000 B	4	
Porte coupe feu	1/2H Carrelet Tin	14	Doubles
Diffuseur sonore	S3 NFS	15	SIRENES
Bris de glace	CHUBB	35	
Déclencheur manuel	DM 500 KAC	28	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	Variabm Caf 17	1	24V 225W
Report d'alarme	Tableau de report RS REP	1	+ évacuation
Carte CMSI	CMSI	1	+ fonctions
Ventouses	PCF		

CCF

Date et Visa du chef d'établissement

Florange le 09/02/2021
de Principal



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

COLLEGE dn JUSTEMONT
57185 VITRY-SUR-ORNE
Tél. 03 87 20 25 39 - Fax 03 87 20 25 54

SIRET :19572019800017

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	2B(NEUTRONIC)	2	Externats 1 et 2
Centrale	Nugelec T4	1	Administration
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		34	
Diffuseur sonore	Merlin Gerin	12	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	Legrand/Merlin Gerin	13	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	Merlin Gerin	2	
Report d'alarme	ESSER	2	Administration

Date et Visa du chef d'établissement

17/03/21



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... L.P.R. ALAIN FOURNIER
 Rue Emile Solvay
 57000 METZ
 Tél. 03 87 96 42 16
 Fax. 03 87 99 01 27


SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Cassiopee Forte C	1	SSI catégorie A
Centrale	Altra 01TV050	1	Tableau répéteur alphanumérique
Détecteur ionique			
Détecteur optique	DEF OA-O 01DT080	62	Détecteur de fumée interactif
Détecteur thermique	DEF ORIONT 01DT088	40	Détecteur ponctuel Fumée et chaleur
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	DEF Radiance 00B01	29	Dispositif visuel d'alarme feu
Porte coupe feu		5	
Diffuseur sonore	DEF Combi 2000 00B015-	44	Bloc d'alarme autonome sonore et/ou lumineux
Bris de glace			
Déclencheur manuel	DMOA – IP DMOC-IP	40	
Déclencheur électromagnétique		10	Sur porte coupe-feu
Alimentation électrique de sécurité	DEF AU224 00ALO57	1	Alimentation électrique de sécurité EAS/EAES 24V
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

le 4 février 2024
 H



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....


.....

.....

.....

.....

.....

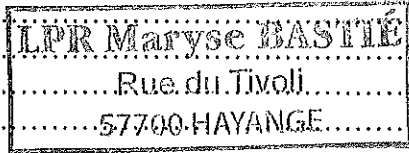

SIRET :


(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Catégorie B-type 2a	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	24		
Diffuseur sonore	125		
Bris de glace			
Déclencheur manuel	46		
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme	1		

Date et Visa du chef d'établissement

Hayange, le 23/02/2021

G. PERETTI

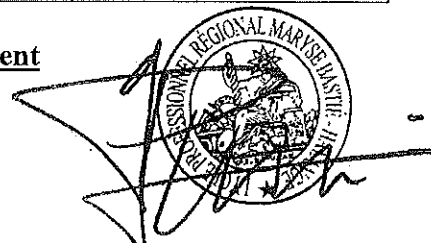

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... LYCÉE PROFESSIONNEL REGIONAL
 Pierre et Marie CURIE
 21 rue des Vosges - BP 20122
 57604 FREYMING-MERLEBACH Cedex
 Tél. +33 (0) 3 87 29 80 20


SIRET : 19570051300011

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SIEMENS TAE 20	1	Bâtiment administration
Centrale			
Détecteur ionique	SIEMENS	185	
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	SIEMENS	123	
Porte coupe feu		34	
Diffuseur sonore	SIEMENS	25	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	SIEMENS	47	
Déclencheur électromagnétique	Portes coupe-feu Ventouse	68	
Alimentation électrique de sécurité		3	Internat Externat B et A DP sous-sol
Report d'alarme	SIEMENS	5	

Date et Visa du chef d'établissement

17/02/2021

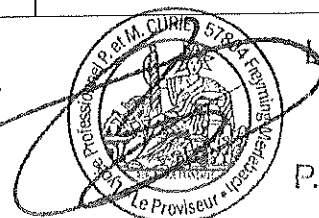

Le Proviseur

P. NEHLIG

44

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... LYCÉE PROFESSIONNEL RÉGIONAL.....
 Pierre et Marie CURIE
 Résidence du parc 21 rue des Vosges - BP 20122
 57804 FREYMING MERLEBACH Cedex
 Tél. +33 (0)3 87 29 80 20


SIRET : 19570051300011

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale			
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu			
Diffuseur sonore		9	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		9	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

17/02/2021

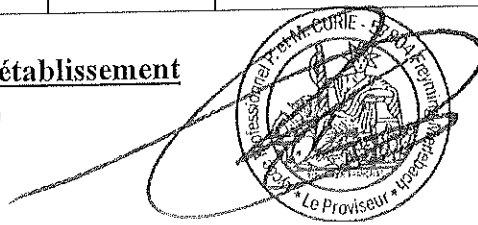

Le Proviseur

P. NEHLIC

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... LYCÉE POLYVALENT RÉGIONAL
 ROBERT SCHUMAN
 4, rue Mgr Pell - BP 55190
 5.7.0.7.4. METZ - C.E.D.E.X. 3
 Tél. 03.87.76.40.40 - Fax 03.87.76.40.41

SIRET :

(Liste non exhaustive)


Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	A/B	3	
Centrale	C/D/E	4	
Détecteur ionique		Ø	
Détecteur optique		450	
Détecteur thermique		Ø	
Détecteur thermo		35	
Indicateur d'action		137	
Porte coupe feu		54	
Diffuseur sonore		95	
Bris de glace		Ø	
Déclencheur manuel		134	
Déclencheur électromagnétique		Ø	
Alimentation électrique de sécurité		2	externe
Report d'alarme		3	
MOTEUR DESENFUMAGE		5	
VOLET DESENFUMAGE		36	

N.S.A

2

Date et Visa du chef d'établissement

08 103 2021
 Le Proviseur
 RAP RINGENBACH



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....
 **COLLEGE JEAN BURGER**
 1, Square Soeur Marguerite Zimmer
 57250 MOYEUUVRE-GRANDE
 Tél: 03 87 50 12 80

SIRET : 19572017200012

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Siemens CT 1140	1	Collège
Centrale	Cerberus STT 24N	1	Collège
Centrale	TGC4	1	Demi-pension
Centrale	BAAS Type PR 2 boucles	1	Gymnasa
Détecteur ionique			
Détecteur optique		164	
Détecteur thermique		7	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		28	
Diffuseur sonore		22	
Bris de glace		13	
Déclencheur manuel		16	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		1	
Report d'alarme		1	

Date et Visa du chef d'établissement



26.02.21

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....
 **COLLÈGE LUCIEN POUGUÉ**
 **57580 RÉMILLY**


SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	S. cm 55 SST 2020	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique		129	
Détecteur thermique	PCT 221	6	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	FDAI 92	49	
Porte coupe feu ou lumineux			
Diffuseur sonore		35	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	FDA 225	21	
Déclencheur électromagnétique		2	
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			
Détecteur Ponton Adressable	FDO 221	66	

Date et Visa du chef d'établissement

Rémilly, le 9 février 2024



Mme la Principale

S. Fanugchi
S. FANUGCHI

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

COLLEGE PHILIPPE DE VIGNEULLES
20, rue des Déportés
57070 METZ
Tel. 03 87 50 90 10
Fax 03 87 50 90 18


SIRET : 19572350700016

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Sensea . EC	1	installée en juillet 2020
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique		157	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo		27	
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		17	
Diffuseur sonore			
Bris de glace			
Déclencheur manuel		29	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		2	
Report d'alarme		1	

Date et Visa du chef d'établissement

5.02.21



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

COLLEGE ALBERT CAMUS
1 RUE SOUS LA LEVE
57180 NOULINS LES METZ


SIRET : 195 721 865 00010

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	UTC - COM	1	
Centrale	CB FC	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique	CSCAN +0	18	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo	CSCAN TV	2	
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		23	
Diffuseur sonore	SOLISTAMUR 2	34	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	MC 2P	5	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	225W / 24V	1	
Report d'alarme			
Détecteur multicapteur	Carte ATT	1	
Relais Perennacore	PCF	1	
Batteries	1 Ah	2	
Batteries	2,1 Ah / 17 Ah	2	

Date et Visa du chef d'établissement

A Noulins les Metz, le 12/02/2021



1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....
 Collège André Malraux
 Rue de Coulaures
 57590 DÉLME
 03 87 50 12 40

SIRET : 19 570 020 800 018

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	ATSE	1	
Centrale	NUGELEC	2	DAD
Détecteur ionique			
Détecteur optique	NUGELEC	4	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		25	
Diffuseur sonore	ATSE	3	
Bris de glace	CHUBB - ATSE LEGRAND	21	
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	SLAT	1	
Report d'alarme	2 minutes		

Date et Visa du chef d'établissement



16.02.21

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

COLLÈGE BERGPFAD


..... Rue des Rosès
 57080 HAM SOUS VARSBERG
 Tél. 03 87 50 11 30 - Fax 03 87 50 11 37
 Mail: ee.0572359@ac-nancy-metz.fr

SIRET : 195 723 598 00015

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale		1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		7	AVEC 12 FREINS DE PORTE
Diffuseur sonore	SAFT	17	
Bris de glace		18	
Déclencheur manuel		3	
Déclencheur électromagnétique		40	
Alimentation électrique de sécurité		2	
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

COLLEGE TAISON

35. Rue Taison

57000 METZ

Tél. 03 87 50 12 00

Fax 03 87 50 12 06


SIRET 1957 23523 00013

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Siemens FC 2040R	1	
Centrale	Cerbetus 57710		
Détecteur ionique			
Détecteur optique	F00 221	166	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		4	
Diffuseur sonore	Sirene Hesh	12	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	FDM 225	31	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	Batterie 12V	2	
Report d'alarme		2	

Date et Visa du chef d'établissement

le 4/02/2021

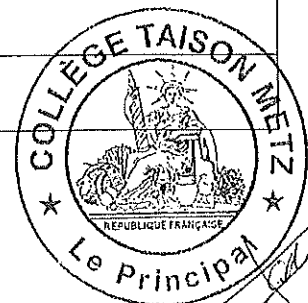

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

LYCEE FABERT

12 rue Saint Vincent

57000 METZ

Tél. 03.87.30.03.03 Fax 03.87.31.29.55 Courriel ce.0570054z_gc@ac-nancy-metz.fr

SIRET :

19570054700019


(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	BAAS PR 4BP	1	SAINTE CONSTANCE
Centrale	406 36 BAAS-PR	1	ABBAYE-PETIT LYCEE
Centrale	TN4 O	1	COMBLES SDF
Centrale	TN5 DI	1	SCIENCES
Centrale	IQ8 CONTROLE M	1	INTERNAT
Centrale	FS 20 SST 20	1	TOCQUEVILLE
Détecteur ionique			
Détecteur optique		411	
Détecteur thermique		3	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action		135	
Porte coupe feu			
Diffuseur sonore		97	
Bris de glace		114	
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique		3	
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		3	



Date et Visa du chef d'établissement

le 5 février 2024

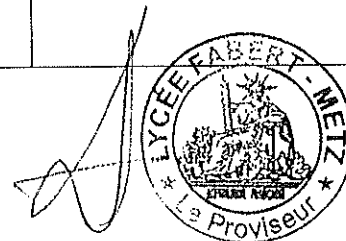

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

COLLEGE FRANCOIS RABELAIS
 29 RUE SAINT BERNARD
 57000 METZ
 tel. : 03.87.54.37.60
 mel : ce.0572168@ac-nancy-metz.fr


SIRET : 195 721 683 00017

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SSI SENSEA 256. EC. 2MT	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique		199	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		18	
Diffuseur sonore		29	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		28	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		1	
Report d'alarme		3	

Date et Visa du chef d'établissement

3.02.2021

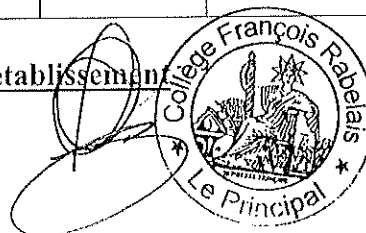

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

LYCEE GEORGES DE LA TOUR

CS 90852

57045 METZ CÉDEX 1

SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	REF. C10 POLARIS	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		3	
Diffuseur sonore	REF DEF	8	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		15	
Déclencheur électromagnétique	REF BMLA		
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

le 18/03/2021

Jacques LATHUILLE

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

<p>.....COLLEGE JEAN BAUCHEZ..... 28 Avenue de la Liberté 57050 LE BAN SAINT-MARTIN. Tél.03.87.54.37.10 Fax: 03.87.54.37.18 ca.0570128@ac-nancy-metz.fr</p>	<p>.....COLLEGE JEAN BAUCHEZ..... 28 Avenue de la Liberté 57050 LE BAN SAINT-MARTIN Tél.03.87.54.37.10 Fax: 03.87.54.37.18 ca.0570128@ac-nancy-metz.fr</p>
---	--

SIRET : 19 57 01 28 9 000 17

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Siemens BC11-12-20-1F	1	Installée en 2020
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique	DO 1104 (10) OP 110 (46)	56	DO installés en 2013 OP installés en 2020
Détecteur thermique	HI 110	6	Installés en 2020
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu			
Diffuseur sonore		12	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	AT 50 395-168 (12) FDM 1101 (1)	13	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

Le 12/02/2021



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....

.....

.....

.....

.....

Académie de Nancy-Metz COLLEGE GABRIEL PIERNE 57255 STE-MARIE-AUX-CHENES
--


SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Siemens BC 124-80	1	
Centrale			
Détecteur ionique	FS05	6	
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	CERBERUS	24	
Diffuseur sonore		24	
Bris de glace	FBM 101	43	
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

Le 29/02/2024



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....
 **Collège Paul Verlaine**
 7, rue du Bourdon
 57000 METZ
 Tél. 03 87 50 11 00 - Fax 03 87 50 11 09

SIRET : 1957 23481 000 14
(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Cerberus/guinard TG: 2400	1	année 1993
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		42	
Diffuseur sonore		16	
Bris de glace	ATSO Cerberus guinard	15	
Déclencheur manuel	Cerberus guinard	19	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		1	Bureau Principal

Date et Visa du chef d'établissement

le 11/02/2021

A.



[Signature]

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

**COLLEGE JEAN MERMOZ
17 RUE COSTES ET BELLONTE 57155 MARLY**

SIRET : 195 720 826 00013

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	TEN 5		
Centrale			
Détecteur ionique	S013	15	
Détecteur optique		1	loge
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		15	
Diffuseur sonore		20	Sirènes d'évacuation
Bris de glace		24	
Déclencheur manuel		1	Salle polyvalente
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	Sur centrale		
Report d'alarme		2	secrétariat

Date et Visa du chef d'établissement

18/02/21



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

LYCÉE DE LA COMMUNICATION 3, Bld Arago 57070 METZ Tél. +33 (0)3 87 75 87 00 e-mail : lyccom@ac-nancy-metz.fr	LYCÉE DE LA COMMUNICATION 3, Bld Arago 57070 METZ Tél. +33 (0)3 87 75 87 00 e-mail : lyccom@ac-nancy-metz.fr
--	--


SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CHUBB uti.com	1	Interne
Centrale	ESSER IQ 8 Control M	1	Externe
Détecteur ionique	AM 241	51	Interne
	SO 13	11	Interne
Détecteur optique	ESSER optique	432	Externe
Détecteur thermique	DTH	1	Interne
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	IA 2000	48	Interne
	IA 3000	230	Externe
Porte coupe feu		14	Interne
		58	Externe
Diffuseur sonore	CHORUS Sonos flash	10	Interne
Bris de glace			
Déclencheur manuel	KAC KR 1 SR	17	Interne
	IQ 8	67	Externe
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	Batteries 12V	2	Interne
		2	Externe
Report d'alarme	SR. REP	3	Interne

Date et Visa du chef d'établissement

le 15 février 2024

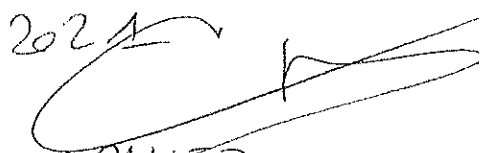

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... Collège Jean Moulin

..... 1, rue Jean Moulin

..... 57270 UCKANGE

..... Tél. : 03.87.17.95.50


..... Fax : 03.87.17.95.56

SIRET : 1957 031 860 0013

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CERBERUS STT 1120 B	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		19	
Diffuseur sonore	DIF 24	23	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	DM1101	29	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	VOLTA 482/NS	1	
Report d'alarme	TR31	1	

Date et Visa du chef d'établissement
Uckange, le 19/02/2021

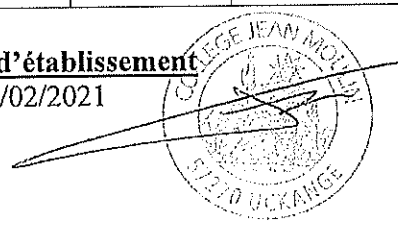

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....
 COLLEGE PILATRE DE ROZIER
 1 place Pilatre de Rozier
 57130 ARS SUR MOSELLE
 Tél. 03 87 50 12 10 - Fax 03 87 50 12 17


SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	UTCN	1	n° série 0520AC
Centrale			OM 2014
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		14	
Diffuseur sonore		11	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		22	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

le 24.3.21

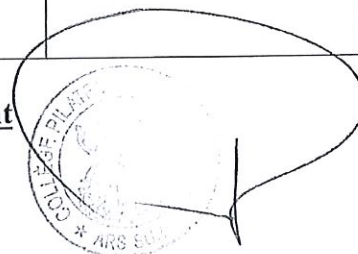

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :


Lycée Professionnel
Jean MACE
58 avenue Jean Mermoz
57290 FAMECK
Tél. 03 82 88 21 21
Fax 03 82 58 46 77

SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	NUG34168 SPSM – 24V-6A/7Ah	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	Double battant	9	
Diffuseur sonore	NUG30450	20	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	NUG30316	20	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	NUG34064	1	
Report d'alarme			
Diffuseur Lumineux	NUG30452	46	

Date et Visa du chef d'établissement



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

LYCEE CHARLEMAGNE

17 avenue Clemenceau

57100 THIONVILLE

Tel : 03 82 59 11 80

Fax : 03 82 59 11 81

SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SDi CC1142	1	
Centrale	S15i STT20	1	
Détecteur ionique	F905	225	
Détecteur optique	FD221	51	
Détecteur thermique		0	
Détecteur thermo	FDT 221 D915	1 59	
Indicateur d'action		138	
Porte coupe feu		40	
Diffuseur sonore	SIR24FC DIF48	54 2	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	FDT 221 AT50 ri	7 38	
Déclencheur électromagnétique		80	
Alimentation électrique de sécurité	STT20 12V 12Ah CC1142 12V 38Ah AES48 48V 17Ah AES24 24V 38Ah	2 2 4 2	⊕ AES 48 48 12V 26Ah = 4
Report d'alarme	TR31	3	

Date et Visa du chef d'établissement

A Thionville, le 08/10/2021



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... COLLEGE PAUL VALERY
 5 rue Paul Valéry
 57070 METZ
 Tél 03 87 17 95 90 - Fax 03 87 76 93 25

SIRET : 495 721 667 000 10

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SIEMENS FC 2020	1	
Centrale	CNSI STT 10	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique	C - line FDD 221	178	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo	thermo - vélocimétrique FDT 221	10	
Indicateur d'action	D3 1198	65	
Porte coupe feu			
Diffuseur sonore	16 sirènes		
Bris de glace			
Déclencheur manuel	FDD 225	27	
Déclencheur électromagnétique	VEN	20	
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement



Metz, le 12.02.24

LE PRINCIPAL.

P. PALLEZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... Lycée Polyvalent Rosa PARKS
 7 Impasse Colbert
 CS 30096 **BATIMENT**
 57102 THIONVILLE Cedex **EX 1**
 Tél. 03 82 88 47 06 - Fax 03 82 34 14 04


SIRET : 19572027100012

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	TEN5 - CMSI	1	
Centrale	/	/	
Détecteur ionique	/	/	
Détecteur optique	/	/	
Détecteur thermique	/	/	
Détecteur thermo	/	/	
Indicateur d'action		9	
Porte coupe feu		17	
Diffuseur sonore		25	
Bris de glace		31	
Déclencheur manuel	/	/	
Déclencheur électromagnétique	/	/	
Alimentation électrique de sécurité	SLAT AES	1	
Report d'alarme	/	/	

Date et Visa du chef d'établissement

Le 15/02/27

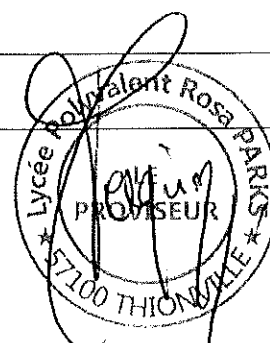

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... Lycée Polyvalent Rosa PARKS
..... 7 Impasse Colbert
..... CS 30096 BÂTIMENT
..... 57102 THIONVILLE Cedex E.X.2.
..... Tél: 03 82 00 47 00 - Fax 03 82 34 14 64


SIRET : 19572027100012

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	DEF Antares 5	1	
Centrale	/	/	
Détecteur ionique	/	/	
Détecteur optique	DEF OA-O	111	
Détecteur thermique	DEF ORION	1	
Détecteur thermo	/	/	
Indicateur d'action	DEF Radiance	20	
Porte coupe feu		10	
Diffuseur sonore	DEF Combi 2000	19	
Bris de glace	/	/	
Déclencheur manuel	DEF DMOA	15	
Déclencheur électromagnétique	/	/	
Alimentation électrique de sécurité	DEF Powerline	1	
Report d'alarme	DEF Altra +	4	

Date et Visa du chef d'établissement

Le 15/02/21

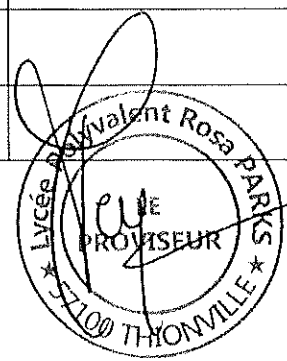

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... Lycée Polyvalent Rosa PARKS
 7 Impasse Colbert **BATIMENT**
 CS 30096
 57102 THIONVILLE Cedex **EX3 + EX4**
 Tél. 03 82 88 47 06 - Fax 03 82 34 14 64


SIRET : 19572027100012

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Siemens SSI 2020	1	
Centrale	Cerberus TG02D	1	
Détecteur ionique	/	/	
Détecteur optique	Siemens	64	
Détecteur thermique	Siemens	2	
Détecteur thermo	/	/	
Indicateur d'action	Siemens FDA	25	
Porte coupe feu	/	/	
Diffuseur sonore	Siemens	17	
Bris de glace	Cerberus	5	
Déclencheur manuel	Siemens FDM	21	
Déclencheur électromagnétique	/	/	
Alimentation électrique de sécurité	AES	1	
Report d'alarme		1	

Date et Visa du chef d'établissement

Le 15/02/21

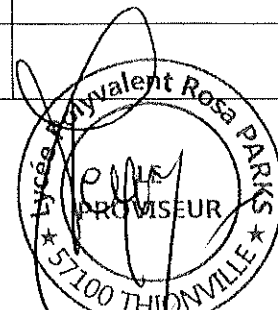

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....Lycée Polyvalent Rosa PARKS.....
7 Impasse Colbert.....
CS 30096..... GRETA.....
57102 THIONVILLE Cedex.....
Tél. 03 82 88 47 06 - Fax 03 82 34 14 64.....


SIRET : 19572027100012

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CORDIA	1	
Centrale	/	/	
Détecteur ionique	/	/	
Détecteur optique	/	/	
Détecteur thermique	/	/	
Détecteur thermo	/	/	
Indicateur d'action	/	/	
Porte coupe feu	/	/	
Diffuseur sonore		1	
Bris de glace	/	/	
Déclencheur manuel		4	
Déclencheur électromagnétique	/	/	
Alimentation électrique de sécurité	/	/	
Report d'alarme	/	/	

Date et Visa du chef d'établissement

Le 15/02/21

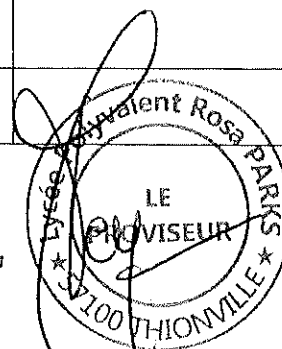

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

COLLEGE JEAN MERMOZ
 3 Place de l'Arc en Ciel
 BP 80129
 57974 YUTZ CEDEX
 Tél. 03 87 17 95 26

SIRET : 195 701 156 00026

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Siemens CS1115Ph4	1	SSI
Centrale	Siemens STT12	1	CMSI
Détecteur ionique			
Détecteur optique	Siemens DO1131A	1	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		36	
Diffuseur sonore	Siemens DIF48	24	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	Siemens standard adressable DM1134 DM1131	30 5	
Déclencheur électromagnétique		36	
Alimentation électrique de sécurité	Batteries CS1115-Ph4 AES 48-4B	2 4	
Report d'alarme	TR110	1	

Date et Visa du chef d'établissement 04-02-2021



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

COLLEGE René CASSIN

9 rue Mozart

57310 GUENANGE

Tél. 03 87 50 12 90 - Fax 03 87 50 12 98


SIRET : 195 700 356 00015

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CMSI Cat B	1	CHUBB
Centrale			
Détecteur ionique		0	
Détecteur optique		0	
Détecteur thermique		0	
Détecteur thermo		0	
Indicateur d'action		0	
Porte coupe feu		35	
Diffuseur sonore	Chorus	31	
Bris de glace		0	
Déclencheur manuel	KAC adhésible	33	
Déclencheur électromagnétique		2	
Alimentation électrique de sécurité	Variateur 48V 225W	1	
Report d'alarme		1	

Date et Visa du chef d'établissement

22/02/2021



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

COLLEGE de la CANNIERE
 14 Rue des Moulins
 57920 REDANGE SUR CANNER
 Tél. 03 87 54 36 00 • Fax 03 87 54 36 08

SIRET : 195 703 152 00023

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale		1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		5	
Diffuseur sonore		29	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		27	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		1	
Flash		24	

Date et Visa du Chef d'établissement



Védage, le 03/10/2021
 La Principale

[Handwritten signature]

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :


.....
 ... COLLEGE CHARLES PEQUY
 ... 5, RUE CHARLES PEQUY
 ... 57570 CATTE NOM

SIRET : 195 719 943 00019
 (Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SSI TEN5	1	BLOC SUPPLEMENTAIRE TEN5 CMSI
Centrale			
Détecteur ionique		46	
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo		6	
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	ASSEZVIES	3	
Diffuseur sonore	SIGNALS	13	
Bris de glace		17	
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ	45	
Report d'alarme			
VENTOUSES		6	

Date et Visa du chef d'établissement

15 FEVRIER 2021

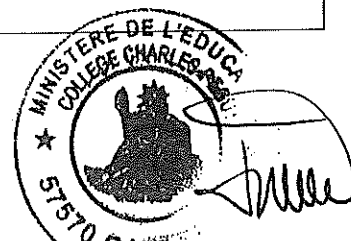

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... COLLEGE EMILE ZOLA
 2, rue André Malraux
 57390 AUDUN LE TICHE
 Tél. 03-87-50-12-80
 Fax 03-87-50-12-88


SIRET : 1957217090010

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CERBERUS ALGO PILOT CT11	1	
Centrale			
Détecteur ionique	F 905	20	
Détecteur optique		140	
Détecteur thermique		11	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action		64	
Porte coupe feu		22	
Diffuseur sonore		21	+ 3 sono flash + 3 flash
Bris de glace		16	
Déclencheur manuel		6	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

26/03/21

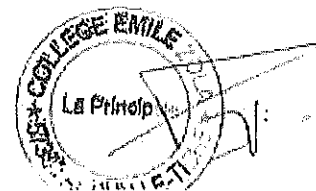

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....
COLLEGE...JEAN MARIE PELT 57330 HETTANGE GRANDE

 Site d' HETTANGE GRANDE

SIRET : 0572025S


(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SCHNEIDER BAAS Pr 8b	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		32	
Diffuseur sonore	MG BAAS	20	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	MG	22	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

Hettange Grande le 17/02/21

La Principale

I. ORSI



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT COLLEGE JEAN MARIE PELT

..... RUA DE VERDUN.....
 ... VOLMERANGE..... 57330 HEITANGE-GRANDE.....
 LES...MINES..... Tél. 03 87 20 14 16.....
 Fax 03 87 20 14 30.....


SIRET : 19572025500015

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SSSI 2010 SIEMENS	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique		64	
Détecteur linéaire		2	
Détecteur thermo		4	
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		10	asservie
Diffuseur sonore		16	
Bris de glace		6	Diffuseur lumineux
Déclencheur manuel		17	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		1	
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

le 18/10/2021 *AS*



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....
 COLLEGE LA MILLIAIRE
 10 boucle de la Milliaire

 57100 THIONVILLE

 Tél. 03 87 20 24 40
 Fax 03 87 20 24 61


SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SIEMENS FC 240R	1	BAT. 1
Centrale	SIEMENS FC 200FZ	1	ATELIERS
Détecteur ionique	—	—	—
Détecteur optique	FDO 221	453	dont 51 aux ateliers
Détecteur thermique		10	dont 1 aux ateliers
Détecteur thermo	—	—	—
Indicateur d'action	IA 2000 - P51192	138	dont 28 aux ateliers
Porte coupe feu	Bois PLEINE	23	
Diffuseur sonore	SIR 24 - DF 24 - SF 08	35	dont 12 aux ateliers
Bris de glace	DEFORMABLE	40	
Déclencheur manuel	FDT 225 - DM	40	dont 5 aux ateliers
Déclencheur électromagnétique	—	—	—
Alimentation électrique de sécurité	BATTERIE 12V	6	2 → ateliers 4 → DAT. 1
Report d'alarme	TR 110	1	

Date et Visa du chef d'établissement

le 03/02/2021

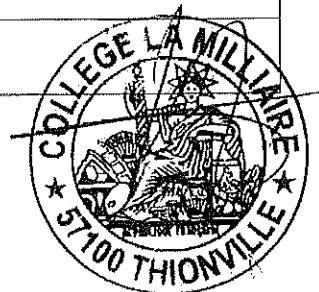

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT : Collège Lionel TERRAY
57710.AUMETZ.....
Tél.: 03.87.50.12.30.....
Fax: 03.87.50.12.38.....


SIRET : 49 57 25 83 3000 14

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	UTC. CON TYPE B Code Article CHVDB : 600000295/Lot 1448AC0014	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	CHONS	23	
Diffuseur sonore		19	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	KMA	25	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	TEN	1	
Report d'alarme	12N17AH	2	

Date et Visa du chef d'établissement

le 17.03.2024



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... Collège J. Monod
 Av. de la Métropole - Le Konacker
 57700 HAYANGE

SIRET :


(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	NUGE LEC SENSEA EC	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique	DOFA 3000	242	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo	DTVA 3000	12	
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		17	
Diffuseur sonore	DSB.	19.	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	MDVA 3000	24	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme	TR 3000	1	



Date et Visa du chef d'établissement

22/02/21



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :


LYCEE PONCELET
11, rue des Anglais
57500 SAINT AVOLD
Tél. : 03 87 93 94 95
Fax : 03 87 92 47 40

SIRET : 195 700 851 000 15

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SIEMENS	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique	FDO 221	287	
Détecteur thermique	FDT	9	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action		185	
Porte coupe feu		40	
Diffuseur sonore		62	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		98	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		2	
Report d'alarme	FT2011	6	

Date et Visa du chef d'établissement



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :


COLLEGE "La Carrière"
56A rue de la Carrière
57500 SAINT-AVOLD
Tél : 03 87 17 94 45
Gourriel : ce:0572488@ac-nancy-metz.fr

N° SIRET 1967 248 85 00015

SIRET :

(Liste non exhaustive)

Table with 4 columns: Désignation, type, Quantité, Observations. Rows include Centrale, Détecteur ionique, Détecteur optique, Détecteur thermique, Détecteur thermo, Indicateur d'action, Porte coupe feu, Diffuseur sonore, Bris de glace, Déclencheur manuel, Déclencheur électromagnétique, Alimentation électrique de sécurité, Report d'alarme.



Date et Visa du chef d'établissement

le 15/3/2021

Handwritten signature of the head of establishment.

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... Collège LOUIS PASTEUR
 Adresse du Collège
 57320 FAULQUEMONT
 Tél 03 87 50 11 40
 Fax 03 87 50 11 48

SIRET : 19572176600010


(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Partie SSI : SIEMENS BC11 Partie commande de mise en sécurité incendie : SIEMENS STT24N	1	Secteur : EXTERNAT ET ADMINISTRATION
Centrale	Merlin gerin ISIS	1	Secteur : DEMI PENSION
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		23	
Diffuseur sonore		13+5	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		17+6	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		1	

La Principale
C. FICK

Date et Visa du chef d'établissement

04/02/21



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :


.....
 **Collège "Le Castel"**
 Rue des Casernes
 F 57740-LONGEVILLE-LES-ST-AVOLD
 ☎ 03 87 17 94 36 ☎ 03 87 17 94 44
 Mel : 0572360@ac-nancy-metz.fr

SIRET : 195 723 606 00016

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SIEMENS FC2030	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique	FDO221	91	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action		55	
Porte coupe feu			
Diffuseur sonore			
Bris de glace			
Déclencheur manuel	ADRESSABLES	10	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		1	
Report d'alarme	TR31	1	

Date et Visa du chef d'établissement



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24


1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

Collège A. DREUX
Rue d'Usson du Poitou
57730 FOLSCHVILLER
Tél. : 03 87 50 12 70

SIRET : 195 721 873 000 14
(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	TENS + CMSI	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique	ESCAN40	20	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action		3	
Porte coupe feu		30	
Diffuseur sonore		13	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		24	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		1	

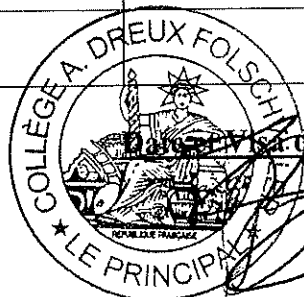

Signature du chef d'établissement

Le Principal

J. BADERA

Fait à Folschviller, le 01 février 2024


COLLEGE JACQUES-YVES COUSTEAU
40 boulevard du Garang
57150 CREUTZWALD

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de
désenfumage du 01/10/2021 au 30/09/2024

1- DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE
SIRET : 1 957 2690 6000 17

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CMSI BALI compact de type B	1	Bâtiment A
Centrale	Type 4S-1B	1	Bâtiment B
Détecteur ionique		0	
Détecteur optique		0	
Détecteur thermique		0	
Détecteur thermo		0	
Indicateur d'action		0	
Porte coupe feu		14	
Diffuseur sonore	STILIC	30	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	4710R1	33	
Déclencheur électromagnétique		0	
Alimentation électrique de sécurité	OUI	1	
Report d'alarme		1	Du Bâtiment B au Bâtiment A

Date, Visa du chef d'établissement



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE


CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... COLLEGE BARBOT
..... 2.AV.de Lattre de Tassigny
..... 57000 METZ
SIRET : 19570055400015 Tél 03 87 54 36 20 Fax 03 87 54 36 28

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SIEMENS SSI 2010 FC 2040-ECS	1	
Centrale	SIEMENS CMSI STT10	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique	SIEMENS FDO221	209	
Détecteur thermique	SIEMENS FDT221	2	ATELIER SOUS SOL
Détecteur thermo	SIEMENS FDOO221	2	DETECTEUR MULTICRITERE SOUS STATION DE CHAUFFAGE
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		19	18 DOUBLES 1 SIMPLE
Diffuseur sonore			
Bris de glace			
Déclencheur manuel	FDM225-RP	20	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	AES24-8B	1	
Report d'alarme			
FLASCH LUMINEUX		3	
AVERTISSEUR SONORE ET FLASH		34	

Date et Visa du chef d'établissement
Metz le 05/02/2021

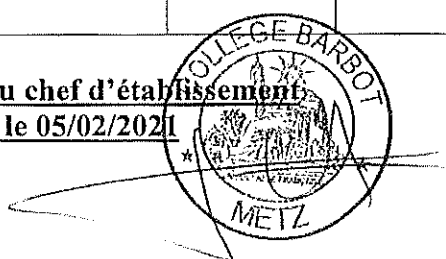

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

L.G.T. HENRI NOMINÉ

60, rue Maréchal Foch

B.P. 91159

57215 SARRÈGUEMINES Cédex

Tél.: 03 87 95 31 32

SIRET : 19570099200017


(Liste non exhaustive)

Désignation	Type	Quantité	Observations
Centrale SDI	ACTIVA 1000	1	BAT AD1
Centrale SMSI	ACTIVA COM	1	BAT AD1
Détecteur ionique	5012/5013 CONVENTIONNELS	175	91 DI ADVERSABLES 84 DI CONVENTIONNELS
Détecteur optique		45	OPTIQUES ADVERSABLES
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	IA10	110	
Portes coupe feu (TOTAL 114 PCF)	-COULISSANTE AVEC REARMEMENT MANUEL	1	AT1
	-VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE+CONTRE PLAQUE	101	IN1-IN2-IN4-DP1 SOUS-SOL- AT1-EX1-EX2-EX3-EX4-SP1
	-MAINTIEN ELECTROMAGNETIQUE DANS LE BANDEAU SUPERIEUR	12	EX4
Diffuseur sonore	SONOS DS010 B1 CHORUS 53 NF5	55	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		146	130 DM ADVERSABLES 16 DM CONVENTIONNELS
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		8	BAT AD1-EX1-EX2-EX3- EX4-AT1-DP1-IN2
Report d'alarme	VOTANT ROUGE D'ALARME VOYANT JAUNE	4	BAT AD1-IN1-IN2-IN4
DIFFUSEUR LUMINEUX	-SOLISTA LX WALL	6	IN1 A ET C
	-SONOS PSS-0079	3	IN1 A ET C
ICF		18	
ARMOIRE DI DEPORTEE		1	BAT IN2 (CH 19)
SYSTEME DE DETECTION MULTIPONCTUEL A LASER	VESDA LASER PLUS	1	BAT DP1
DESENFUMAGE AT1	COMMANDE DEPUIS L'ACTIVA COM DE L'AD1		AT1 SALLE 745
DESENFUMAGE DP1	COMMANDE DEPUIS L'ACTIVA COM DE L'AD1 OU MANUELLEMENT		DP1 PARTIE SELF

CENTRALE AUTONOME	EATON NUYELEC T4 NUG 31220 2 BOUCLES	1	BAT IN3 (CUISINE PEDAGOGIQUE)
DECLENCHEUR MANUEL		4	BAT IN3 (CUISINE PEDAGOGIQUE) SOUS- SOL+RDC
DIFFUSEUR SONORE		9	BAT IN3 (CUISINE PEDAGOGIQUE) SOUS- SOL+RDC
DIFFUSEUR LUMINEUX		8	BAT IN3 (CUISINE PEDAGOGIQUE) SOUS- SOL+RDC

Date et Visa du chef d'établissement

Sarreguemines, le 16/02/2021
Le Proviseur,
J-F REINERT



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :


.....COLLÈGE NATIONALISÉ.....
.....DU HIMMELSBERG.....
.....13 rue des Abeilles - BP. 71175.....
.....57215 SARREGUEMINES CEDEX.....
.....Tél. 03 87 50 90 50 - Fax 03 87 50 90 58.....

SIRET : 135 720 214 000 12
(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	TENS CMSi	1	Catégorie B
Boîtiers autonomes Centrale	IP4	4	
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		9x2	
Diffuseur sonore		10	
Bris de glace		20 + 4 Type 4	
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	BAES	64	
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

12/02/21 C. GROS



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

Collège Jean Jaurès

20 rue des Etangs

BP 41135

57216 SARREGUEMINES CEDEX

SIRET : 195 725 874 000 18

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CHUBB UTC.COM	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	78		
Diffuseur sonore	26		
Bris de glace	156		
Déclencheur manuel	39		
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

Le 8 février 2021,
La Principale,

Carole MULLER




Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

Collège Pierre Messmer
24 rue de la Mésange
57400 SARREBOURG
Tél : 03 87 54 37 00

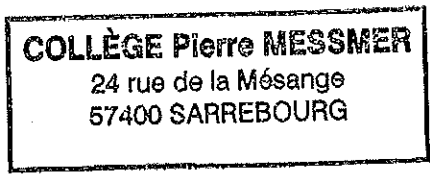

SIRET : 19570097600010

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	TEN5-CMSI ATSE	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		17	
Diffuseur sonore		15	
Bris de glace		24	
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

03/02/2021



LE PRINCIPAL

François GINOUX

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....**COLLÈGE J.B. EBLÉ**.....
3 rue Jean Moulin.....
57510 PUTTELANGE AUX LACS.....
Tél. 03 87 17 94 86.....


SIRET : 1957 21832 00010

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	TEN 5 DI + CMSI	1	
Centrale			
Détecteur ionique		21	
Détecteur optique			
Détecteur thermique		4	Sous plénum
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu			
Diffuseur sonore	ATSE	15	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	ATSE	24	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	AES24-4B+BAT ENS	1	
Report d'alarme		1	
Ventouse		33	

Date et Visa du chef d'établissement

le 4/02/21

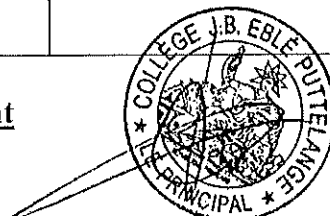

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :


..... COLLEGE R. DOISNEAU
 8, rue de Verdun
 57430 SAARHALBE
 Tél. 03 87 20 25 86
 Fax 03 87 20 25 94

SIRET : 195 700 935 00024
 (Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CMSI ET/MT 8 voies NOVELEC	1	collège Bottemey Painville
Centrale	PLAFETE T4 2B REF 3120 NOVELEC	1	GYMNASE
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		34	
Diffuseur sonore		73	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	MUG	30	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		1	

Date et Visa du chef d'établissement

11/06/21

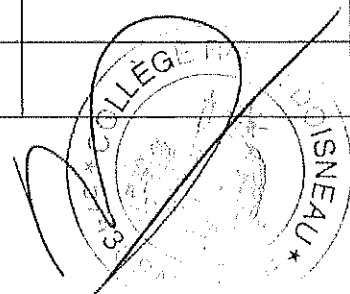

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

COLLEGE LA PARAISSON

1, rue de la Mailloche

57620 LEMBERG

Tél. 03.87.17.95.10

Fax : 03.87.17.95.16

SIRET : 19 57 20 20 60 00 18


(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CHUBB / UTC. COM	1	Administration Secrétariat
Centrale	LEGRAND / 4	1	Local congélateur Demi-pension
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		11	+ 1 clapet coupe-feu
Diffuseur sonore		14	12 externat 2 restaurant scolaire
Bris de glace			
Déclencheur manuel		28	21 externat 7 restaurant scolaire
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		76	
Report d'alarme		1	
Flash		1	

Date et Visa du chef d'établissement Le 24 février 2021

La Principale,

P.BALBOA



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24



1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....
 **Collège Val-de-Sarre**
 Rue de Reuhling
 57520 GROSLIEDERSTROFF
 Tél. 03 87 50 11 50 - Fax 03 87 50 11 56

SIRET : 195 723 630 000 16
 (Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	TEN5-CMS1 cat B	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		15	
Diffuseur sonore	Sirene Chorop S3NFS	1	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		31	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

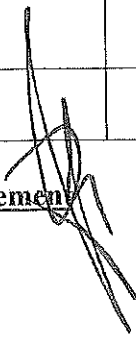Date et Visa du chef d'établissement  
 05/09/24

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

Collège Jean Seiklinger


57410 ROHRBACH LES BITCHE

SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	PROTEG TENS-CMSI	1	
Centrale	/	/	
Détecteur ionique	NON	/	
Détecteur optique	NON	/	
Détecteur thermique	NON	/	
Détecteur thermo	NON	/	
Indicateur d'action	NON	/	
Porte coupe feu X		17	16 DOUBLE-PORTE 1 PORTE SIMPLE
Diffuseur sonore X		22	
Bris de glace X		45	
Déclencheur manuel X		45	
Déclencheur électromagnétique X		33	
Alimentation électrique de sécurité X		1	
Report d'alarme X		1	

Date et Visa du chef d'établissement



La Principale,

Paola VACCA

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....**COLLÈGE FULRAD**.....
.....6, rue Fulrad.....
.....57200 SARREGUEMINES.....
.....Tél. 03 87 50 90 60 - Fax 03 87 50 90 68.....
.....

SIRET : 195 721 840 000 13

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SIEMENS CI1145	1	
Centrale	CRSI SIEMENS STT10	1	
Détecteur ionique	F 905	65	
Détecteur optique	FDO 221	128	
Détecteur thermique	FDT 221	7	
Détecteur thermo	DS15	6	
Indicateur d'action	—	—	
Porte coupe feu		28	
Diffuseur sonore		20	
Bris de glace	—	—	
Déclencheur manuel		27	
Déclencheur électromagnétique		28	
Alimentation électrique de sécurité	—	<u>1</u>	
Report d'alarme	—	—	

Date et Visa du chef d'établissement



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....
 **LYCÉE PROFESSIONNEL RÉGIONAL HURLEVENT**
 Rue du Petit Bois - B.P. 50100
 57460 BEHREN-LÈS-FORBACH
 Tél. 03 87 85 84 75

 SIRET : 195 730 809 000 17

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CHUBB	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		17	
Diffuseur sonore	SONO DL DC PSS-0079	32	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	SCHUBB	29	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

22/03/2021



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

~~Centre de Lycées Internationaux
Lyons "Cuvillats"
Rue de Grand
57000 FREYJUNG-MERLEBAON
TEL : 03 87 29 63 60~~

SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SIEMENS CS 1115	1	
Centrale	SIEMENS STT10	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		14	
Diffuseur sonore	DIFS25	25	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	KAC DM 1131	55	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		1	+2 batteries
Report d'alarme SKYDOME		1	ateliers
Coupure gaz cuisine	électrovanne	1	

Date et Visa du chef d'établissement

18/02/21

~~Centre de Lycées Internationaux
Lyons "Cuvillats"
Rue de Grand
57000 FREYJUNG-MERLEBAON
TEL : 03 87 29 63 60~~

CACHET DE L'ETABLISSEMENT : MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

COLLÈGE NICOLAS INTERSTELLEN

Boulevard de Metz
57350 SILLING-LE-VAL
Tél. 03 87 20 24 95
Fax 03 87 20 25 16

Sinet
J9.57.01.01.022.14

ce.0570104@ac.nancy-metz.fr


1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SIEMENS ECS-CMSI SSI 2010-2-841 A6E60200778 2020121404	1	BAT A - loge
Centrale	SIEMENS ECS-CMSI SSI 2010-2-841 A6E60200776 2020121404	1	BAT B – bureau surveillants
Centrale	SIEMENS CS 11 15 NUGELEC TYPE 4	1	Restaurant Scolaire
Centrale	URA TYPE 4 34S003	1	BAT C
Détecteur optique		94	Sanitaires filles sous le préau
		68	BAT A
			BAT B
Détecteur optique	DP 1131A	25	Restaurant Scolaire
Détecteur thermique		1	BAT A
Détecteur thermo	Thermovélo DT 1131	2	Restaurant Scolaire
Indicateur d'action	DJ1192	49	BAT A
	DJ1192	31	BAT B
	DJ 1192	18	Restaurant Scolaire
Porte coupe feu		15	BAT A
		6	BAT B
Diffuseur sonore	UGA	8	BAT A
		6	BAT B
		4	Restaurant Scolaire
		1	BAT C
Diffuseur lumineux		4	BAT A
		1	BAT B
Déclencheur manuel	DM	15	BAT A
	DM	9	BAT B
	DM 1131A	4	Restaurant Scolaire
		2	BAT C
Alimentation électrique de sécurité	SIEMENS 12V	1	BAT A
	SIEMENS 12V	1	BA B
Report d'alarme	TR 110	1	BAT B
	TR 110	1	Restaurant Scolaire
Centralisateur de mise en sécurité	SIEMENS 12V	1	BAT A - Accueil
	SIEMENS 12V	1	BAT B - Surveillant
	SIEMENS 12V	1	Restaurant Scolaire – Bureau du Chef

Date et Visa du chef d'établissement

13/02/2022
Principal



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....
 COLLEGE "Le Hérapel"
 1. place Jean Macé
 57800 COCHEREN
 Tél. 03 87 54 36 90 - Fax 03 87 94 36 98

SIRET : 1 957 2490 1000 10

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SIEMENS BC 1112-20	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique	DO1104	1	Se situe dans la loge
Détecteur thermique			
Détecteur thermo		2	Se situent à la loge
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		30	
Diffuseur sonore		11	
Bris de glace	KAC	23	
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	AES 24-33	1	Se situe à la loge
Report d'alarme		1	Se situe dans le bureau du principal

Date et Visa du chef d'établissement

le 22/02/2021

P. O. P.

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

Lycée CONDORCET

rue de l'Etang

57350 SCHOENECK

Tél : 03.87.29.25.40

Fax : 03.87.29.25.41

ce.0573231@ac-nancy-metz.fr


SIRET :195 703 319 00010

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	IQ control M marque ESSER	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique	IQ QUAD O - ESSER	5	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	IQ QUAD ES detect	4	
Porte coupe feu	U.C.M.C	5	
Diffuseur sonore	Marque ESSER	35	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	DM IQ8MCP marque ESSER	64	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			
Volets de désenfumage asservies		14	

Date et Visa du chef d'établissement

Le 22/03/2021

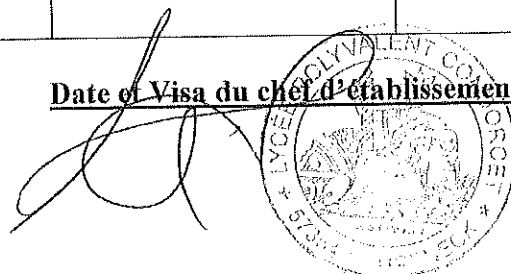

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT : LYCEE POLYVALENT REGIONAL
 CHARLES HERMITE
 6 Rue du Calvaire
 57260 DIEUZE
 Tél : 03 87 86 00 55
 Fax : 03 87 86 87 79
 N° 0570021 N

SIRET : 19 5700 216 00 11


(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	ATSE ACTIVA 1000	1	
Centrale	TEN 5 CMSI	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique	DA et SO12	168	
Détecteur thermique	DA 24	2	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action		63	
Porte coupe feu		33	
Diffuseur sonore		29	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	KAC ISO AN	71	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		2	
Report d'alarme		3	
Clapet coupe-feu		4	
Trappe de désenfumage		9	
Moteur désenfumage		1	

Date et Visa du chef d'établissement

19/02/21

Le Provisseur
 Pascal PERROUILLES



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... ACADÉMIE de NANCY-METZ
 **COLLÈGE L'ARBORETUM**
 9, rue Verlaine
 57340 MORHANGE
 Tél : 03 87 54 36 10 - Fax : 03 87 54 36 18


SIRET : 195700737 000 06

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	23	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		21	
Diffuseur sonore	30 26	41	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		35	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	EA 540 C17 AR	1	
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

11/02/21



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24


1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....**COLLÈGE Louis ARMAND**.....
Rue de Constantine.....
57160 MOULINS.....
Tél: 03 87 20 14 41.....
Courriel : ce.0572477@ac-nancy-metz.fr.....
SIRET : 195 724 778 000 12

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Pr Vigie 8 boucles	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	Doubles portes bois	22	
Diffuseur sonore	BAAS Vigie	18	
Bris de glace		1	
Déclencheur manuel	LEGRAND et URA	24	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme	/		



Date et Visa du chef d'établissement

03/02/2021
 La Principale,
 K. DJENAOUI

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... Collège Départemental
 des deux Sarres
 2, Rue Léopold Vallet
 57790-LORQUIN
 Tél : 03 87 54 37 20


SIRET : 19570328500013

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	UTI-COM	1	
Centrale	CMSI.CMSI.COM ALPHA 5216110	1 1	
Détecteur ionique		30	
Détecteur optique			
Détecteur thermique		6	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action		12	
Porte coupe feu		15	
Diffuseur sonore		29	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		44	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	CHUBB	1	
Report d'alarme	CHUBB	3	

Date et Visa du chef d'établissement

16 mars 2021



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... **Collège "La Source"**

..... 49; rue Clémenceau

..... 57360 AMNEVILLE

..... TEL. 03 87 71 34 78 - FAX 03 87 71 48 14


SIRET : 19572689800016

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	ATSE Type TN 4	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		19	
Diffuseur sonore		22	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		26	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

08/02/2021



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... Collège Paul VERLAINE

..... Place Marcel Gerdan

..... B.P. 20114

..... 57281 Maizières les Metz Cedex

..... Tél. : 03.87.17.95.17 - Fax : 03.87.17.95.24


SIRET : 19572164200013

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	NEUTRONIC type 2B Pr 8 boucles	1	
Centrale		x	
Détecteur ionique		x	
Détecteur optique		x	
Détecteur thermique		x	
Détecteur thermo		x	
Indicateur d'action		x	
Porte coupe feu		30	
Diffuseur sonore	BAAS type SBS NEUTRONIC	26	
Bris de glace		x	
Déclencheur manuel	Rouges – à membrane déformable	26	
Déclencheur électromagnétique		x	
Alimentation électrique de sécurité	Slot 48 Volt 2 AH pour portes coupe feu	1	
Report d'alarme		x	

Date et Visa du chef d'établissement

5/02/2021

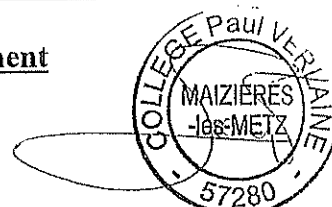

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

Lycée Saint Exupéry

11, avenue Saint Exupéry

57290 FAMECK

ce.0570023@ac-nancy-metz.fr

Tél.: 03.82.59.18.20


Fax.: 03.82.59.18.25

SIRET : 135 700 232 00016

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SIEMENS BC11	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		25	
Diffuseur sonore		25	
Bris de glace		34	
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

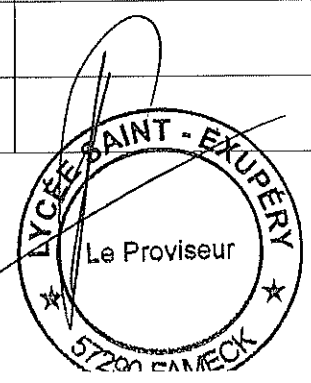

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :


..... Collège Robert SCHUMAN
 B.P. 10105
 57460 BEHREN-les-FORBACH
 Tél. 03.87.20.25.57
 Fax 03.87.20.25.74

SIRET : 195 721 782 000 17
(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SENSEA EC	1	SSI et Commande de Mise en Sécurité
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique	DOF A3000	259	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo	DTV A3000	2	
Indicateur d'action			
Porte coupe feu			
Diffuseur sonore			
Bris de glace			
Déclencheur manuel	MDV A3000	24	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		1	

Date et Visa du chef d'établissement

17/03/21

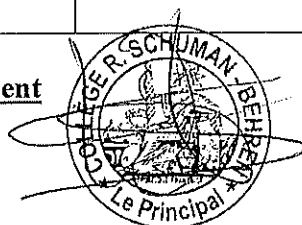

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... LYCEE POLYVALENT TEYSSIER
 23 & 44 rue Schellenthal
 57230 BITCHE

SIRET : 195 760 083 000 15

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	ECSI Q8 Central 808296 F	1	ESSER Type SENSES
Centrale	CNSI SENSES 808294	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique	iQ SQUAD 802371 F	66	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	Ventouses	94	
Diffuseur sonore	DS IQ85-RB 80401 F	53	
Bris de glace	KR	45	
Déclencheur manuel	iQ8 APC 804973 FO	45	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	80620 F	1	
Report d'alarme			
Diffuseur lumineux	iQ85RB DAGS 80442 F	31	

Date et Visa du chef d'établissement


19/02/2021

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

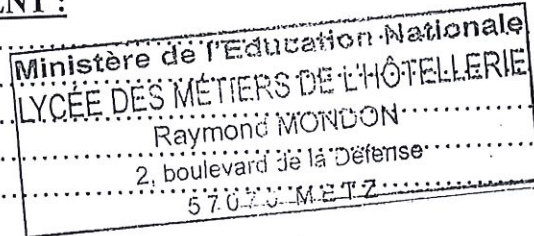

SIRET : 195 72 63 93 000 18

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	TEN5-DI	1	REF 408012540
Centrale	COFFRET TEN 5 CMSI CAT B BLEU	1	REF 452011001
Détecteur ionique		1	
Détecteur optique	C SCAN+0	139	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo	SO22 THERMOVELO TETE	9	REF445220000
Indicateur d'action	IA 2000	107	REF 444000026
Porte coupe feu	GENERIQUE PORTE COUPE FEU	54	GEN-DAS-PCF
Diffuseur sonore	SIRENE CHORUS S3NFS	45	REF 430140013
Bris de glace			
Déclencheur manuel	GENERIQUE DECLENCHEUR MANUEL	67	GEN-DECL
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme GEN ALIM EXT GENERIQUE	GENERIQUE REPORT ALIMENTATION EXTERIEUR	2	
BATT17AH12V	BATTERIES	4	REF 415002009

Date et Visa du chef d'établissement




Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

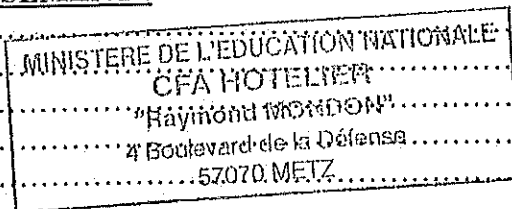

SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CMSI 8000 Type B	1	RDC BEG
Détecteur ionique		Néant	
Détecteur optique		Néant	
Détecteur thermique		Néant	
Détecteur thermo		Néant	
Indicateur d'action		Néant	
Porte coupe feu		44	
Diffuseur sonore	IQ8S-SB Esser Type A	29	
Bris de glace		Néant	
Déclencheur manuel	MCPIA-R910SF-U007-01 Esser TypeA	33	
Déclencheur électromagnétique		Néant	
Alimentation électrique de sécurité	Batterie 12V- 24Ah	2	
Report d'alarme		1	Loge gardien
Panneau d'interdiction d'entrée parking		1	
Sirène flash		15	
Flash lumineux		3	
Contact d'ouverture d'issues de secours		13	

Date et Visa du chef d'établissement

10/02/21



Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....LYCEE RENE CASSIN 57000 METZ

SIRET : 195 701 248 00021


(Liste non exhaustive)


Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	ATSE-TENDI	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique		2	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		32	
Diffuseur sonore		27	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		38	
Déclencheur électromagnétique		64	
Alimentation électrique de sécurité	240V/12V		
Report d'alarme			
Détecteurs thermovelocimétriques		2	
Déverrouillage issues de secours		6	

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Date et Visa du chef d'établissement

23/02/2021

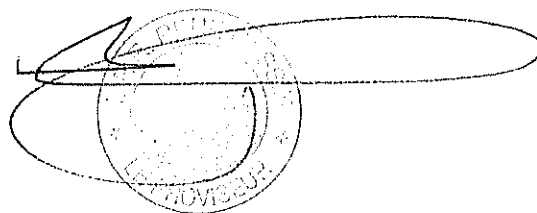

<u>CACHET DE L'ETABLISSEMENT :</u>	SIRET
 <p>Collège Georges HOLDERITH Avenue Victor Hugo 57450 FAREBERSVILLER</p> <p>☎ : 03 87 54 37 80 ☎ : 03 87 54 37 88 ✉ : ce.0572023@ac-nancy-metz.fr</p>	1 957 20 23 0000 18

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SAFT Vigie Type 4 8b	1	Cf. rapport ci-joint.
Centrale	 	0	
Détecteur ionique	 	0	
Détecteur optique	 	0	
Détecteur thermique	 	0	
Détecteur thermo	 	0	
Indicateur d'action	 	0	
Porte coupe-feu	 	21	Cf. rapports ci-joint.
Diffuseur sonore	BAAS	16	Cf. rapports ci-joint.
Bris de glace	 	 	Cf. rapports ci-joint.
Déclencheur manuel	 	25	Cf. rapports ci-joint.
Déclencheur électromagnétique	 	0	
Alimentation électrique de sécurité	AES MG 2A	1	1 accu NCID 7.2V 1.6 Ah 2 batteries 12V 2.1 Ah
Report d'alarme	 	 	

Date et Visa du chef d'établissement

Farébersviller, le 04 février 2021

Le Principal



Ludovic URBANIAK

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :


.....
 **COLLEGE**
 **EVARISTE GALOIS**
 **57440 ALGRANGE**
 **Tel: 03.87.20.24.28 - Fax 03.87.20.24.29**

SIRET : 135721691 00010
(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	ATSE	1	
Centrale	ALPHA S2 16/10	2	
Détecteur ionique			
Détecteur optique		6	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu	Electro-aimantés	22	
Diffuseur sonore	2 toms	13	
Bris de glace	ATSE	21	
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme	ALPHA	1	

Date et Visa du chef d'établissement

le 14/02/2021

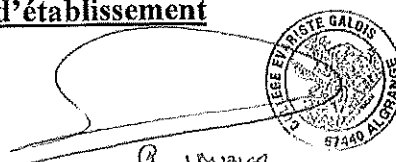
 R. M. M. M.



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

LYCEE POLYVALENT REGIONAL

Félix Mayer

2, Square Georges Bastide

57150 GREUTZWALD

Tél. : 03 87 29 27 17

Fax : 03 87 29 27 18

SECTION D'ENSEIGNEMENT GENERALE ET TECHNOLOGIQUE


SIRET : 195 720 222 000 15

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	Bâtiment des langues :	1	Ces 3 centrales sont indépendantes les unes des autres
	TEN 40	1	
	BTS : NUGELEC Type 4 Externat / ESSER CMSI 8000	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		8	Paires
Diffuseur sonore			
Bris de glace		2	Bâtiment des langues Bâtiment BTS
		4	
Déclencheur manuel	ESSER	26	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme	Externat : KAUFEL ESSER	1	Bureau de la vie scolaire

Date et Visa du chef d'établissement

le 16/02/2021

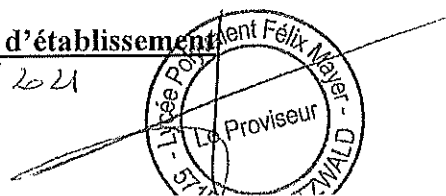

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

LYCEE POLYVALENT REGIONAL
Félix Mayer
 2, Square Georges Bastide
 57150 CREUTZWALD
 Tél. : 03 87 29 27 17
 Fax : 03 87 29 27 18

SECTION D'ENSEIGNEMENT ET PROFESSIONNELLE

SIRET : 195 720 222 000 15

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SIEMENS TAE 20	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique		126	
Détecteur thermique		13	
Détecteur thermo		13	
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		27	
Diffuseur sonore		56	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		43	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme	SIEMENS COOPER FT2011	1	
	SIEMENS COOPER NUG36100	2	

Date et Visa du chef d'établissement

le 16/02/2021

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

LYCEE POLYVALENT REGIONAL

Félix Mayer

2, Square Georges Bastide

57130 CREUTZWALD

Tél. : 03 87 29 27 17

Fax : 03 87 29 27 16

GYMNASE 30 rue des Peupliers


SIRET : 195 720 222 000 15

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	KAUFEL	1	Type 4 1 boucle
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu			
Diffuseur sonore		2	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		6	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

le 16/02/2021



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

Collège

Pierre.MENDÈS.FRANCE.....

1 rue Jean Laurain.....

57140 WOIPPY.....

☎ 03 87 54 36 40.....

✉ ce.0572582@ac-nancy-metz.fr.....

SIRET : 195 725 825 00010

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	TEN4 CMSI 2000	1	Marque : ATSE 8 zones
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique			
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		15	
Diffuseur sonore		16	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		28	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme		1	1 tableau de report TEN au secrétariat

Date et Visa du chef d'établissement

22 Février 2021

