

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL

D'ENSEIGNEMENT ADAPTÉ

38 rue Louis Blériot B.P. 1033

88050 EPINAL CEDEX 9

Tél. 03 29 34 44 75 - Fax 03 29 34 88 46


SIRET : 19 88 M 15 20014 .

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SDE et type 4	5	3 type 4 2 BCM - 1 Fc20.
Centrale	STT 20	1	
Détecteur ionique		/	
Détecteur optique	FDO 221	94	
Détecteur thermique	FDT 221	2	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action		52	
Porte coupe feu		8	internat.
Diffuseur sonore	sirène et flechs.	50	tous bâtiments.
Bris de glace	FBN 221 : 18 ou 1101 : 6 reste type 4	31	
Déclencheur manuel			
Déclencheur électromagnétique	PCF internat	8.	
Alimentation électrique de sécurité		3	Internat 2 externat 1
Report d'alarme	FT 2011	2	

Date et Visa du chef d'établissement

le 11/02/2021.



Le Proviseur,

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....
 LYCEE POLYVALENT REGIONAL
 Pierre et Marie CURIE
 Rue Victor Marfin - B.P. n° 269
 88307 NEUFCHATEAU CEDEX
 03.29.95.21.21


SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	TDI 108	1	
Centrale	CT M	1	
Détecteur ionique	/.	/.	
Détecteur optique	DO M31A	183	
Détecteur thermique	DT M31 A	6	
Détecteur thermo	/.	/.	
Indicateur d'action	/.	114	
Porte coupe feu	/.	134	
Diffuseur sonore	/.	93	
Bris de glace	/.	/.	
Déclencheur manuel	/.	115	
Déclencheur électromagnétique	/.	/.	
Alimentation électrique de sécurité	/.	/.	
Report d'alarme	TR BA	8	
Centrale	TENS SDI	1	

Date et Visa du chef d'établissement

le 4/02/2021

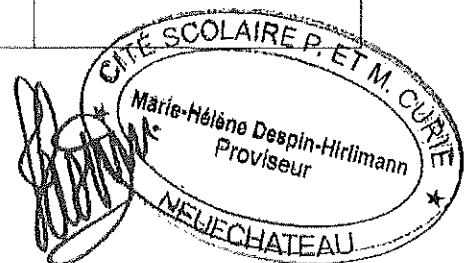

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

LYCEE GEISLER 3 CHEMIN DE LA BELLE ORGE 88110 RAON L'ETAPE


SIRET : 19881370100010

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SDI : siemens cerberus CS 1115		
Centrale	CMSI : siemens STT20		
Détecteur ionique			
Détecteur optique	DO1131A	103	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action		73	
Porte coupe feu		16	
Diffuseur sonore		37 ET 10 FLASH	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		34	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		10	
Report d'alarme		3	

Date et Visa du chef d'établissement

19.02.2021

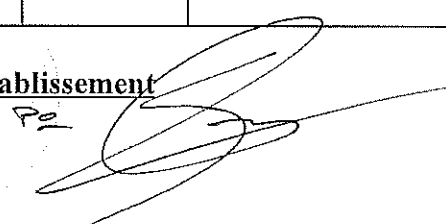

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24**1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE****CACHET DE L'ETABLISSEMENT :**

Lycée Professionnel Camille Claudel – Remiremont
 2, rue du Parmont – BP 70158
 Cedex 88202 REMIREMONT


SIRET : 198 811 408 000 14

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	ALPHA 250 S Marque ASD	1	
Centrale	DELTA 256 Marque ASD	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique		362	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo		18	
Indicateur d'action		150	
Porte coupe feu		33	
Diffuseur sonore		42	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		99	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		1	
Report d'alarme		4	
Autre	Feu/dgt Bat E	2	
Flash		18	

Date et Visa du chef d'établissement

Le 19/02/2021



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

..... Lycée André MALRAUX
 B.P. 20160
 SITE... SAULXURES... SUR... MOSELOTTE.....
 88204 REMIREMONT Cedex
 Tél. 03 29 62 49 23 - Fax. 03 29 62 35 76

SIRET : J9880153200013

(Liste non exhaustive)


Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	ECS 800 M ESER	1	<u>MATERIEL</u> <u>VIELLISSANT.</u>
Centrale	ESSER France CMSI 800	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique	ESSER ET 3000	223	
Détecteur thermique	ESSER TD 1271-F	5	
Détecteur thermo	EC 3000 IQ8 TD	2+2	
Indicateur d'action	I A	180	
Porte coupe feu	AVEC HUBLO	19	
Diffuseur sonore ET VISUEL	IQ8S RB SONOS.	31+6 VISUEL	
Bris de glace			
Déclencheur manuel COLLECTIF	COLECTIF	14	
Déclencheur manuel	ESSER France 70-61-04-100	23	12 ATELIER NON INADDESSABLE.
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	SLATT MERCURE RK 24 V/160	1	
Report d'alarme	EUROPA	4	

--	--	--	--

Date et Visa du chef d'établissement

18/03/2021

F. CARLIER.

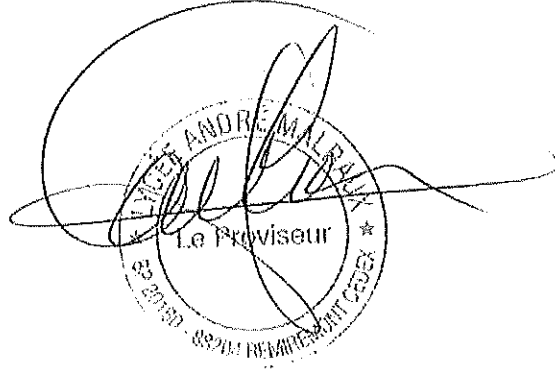

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....site de Remiremont

Lycée André MALRAUX

.....B.P. 20.160.....

SIRET : 19880153200013

88204 REMIREMONT Cedex


(Liste non exhaustive)

Tél. 03 29 62 49 23 - Fax. 03 29 62 35 76

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	VTI Com	1	
Centrale	CMSI Com	1	
Détecteur ionique	Iscan I	17	
Détecteur optique	Iscan O	292	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	IA2000	142	
Porte coupe feu		28	
Diffuseur sonore	DS+flash	141	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	CHUBB	109	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	Variation	8	
Report d'alarme	LONrep	5	
Moteur désenfumage		4	
Détecteur linéaire	OSID	9	
Volet désenfumage		9	

Date et Visa du chef d'établissement

08/03/2021
F. CARLIER

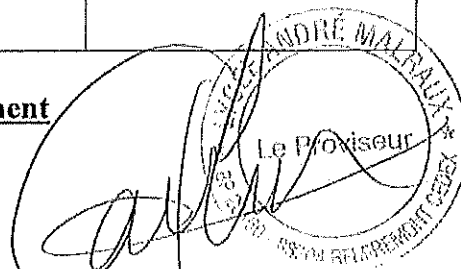

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....
 LYCEE CLAUDE GELLEE
 44 RUE ABEL FERRY
 88000 EPINAL.....


SIRET : 198 800 203 000 12

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CMSI + UTL.COM+CHUBB	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique	ISCOM + O CHUBB	505	
Détecteur thermique	ISCOM + TV CHUBB	17	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	IA 2000	242	
Porte coupe feu		37	
Diffuseur sonore		37	
Diffuseur sonore flash		20	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	CHUBB	104	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme	LONREP	7	

Date et Visa du chef d'établissement

Le 18/02/21

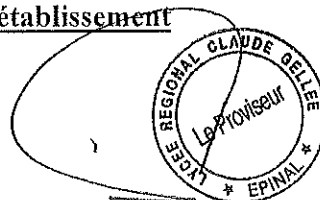

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT : Cité Scolaire Jules Ferry
48 rue Saint Charles
88100 SAINT-DIE DES VOSGES

SIRET : 198 800 559 00017

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	FC 2060 R-ECS Siemens	1	
	Mugelec T2000	1	
Centrale	STT 20	1	
	T2002	1	
Détecteur ionique		21	
Détecteur optique	D01131A	123	
	DFO221	119	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo	FDT 221	11	
	DT1131A	3	
Indicateur d'action		53	
Porte coupe feu		72	
Diffuseur flash	SY-Flash	54	
Diffuseur sonore + flash		52	
		1	
Diffuseur sonore	Mugelec Classe B 90 db	22	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	FDM 225/226	47	
	DM 1131	7	
	Mugelec réf 30316	2 57	
Déclencheur électromagnétique	Mécaelectro	106	
Alimentation électrique de sécurité	AES 1 12 v	4	
	AES 2 12 v	4	
	AES 3 12 v	2	
	AES 12 v	5	
Report d'alarme	FT 2011	2	
Transmetteur		1	

Date et Visa du chef d'établissement
22/02/2021 La Provisoire, Patricia BRAUN

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

	LYCEE POLYVALENT GEORGES BAUMONT 32, Rue de l'Orme B.P. 52074 88102 SAINT DIE DES VOSGES CEDEX
--	---


SIRET : 19 8 801524 000 10

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	ACTIVA 1000SDI	1	
	CMSI TENS	1	
Centrale	NOGELEC STI	1	GYMNASE
Détecteur ionique	S012	104	
Détecteur optique	I SCAN0	114	
Détecteur thermique	I SCAN TV	7	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		46	
Diffuseur sonore	SIRENE	41	GYMNASE
		2	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	DM 500 KAC MD DD	69	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	24V 8 Ah SCHUBB	1	
	ALIM 8 Ah STAT		
	MERCURE		
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

le 09/02/2021

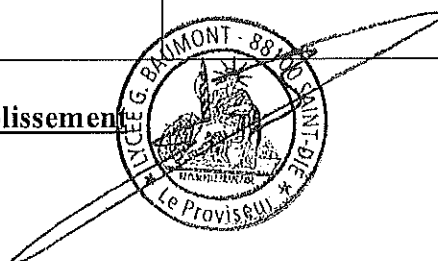

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :


LYCEE JB VUILLAUME
5, rue Graillet - 88500 MIRECOURT
Tél: 03.29.37.56.00 Fax: 03.29.37.56.10
ca.088099@ac-nancy-metz.fr

SIRET : 198 800 369 00011

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	ANTARES 3	1	
Centrale	CMSI.COM/CHUBB	1	
Centrale	CERBERUS/MERLIN GERIN	1	
Centrale	TGC4 SIEMENS	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique	ISCANO-OVA-OEA- D01104A	202	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	IA31-IA2000	104	
Porte coupe feu	48VEM	20	
Diffuseur sonore	CHORUS-SIR24V	42	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	KR1-DMA1104-S3000	70	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		4	
Report d'alarme		8	
Volets de désenfumage		24	
Clapet coupe-feu		4	
Coffret et ou moteur		2	

Date et Visa du chef d'établissement

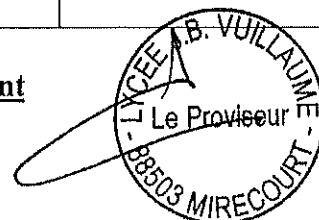

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

L.E.G.T. Régional Jean Lurçat

22, avenue de Latre de Tassigny

88600 BRUYERES

Tél. 03 29 50 51 32


SIRET : 138 800 047 000 13

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CHSI AGORA (accueil)	1	
Centrale	CHSI Polaris C10 (Gymnase)	1	
Détecteur ionique	Gymnase	6	sous plafond
Détecteur optique			
Détecteur thermique		2	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action		0	
Porte coupe feu		38	
Diffuseur sonore	Classe A 90 Db	27	
Bris de glace	Gymnase	8	
Déclencheur manuel	NUGELEC	44	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	NUGELEC	1	
Report d'alarme		0	

Date et Visa du chef d'établissement

[Signature]
A1 2021



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

LYCEE LA HAIE GRISELLE
25 CHEMIN DES EPINETTES
B.P. 109
88407 GERARDMER CEDEX
SIRET : 198 800 302 00012

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	NUGELEC UTI.COM	1	
Centrale	MERLIN GERIN PR4B	1	
Détecteur ionique			
Détecteur optique	I scan + OIVICC	193	
Détecteur thermique	1 scan + TVIVICC	6	
Détecteur thermo	I scan + TVIVICC	1	
Indicateur d'action	IA 2000	110	
Porte coupe feu		29	
Diffuseur sonore	DSDL ROLP VAP	68	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	MCP5A	96	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme	LON REP.	7	

Date et Visa du chef d'établissement

Gérardmer, le 22/02/2021

Le Proviseur,

L. BELIN

LYCÉE
LA HAIE GRISELLE
B.P. 109
88407 GERARDMER CEDEX
Tél. 03 29 63 13 01
Fax 03 29 63 23 00

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

.....
 Lycée Viviani
 75 Rue de Remisemont
 88 000 EPIVAL

.....
 Lycée Viviani
 75 Rue de Remisemont
 88 000 EPIVAL

SIRET : 19880023700010

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	UTI.COM	1	
Centrale			
Détecteur ionique			
Détecteur optique	ISCAN+O	102	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		32	
Diffuseur sonore		40	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	MCP	62	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme	LON REP	4	

Date et Visa du chef d'établissement

16/02/2021

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :



SIRET :

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CHUBB	1	LTI.COM
Centrale	CHUBB	1	CMSI.COM
Détecteur ionique		3	A ENLEVER
Détecteur optique	ISCAN OICC	372	
Détecteur thermique	ISCAN TV	16	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	IA 2000	121	
Porte coupe feu		27	
Diffuseur sonore	DSL DL ROLP VAD	47 +	FLASH SOLISTA 37
Bris de glace			
Déclencheur manuel	DM MCP 5A	60	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	batteries 24Ah	6	
	batteries 38 Ah	2	
Report d'alarme	LON REP	8	

Date et Visa du chef d'établissement

le 24/02/2024



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

Lycée des Métiers Hôtellerie - Restauration

J.B.S. CHARDIN

32, Boulevard d'Alsace - B.P. 127

88407 GERARDMER CEDEX

Tél. 03 29 63 37 70

ce.0881664@ac-nancy-metz.fr

SIRET : 198 800 328 00017

(Liste non exhaustive)

IN3

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SIEMENS CS115	1	
Centrale	SIEMENS STT10	1	
Détecteur ionique		0	
Détecteur optique	DO1131A	114	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action	DJ1192	71	
Porte coupe feu		12	
Diffuseur sonore	DIF24/48	16	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	AT50	10	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité		1	
Report d'alarme		4	

Date et Visa du chef d'établissement

22/2/21



Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

Lycée des Métiers Hôtellerie - Restauration

J.B.S. CHARDIN

32, Boulevard d'Alsace - B.P. 127

88407 GERARDMER CEDEX

Tél. 03 29 63 37 70

ce.0881664@ac-nancy-metz.fr

SIRET : 198 800 328 00017

(Liste non exhaustive)

EX1-IN1-EX2-GY-AT1

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	SMSI FARE DELTA 256	1	
Centrale	FARE HEPHAIS S1024	1	
Détecteur ionique		0	
Détecteur optique	OA95 OAO	25 141	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo	OTA TVA95	16 7	
Indicateur d'action		52	
Porte coupe feu		32	
Diffuseur sonore	AVS2000SIP DSF2000-R	78 14	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	B95 DMA05F	53 13	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	HEDHEA48-6	1	
Report d'alarme	TRSDI LCD ALPHA RE	4 3	

Date et Visa du chef d'établissement

22/21/21

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :


MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
 LYCEE des METIERS D'ART et des SERVICES
 A LA PERSONNE
 EMILE GALLE
 5 rue A. Dedécker - THAON
 88462-GAPAVENIR.VOSGES
 Tél.: 03 29 39 31 67
 ce.0880064@ac-nancy-metz.fr

SIRET : 198 800 641 00013

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale	CERBERUS STT 10 CMSI	1	Lycée
Centrale	CERBERUS CS 1115 SDI	1	Lycée
Centrale	CHUBB T4P-NFS	1	Gymnase
Détecteur ionique			
Détecteur optique	DO1131	79	
Détecteur thermique			
Détecteur thermo			
Indicateur d'action			
Porte coupe feu		8	
Diffuseur sonore		33	
Bris de glace			
Déclencheur manuel		45	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité	CMSI 12V 12Ah AES 12V 12Ah	2 2	
Report d'alarme		7	

Date et Visa du chef d'établissement



12/02/2024

Groupement d'achats académiques Lycée Louis Vincent Rue de Verdun 57000 METZ

Marché vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des systèmes de désenfumage du 01/10/21 au 30/09/24

1 - DESCRIPTIF DE VOTRE INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE

CACHET DE L'ETABLISSEMENT :

LP JB Jacques AUGUSTIN
20 rue du nouvel hôpital
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
Téléphone : 03 29 52 25 25

SIRET : 19 88 00 575 000 13

(Liste non exhaustive)

Désignation	type	Quantité	Observations
Centrale			
Centrale	AGORA CONCEPT	1	
Détecteur ionique		105	
Détecteur optique			
Détecteur thermique		6	
Détecteur thermo			
Indicateur d'action		51	
Porte coupe feu		24	
Diffuseur sonore	Sirène DS-01 PZ	19	
Bris de glace			
Déclencheur manuel	DM 3302	29	
Déclencheur électromagnétique			
Alimentation électrique de sécurité			
Report d'alarme			

Date et Visa du chef d'établissement

10.11.2021

Luca