

Niort, le 01/02/2021

**EPLFPA DE BRESSUIRE
CAMPUS LES SICAUDIÈRES
M. Jérôme JACQUES
BOULEVARD DE NANTES
BP 228
79300 BRESSUIRE**

N/Réf : DRCAM/DR-DBR
Dossier n° : 2005576
N° contrat : 429636
N° EDL : 273645

Objet : Raccordement d'une production Photovoltaïque ≤ à 250 kVA sur le réseau basse tension
Adresse des travaux : BOULEVARD DE NANTES - 79300 BRESSUIRE
Référence cadastrale de(s) parcelle(s) : 049 AB 165

Monsieur,

Vous avez effectué une demande de raccordement pour le site de production « EPLFPA DE BRESSUIRE CAMPUS LES SICAUDIÈRES » de type Photovoltaïque. GEREDIS a conduit l'étude de raccordement ; à cet effet, vous trouverez ci-joint en deux exemplaires les documents suivants :

- Votre devis et les plans de l'étude
- les conditions particulières du devis, l'esquisse du plan des travaux à réaliser et ses annexes en double exemplaire

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous retourner dûment signé et paraphé un exemplaire des documents précités accompagnés de :

- l'acompte de 60 % du montant TTC du devis
- le CONSUEL ou l'attestation de conformité aux normes NF C15-100 et NF C15-400 de l'installation de production

En l'absence de la réception des pièces mentionnées ci-dessus, le raccordement ne pourra faire l'objet d'une mise en service sur le réseau basse tension.


La Division Raccordements reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Pour le Directeur Général,
Par délégation,

Votre contact
Didier BROSSARD
05 49 08 54 36
dbrossard@geredis.fr



Votre référence à rappeler : 273 645

EPLFPA DE BRESSUIRE
CAMPUS LES SICAUDIÈRES
BOULEVARD DE NANTES
BP 228
79300 BRESSUIRE

contrat de prestation n° 429636		devis n° 166194DG du 01/02/2021	
client titulaire	EPLFPA DE BRESSUIRE CAMPUS LES SICAUDIÈRES	(détails au verso)	
espace de livraison	BD DE NANTES BRESSUIRE		
offre service	raccordement électricité bt > 36 kVA producteur		
objet de la prestation	Puissance de raccordement 87 kVA		
adresse des travaux	BOULEVARD DE NANTES 79300 BRESSUIRE	total HT	5 586,82 €
date limite de validité	02/05/2021	TVA	1 117,36 €
signature du responsable Gérédis		total TTC	6 704,18 €

acceptation du devis

nom du client : EPLFPA DE BRESSUIRE
CAMPUS LES SICAUDIÈRES
référence du devis : 166194DG
montant de l'acompte : 4 022,51 €



Je soussigné..... Jérôme JACQUES
déclare avoir pris connaissance des conditions générales du devis,
vous passe ordre d'exécution des travaux et vous crédite de 60%
du montant de ce devis
A Bressuire le 08/04/2021

Signature

prestations		montant en €	
branchement et réseau - P3		5 586,82	
total HT		5 586,82	
taxes		assiette	taux
tva normale		5 586,82	20,00 %
total TTC		6 704,18	

communication

TVA sur les débits
 Pas d'escompte pour paiement anticipé. Pénalités de retard : taux d'intérêt légal x 3.

CONDITIONS PARTICULIERES ET DETAILS DU DEVIS N° 166194DG RELATIF AU CONTRAT DE PRESTATION N° 429636

Date : 01/02/2021

La présente proposition est régie par la procédure « Traitement des demandes de raccordement supérieure à 36 kVA » référencée « D-R3-RTA-106-02 » (version « A »).

N°Dossier : 2005576
N° EDL : 273645

Affaire suivie par : BROSSARD Didier

LES ELEMENTS PRIS EN COMPTE POUR L'ETABLISSEMENT DU DEVIS DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE BASSE TENSION D'UNE PUISSANCE SUPERIEURE A 36 KVA SONT :

- Vous avez fixé vos besoins en puissance électrique à : 87 kVA
- La puissance de raccordement est de : 87 kVA
- La distance entre le poste de transformation et le point de pénétration du branchement dans la parcelle est de 15 mètre(s)
- La longueur totale de l'extension du réseau BTA est de 15 mètre(s)
 - dont longueur de l'exigence client non réfactée 0 mètre(s)
- La longueur du branchement en privé est de 0 mètre(s)
- Le comptage sera placé dans l'armoire fournie et posée par GEREDIS Deux-Sèvres en limite de propriété. Le S3REnR de Poitou-Charentes est en vigueur à compter du **07/08/2015**.

OBSERVATIONS :

- Les ouvrages de raccordement des installations du client au réseau sont propriété de GEREDIS Deux-Sèvres.
- Le montant des travaux a été calculé selon les conditions du catalogue de prestations et du barème de raccordement en vigueur.
- Dans le cas d'un changement de palier de puissance de raccordement, la construction de réseau et de branchement selon les conditions prévues au catalogue de prestations.
- Le choix de l'emplacement prévu pour le comptage et le disjoncteur basse tension devra être soumis à l'approbation de GEREDIS Deux-Sèvres au moment de l'étude générale des travaux à effectuer et sera précisé dans la convention de raccordement pour les producteurs.
- GEREDIS Deux-Sèvres installera un GSM pour réaliser la télérelève du comptage
- En plus de la prestation de raccordement, d'autres prestations pourront être mise en œuvre, conformément au catalogue des prestations de GEREDIS Deux-Sèvres disponible sur www.geredis.fr

DELAIS D'EXECUTION DES OUVRAGES ET PRESTATIONS:

- Le délai d'exécution des ouvrages et prestations avec les réserves prévues au paragraphe des conditions générales est fixé à **6** mois.

PS : vous voudrez bien nous indiquer le nom et l'adresse de l'électricien qui réalisera les travaux d'installation intérieure.

JT

Gestionnaire du réseau de distribution d'électricité du SIEDS, GÉRÉDIS réalise les raccordements, le dépannage, le relevé des compteurs et de garantir la qualité de votre alimentation en électricité quel que soit votre fournisseur d'énergie.

GÉRÉDIS Deux-Sèvres - CS 18840 - 79028 NIORT CEDEX - Tél. 05 49 08 54 12

SASU au capital de 35 550 000 € - RCS Niort 503 639 643

www.geredis.fr

N° Dossier : 2005576

Article	Montant €HT	
BRANCHEMENT		
Coût branchement réfacté	4 013,00	
Sous total	4 013,00	
RESEAU		
Coût réseau réfacté	5 298,36	
Sous total	5 298,36	
Montant de la prestation (€ HT) :		9 311,36
Coût à la charge de GEREDIS Deux-Sèvres au titre du TURPE (€ HT) :		3 724,54
Montant de la contribution à la charge du pétitionnaire (€ HT) :		5 586,82
TVA (20,00 %) :		1 117,36
Montant de la contribution à la charge du pétitionnaire (€ TTC) :		6 704,18


L'acceptation des conditions particulières et du devis s'étend aux conditions générales et aux modalités d'accès au réseau BT pour une puissance strictement supérieure 36 et inférieure à 250 kVA

Date :

Pour le Directeur Général,
Par délégation

Le client
(signature)
précédé de la mention
« lu et approuvé »

lu et approuvé

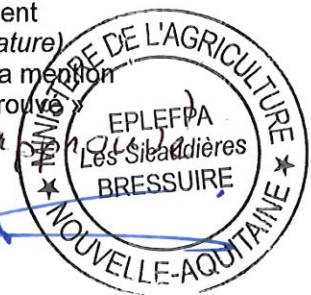



Relevé d'Identité Bancaire (RIB) de Gérédis Deux-Sèvres :

Banque	Guichet	N° de compte	Clé	IBAN	BIC
15519	39102	00021291801	88	FR7615519391020002129180188	CMCIFR2A

1 Cas 1 : Puissance de raccordement > 120 kVA ou puissance de raccordement ≤ 120 kVA et d > 30m

1.1 Schéma du raccordement de référence: armoire de comptage ou local technique en limite de domaine public ;

Documents à conserver

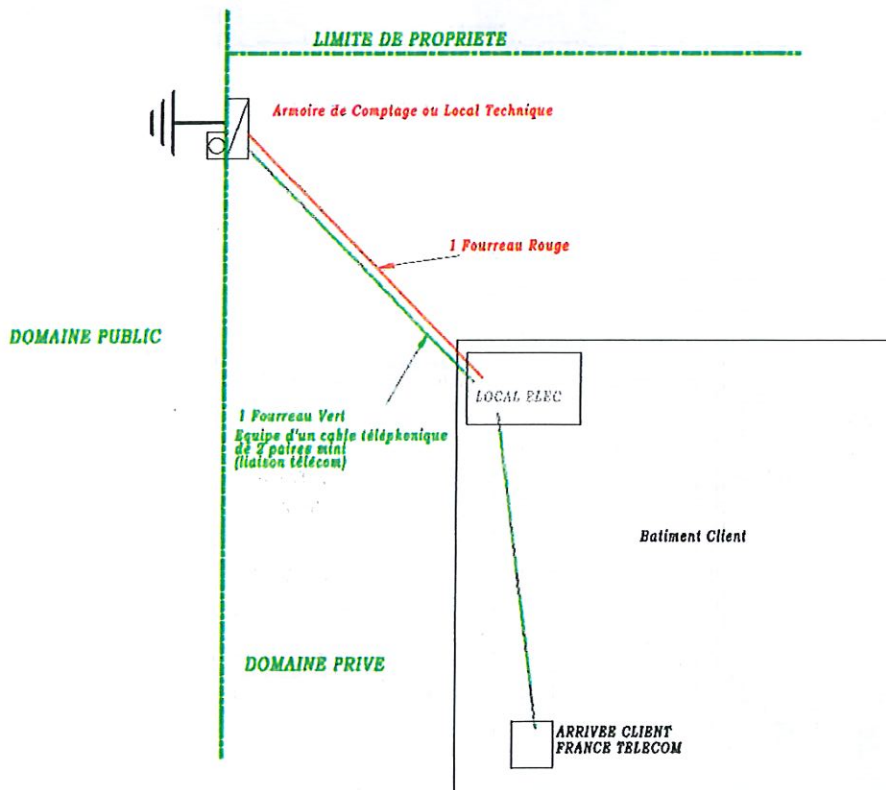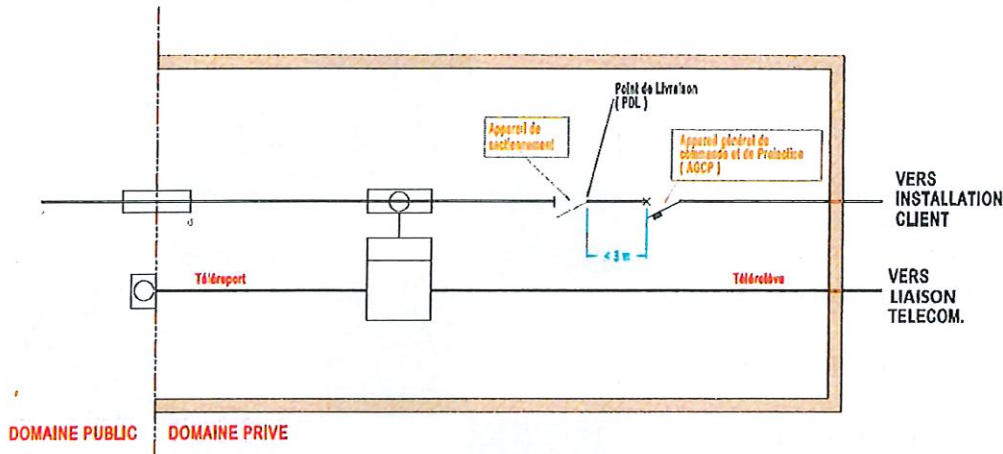


JS

1.2 Tableau des prestations : Point De Livraison (PDL) en limite de propriété

		Armoire GEREDIS		Local Technique du Client	
		Prestations CLIENT	Prestations GEREDIS	Prestations CLIENT	Prestations GEREDIS
1.	Fourniture et pose de l'armoire de comptage* en limite de propriété				
2.	Fourniture et pose du cadre de comptage				
3.	Réalisation de la terre des masses de l'armoire de comptage				
4.	Fourniture et pose de la liaison de télécommunication (liaison compteur GRD / arrivée ligne téléphonique), si liaison GSM non fonctionnelle				
5.	Fourniture, pose et raccordement du câble de puissance jusqu'au PDL				
6.	Fourniture, pose et raccordement du câble de téléreport (NF C33-400)				
7.	Fourniture et pose de l'AGCP (appareil Général de Coupure et Protection)				
8.	Fourniture, pose et raccordement de la liaison entre le PDL et l'AGCP				

2 Contenu d'une armoire

2.1 Schéma d'armoire

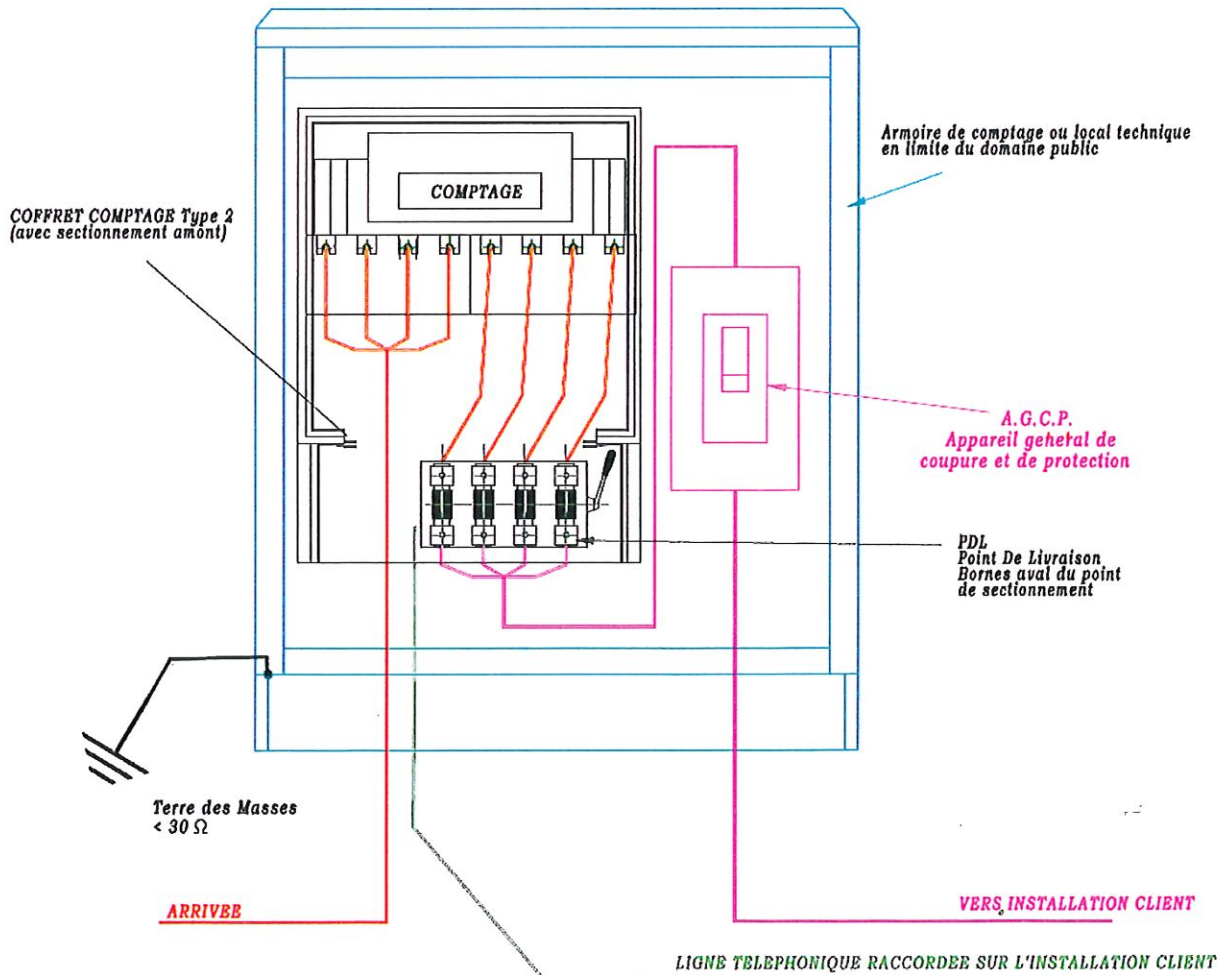

75