
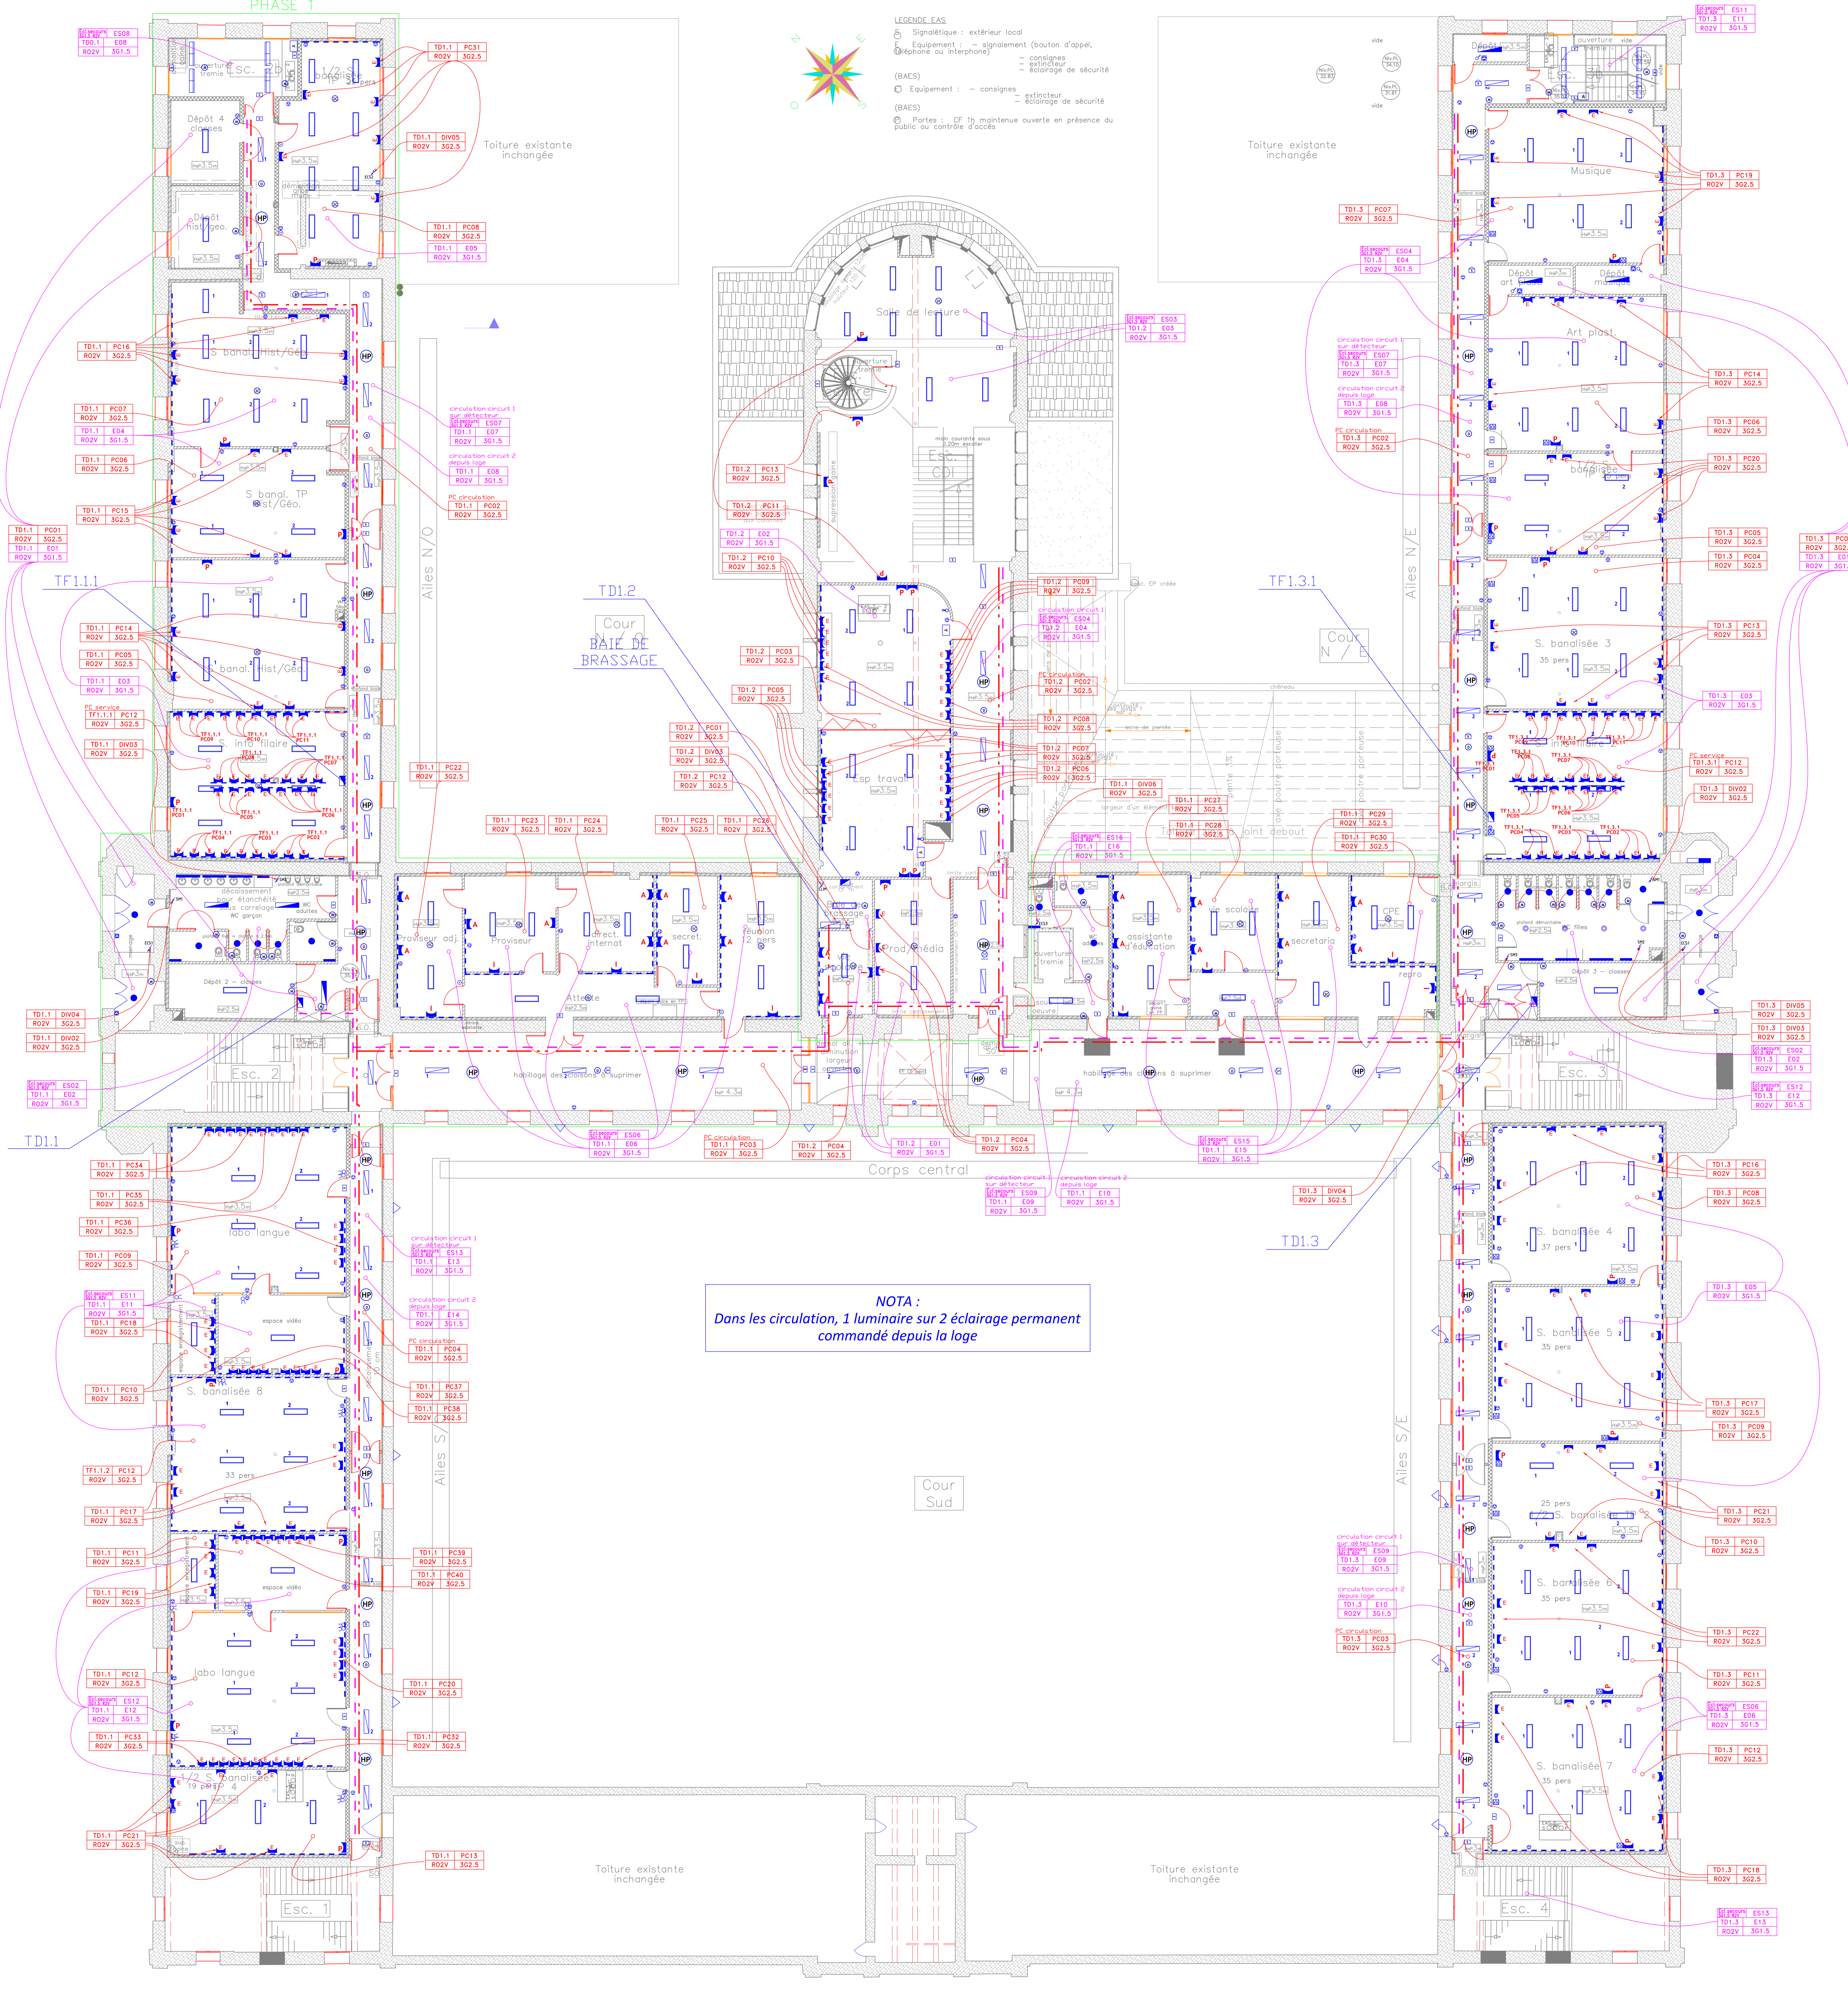


PHASE 1

LEGENDE EAS

- ⊙ Signalétique : extérieur local
- ⊙ Equipement : - signalement (bouton d'appel, téléphone ou interphone)
- (BAES) = consignes
- ⊙ Equipement : - consignes
- (BAES) = extincteur
- (BAES) = extingueur
- ⊙ Partes : - CF 1h maintenue ouverte en présence du public ou contrôle d'accès

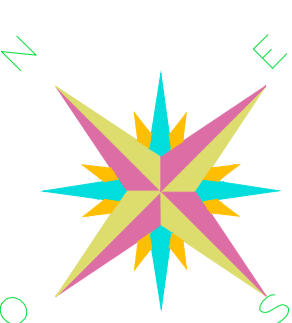

NOTA :
Dans les circulation, 1 luminaire sur 2 éclairage permanent commandé depuis la loge

LEGENDE

[Symbol]	Type 1 - Luminaire sur structure tubulaire marque TRILUX type 5931RS/2x35/49 E référence: 51 689 04
[Symbol]	Type 2 - Luminaire sur structure tubulaire marque TRILUX type 5961RPX/TC26 E référence: 12 238 04
[Symbol]	Type 3 - Luminaire encastré 1x28/54W ballast numérique tube T5 marque TRILUX type 3691 RPX référence: 57 861 04
[Symbol]	Type 4 - Luminaire encastré 1x28/54W ballast numérique tube T5 marque TRILUX type 3691 RPX référence: 57 861 04
[Symbol]	Type 6 - Luminaire saillie asymétrique 1x28/54W ballast électronique tube T5 marque TRILUX type POINTIS D RAV 128/54 E 01 référence: 59 422 04
[Symbol]	Type 7 - Luminaire étanche 2x36W ballast électronique pour locaux très basse température marque SEAE type ETX-30 236 PCII/P66 référence: 441840
[Symbol]	Type 8 - Luminaire étanche 1x28/54W ballast numérique pour gradation tube T5 marque TRILUX type OLEVEON 128/54 E PC référence: 52 216 04
[Symbol]	Type 9 - Réglette 1x36W classe I marque TRILUX type RIDOS 55 136 E référence: 58 053 04 + vasque ZP 136 référence: 58 084 00
[Symbol]	Type 10 - Réglette 1x18W classe I marque TRILUX type RIDOS 55 118 E référence: 58 043 04 + vasque ZP 118 référence: 58 083 00
[Symbol]	Type 11 - Induct étanche IP 65 1x28/54W ballast électronique marque TRILUX type DISCUS/1 1x20 T6 E IL référence: 17 179 04
[Symbol]	Type 12 - Luminaire étanche 1x80W tube T5 ballast électronique marque TRILUX type TINOS 180 GK 60 PC E référence: 52 983 04
[Symbol]	Bloc d'évacuation SATI à LED marque LUMINOX référence: 16025
[Symbol]	Bloc d'évacuation encastré SATI à LED marque LUMINOX référence: 16025 + cadre d'encastrement marque LUMINOX référence: 10534
[Symbol]	Bloc d'ambiance SATI à LED marque LUMINOX référence: 16043
[Symbol]	Détecteur de mouvement 150° marque THEBEN référence: 1010963
[Symbol]	Détecteur de présence 2 canaux encastré marque THEBEN référence: 2020400
[Symbol]	Détecteur de présence encastré marque THEBEN référence: 2010090
[Symbol]	C.P.A.U.
[Symbol]	Interrupteur encastré marque HAGER type ESSENSYA
[Symbol]	Bouton poussoir encastré marque HAGER type ESSENSYA
[Symbol]	Interrupteur à clé marque HAGER type ESSENSYA
[Symbol]	P.C. 2x10/16A+T encastré marque HAGER type ESSENSYA
[Symbol]	P.C. 2x10/16A+T encastré étanche marque LEGRAND type PLEXXO
[Symbol]	Prise télévision marque HAGER type ESSENSYA
[Symbol]	Haut parleur marque TOA
[Symbol]	Micro marque TOA
[Symbol]	Projecteur de son marque TOA
[Symbol]	Borne Administration comprenant : - 2 prises RJ 45 - 2 P.C. 2x10/16A+T
[Symbol]	Borne Elève comprenant : - 1 prise RJ 45 - 3 P.C. 2x10/16A+T
[Symbol]	Borne Professeur comprenant : - 1 prise RJ 45 - 3 P.C. 2x10/16A+T
[Symbol]	Borne Elève comprenant : - 1 prise RJ 45 - 1 P.C. 2x10/16A+T
[Symbol]	Borne Impression comprenant : - 1 prise RJ 45 - 1 P.C. 2x10/16A+T
[Symbol]	Alimentation diverse
[Symbol]	Goulotte 16Dx54.2 compartiments marque HAGER type QUERAZ
[Symbol]	Chemin de câble CFO 300x54 marque CABLOFIL
[Symbol]	Chemin de câble CFA 300x54 marque CABLOFIL
[Symbol]	Chemin de câble CFO 200x54 marque CABLOFIL
[Symbol]	Chemin de câble CFA 100x54 marque CABLOFIL
[Symbol]	Tableau électrique marque SCHNEIDER

REHABILITATION
DE L'ANCIENNE ECOLE MILITAIRE SUPERIEURE DE L'ADMINISTRATION ET DU MANAGEMENT
EN VUE DE LA CREATION DE L'ETABLISSEMENT D'
INTERNAT D'EXCELLENCE DE MONTPELLIER

ETAT - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - BUREAU DE L'ARCHITECTURE DE MONTPELLIER
31, rue de Commerce CS 30066 Montpellier Cedex 7 / Tel: 04 67 51 18 18 / Fax: 04 67 51 18 21 / e-mail: archi@ed-montp.fr

ARCHITECTE
Monsieur JEAN-PAUL MAREY / 10, rue de la République / 34000 Montpellier / Tel: 04 67 51 18 18 / Fax: 04 67 51 18 21 / e-mail: marey@ed-montp.fr

ARCHITECTE ASSOCIÉ
Monsieur JEAN-PAUL MAREY / 10, rue de la République / 34000 Montpellier / Tel: 04 67 51 18 18 / Fax: 04 67 51 18 21 / e-mail: marey@ed-montp.fr

ARCHITECTE ASSOCIÉ
Monsieur JEAN-PAUL MAREY / 10, rue de la République / 34000 Montpellier / Tel: 04 67 51 18 18 / Fax: 04 67 51 18 21 / e-mail: marey@ed-montp.fr

ARCHITECTE ASSOCIÉ
Monsieur JEAN-PAUL MAREY / 10, rue de la République / 34000 Montpellier / Tel: 04 67 51 18 18 / Fax: 04 67 51 18 21 / e-mail: marey@ed-montp.fr

ARCHITECTE ASSOCIÉ
Monsieur JEAN-PAUL MAREY / 10, rue de la République / 34000 Montpellier / Tel: 04 67 51 18 18 / Fax: 04 67 51 18 21 / e-mail: marey@ed-montp.fr

JP
JEAN-PAUL MAREY ARCHITECTE

INO
INNOVATION NORD OCEAN

ZAC du Pôle Actif - 4. Allée du Plot
30860 GALLARGUES-LE-MONTIEUX
Tel : 04 66 20 78 92 / Fax : 04 66 23 82 70
Parc d'Activités Aéroport 125 Imp. JB SAY
34470 PEROLS
Tel : 04 67 64 06 68 / Fax : 04 67 64 70 29
ZAE Font de la Blaqueillère
34970 LATTES
Tel : 04 67 13 19 35 / Fax : 04 67 13 19 36

PLAN DELAUE
R+1
COURANTS FORTS PHASE 1

DOE

N° Plan: EL103	
Index:	
Index Arch:	
Date:	-
Echelle:	1/100
Relevé par:	CL
Validé par:	CL
Vérifié par:	

Index	Et	DESIGNATION
A	23/06/2010	Pour approbation
B	16/06/2011	Modification de l'éclairage de sécurité + ajout postes de travail
C	30/06/2011	M.A.J.
D	20/06/2012	M.A.J.