


SECTION							U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V				
							5G6	5G6	5G6				
DESIGNATION	Depuis panneau de comptage tarif bleu	Disjoncteur Général	Parafoudre	Commande	Télécommande BAES		2 coffrets de prises zone de rangement	1 coffret de prises zone de rangement	1 coffret de prises miellerie				

	CONSTRUCTION D'UN POLE APICOLE					<b>DOSSIER</b> <b>SCHEMA</b> Edité le: 25.11.2008	NUMERO	PHASE	INDICE	DRESSE LE
	Schéma de principe du T.G.B.T						9857	PRO DCE		20/05/22
	N°	INDICE	DESSIN	FOLIO	PAGE					
	01	EC	2/12							

COMPTAGE  
ECLAIRAGE  
DIRECT

4x25A  
30mA

2x10A  
C

2x10A  
C

2x10A  
C

2x10A  
C

2x10A  
C

2x10A  
C

16A  
T

16A  
T

16A  
T

(+/- TLC)

(+/- TLC)

PUISSANCE												
REPÈRE												
TYPE	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V
SECTION	3x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	5x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	5x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	5x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	5x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	5x1.5 <sup>2</sup>
DESIGNATION	Eclairage salle polyvalente C2	Eclairage zone de rangement allumage 1 (bp à clef)	Eclairage zone de rangement allumage 2	Eclairage de sécurité	Eclairage millerie allumage sur bp	Eclairage de sécurité	Eclairage empoteur, chambre chaude	Eclairage de sécurité	Eclairage circulation panoramique, hall accueil, dgt	Eclairage de sécurité	Eclairage rgt hangar, local matériel pédagogique ménage	Eclairage de sécurité



CONSTRUCTION D'UN POLE APICOLE

Schéma de principe du T.G.B.T

**DOSSIER**

NUMERO  
**9857**

PHASE  
PRO DCE

INDICE

DRESSE LE  
20/05/22

**SCHEMA**

N°  
**01**


INDICE

DESSIN  
EC

FOLIO  
3/12

PAGE

Edité le: 25.11.2008

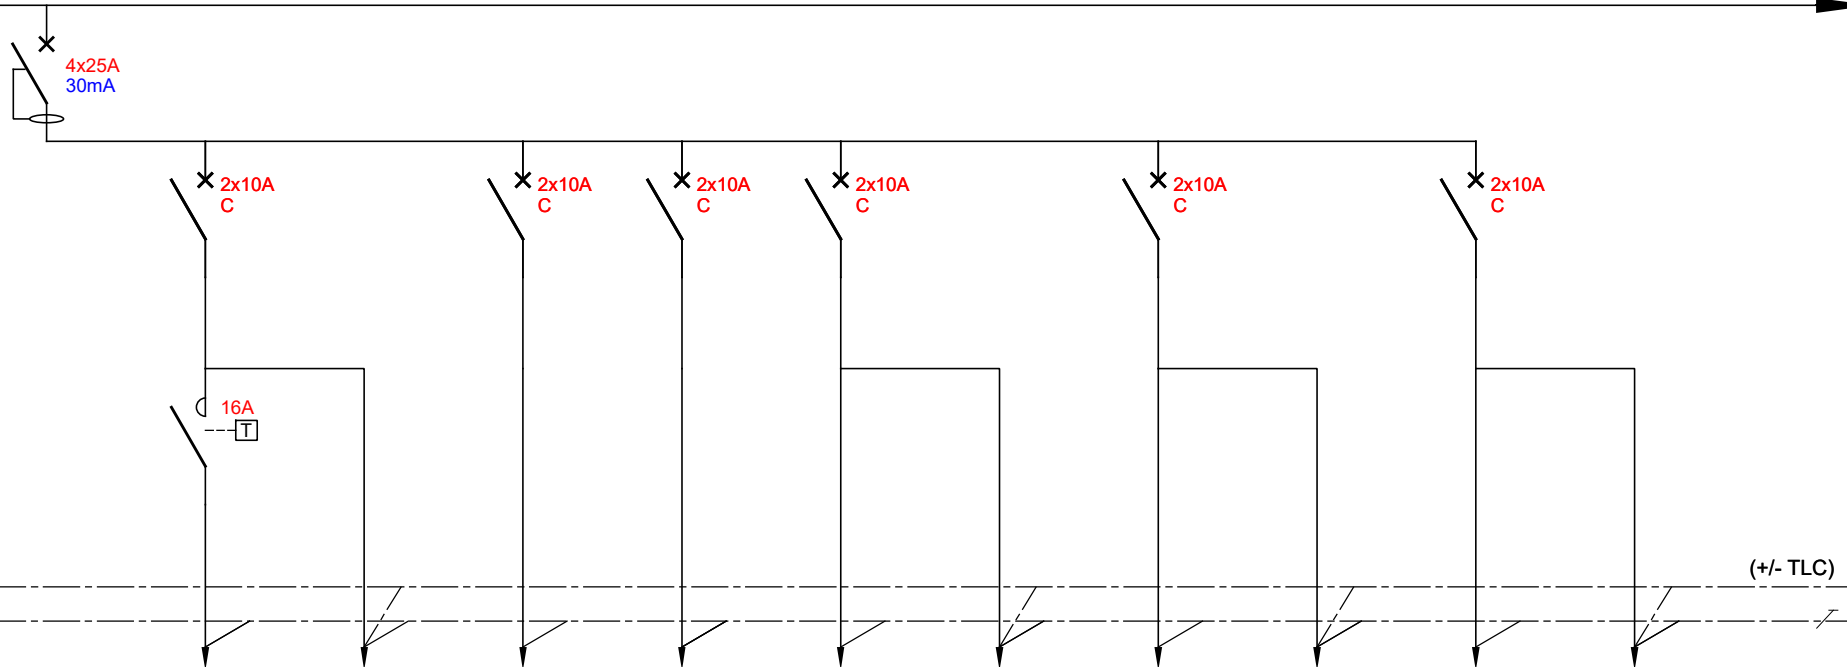

PUISSANCE											
REPERE											
TYPE		U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V
SECTION		3x1.5 <sup>2</sup>	5x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	5x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	5x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	5x1.5 <sup>2</sup>
DESIGNATION		Eclairage zone de rangement allumage 3	Eclairage de sécurité	Eclairage bureau	Eclairage bureau	Eclairage vestiaires, sanitaires, douches, salle pause	Eclairage de sécurité	Eclairage chaufferie	Eclairage de sécurité	Eclairage salle polyvalente C1 + arrière salle	Eclairage de sécurité



CONSTRUCTION D'UN POLE APICOLE

Schéma de principe du T.G.B.T


**DOSSIER**

NUMERO	PHASE	INDICE	DRESSE LE
9857	PRO DCE		20/05/22

**SCHEMA**

N°	INDICE	DESSIN	FOLIO	PAGE
01		EC	4/12	

Edité le: 25.11.2008

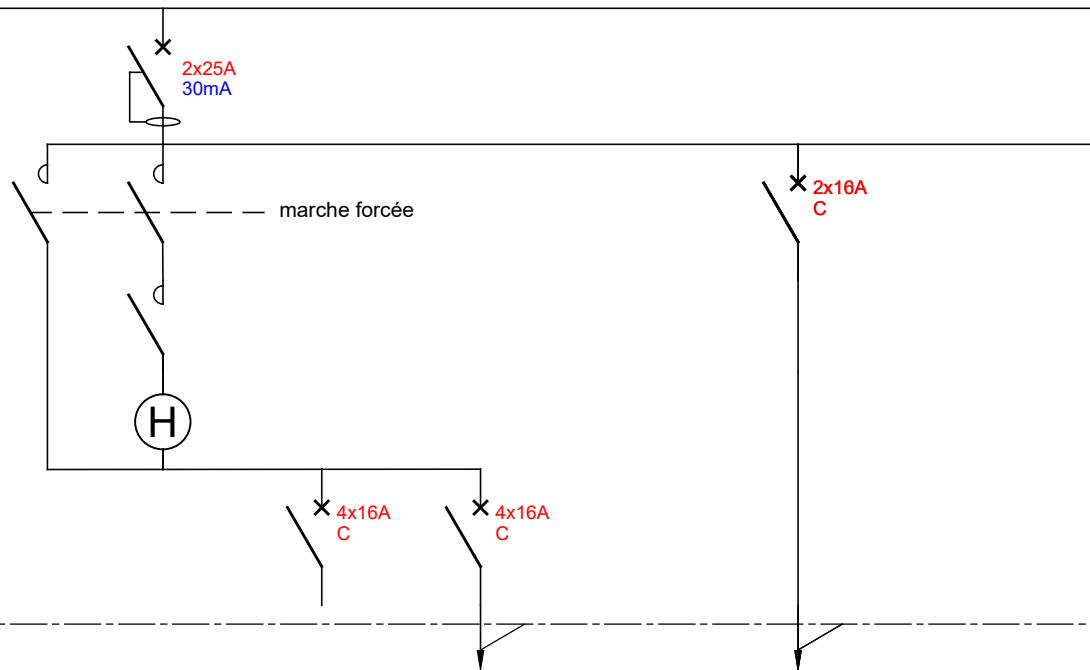

PUISSANCE												
REPERE												
TYPE					U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V		U1000 R2V			
SECTION					3x1.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>		3x2.5 <sup>2</sup>			
DESIGNATION					horloge astronomique	Eclairage extérieur voie 1	Eclairage extérieur voie 2		Eclairage façades bâtiment			



CONSTRUCTION D'UN POLE APICOLE

Schéma de principe du T.G.B.T

**DOSSIER**

NUMERO	PHASE	INDICE	DRESSE LE
9857	PRO DCE		20/05/22

**SCHEMA**

N°	INDICE	DESSIN	FOLIO	PAGE
01		EC	5/12	

Edité le: 25.11.2008

COMPTAGE  
PRISES  
DIRECT

4x32A  
30mA

4x32A  
30mA

2x16A  
C

2x16A  
C

2x16A  
C

2x16A  
C

2x16A  
C

2x16A  
C

2x16A  
C

2x16A  
C

2x16A  
C

2x16A  
C

PUISSANCE												
REPÈRE												
TYPE		U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V		U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V
SECTION		3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>		3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>
DESIGNATION	Compteur	PC divers zone rgt + rgt hangar	PC divers cicr galerie pano+ chambre chaude + empoteur	PC divers miellerie	PC petite chambre chaude 6715L	PC pompe doseuse		PC divers douches/sanitaires + vestiaires H+F	PC divers hall entrée + dgt + arrière salle	PC divers salle polyvalente	PC divers salle pause	PC divers bureau



CONSTRUCTION D'UN POLE APICOLE

Schéma de principe du T.G.B.T

**DOSSIER**

NUMERO  
**9857**

PHASE  
PRO DCE

INDICE

DRESSE LE  
20/05/22

**SCHEMA**

N°  
**01**


INDICE

DESSIN  
EC

FOLIO  
6/12

PAGE

Edité le: 25.11.2008

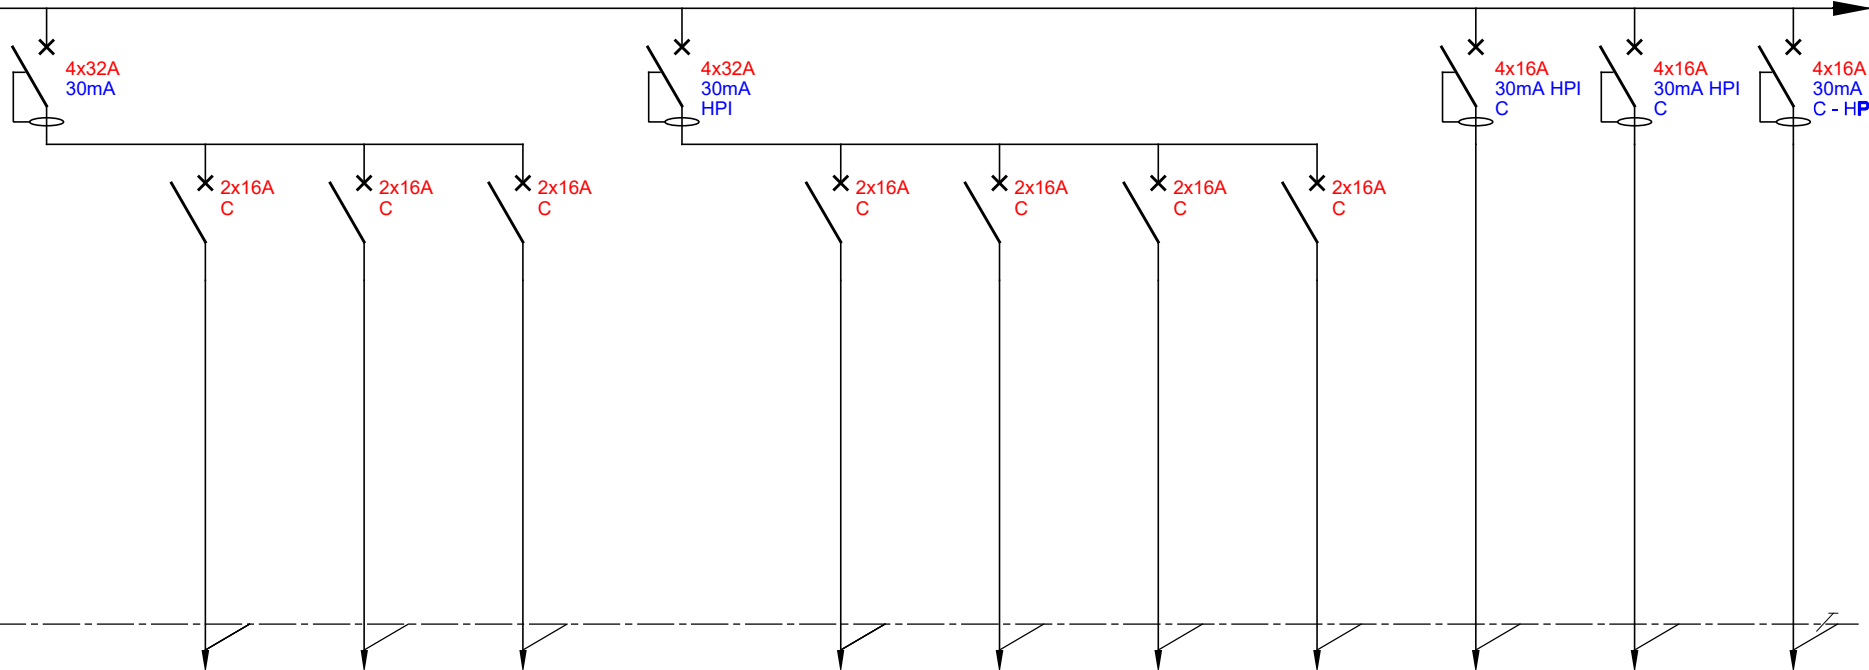

PUISSANCE												
REPERE												
TYPE		U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V		U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V
SECTION		3x2.5²	3x2.5²	3x2.5²		3x2.5²	3x2.5²	3x2.5²	3x2.5²	5x2.5²	5x2.5²	5x2.5²
DESIGNATION		PC divers chaufferie, ménage, + local matériel pédago	PC vidéoprojecteur	PC 2 affichages hall		2 boitiers de PC BMB bureau	1 boitier de PC BMI bureau	2 boitiers de PC BMB salle polyvalente	2 boitiers de PC BMI salle polyvalente	PC extracteur 7 kW compresseur mtiellerie	PC pompe 1.5 kW compresseur mtiellerie	PC smelter DS 105, 8 kW compresseur mtiellerie



### CONSTRUCTION D'UN POLE APICOLE

Schéma de principe du T.G.B.T


**DOSSIER**

NUMERO	PHASE	INDICE	DRESSE LE
9857	PRO DCE		20/05/22

**SCHEMA**

N°	INDICE	DESSIN	FOLIO	PAGE
01		EC	7/12	

Edité le: 25.11.2008

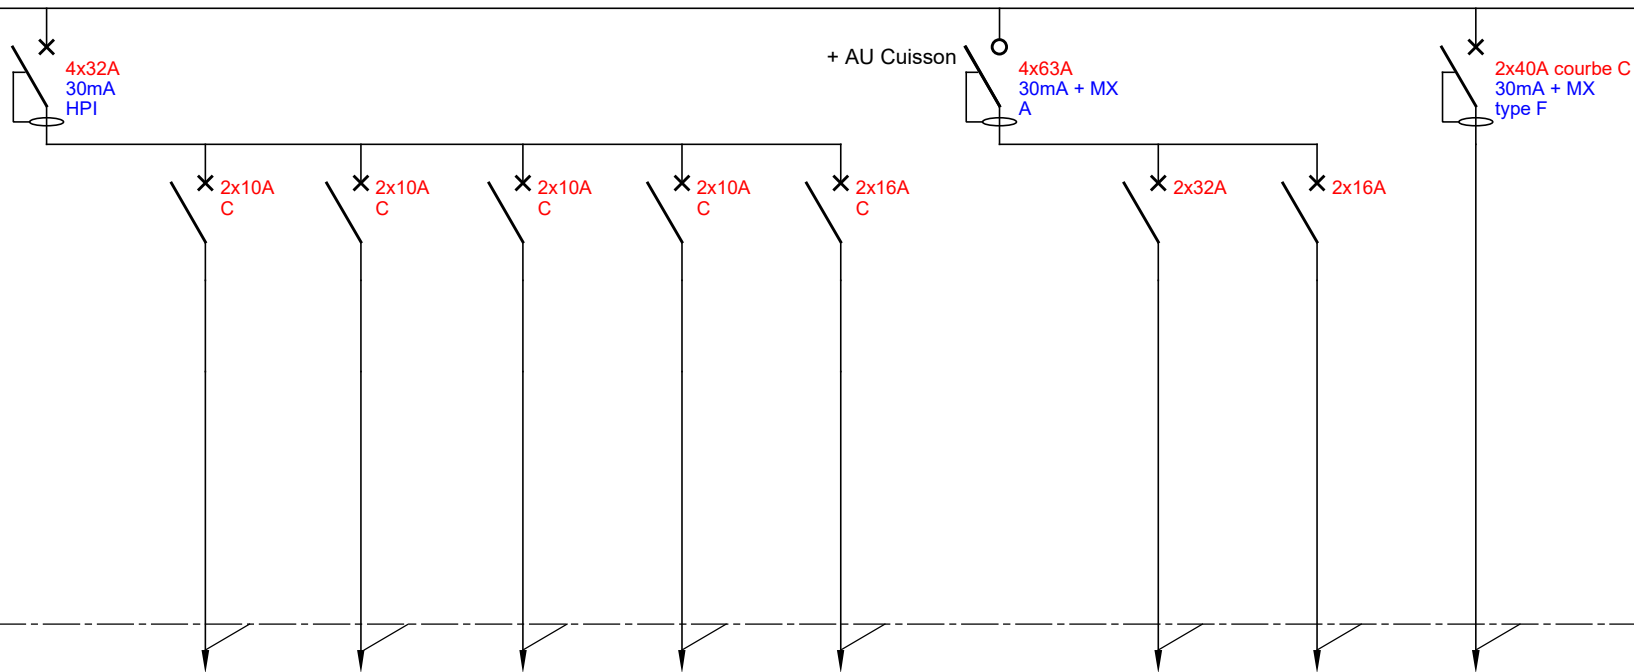

		U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V		U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	
SECTION		3x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>		3x6 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	3x10 <sup>2</sup>	
DESIGNATION		alarme incendie	alarme intrusion	ppms	gache électrique + transfo	PC Frigo salle pause		Alim plaques induction	4 PC office	Alim borne VE (en prévision)	



## CONSTRUCTION D'UN POLE APICOLE

Schéma de principe du T.G.B.T

**DOSSIER**

NUMERO  
**9857**

PHASE  
PRO DCE

INDICE

DRESSE LE  
20/05/22

**SCHEMA**

N°  
**01**

INDICE


DESSIN  
EC

FOLIO  
8/12

PAGE

Edité le: 25.11.2008



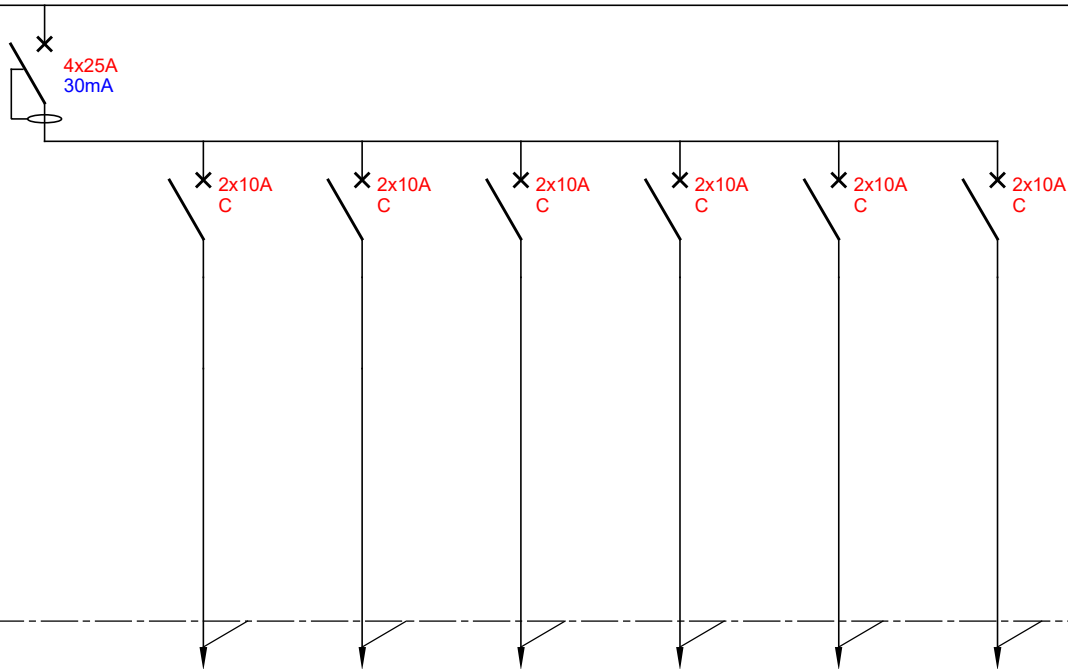

		U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V					
SECTION		3x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>					
DESIGNATION		Alim VR/BSO	Alim VR/BSO	Alim VR/BSO	Alim VR/BSO	Alim automate VR	Alim velux					



CONSTRUCTION D'UN POLE APICOLE


Schéma de principe du T.G.B.T

**DOSSIER**

**SCHEMA**

Edité le: 25.11.2008

NUMERO	PHASE	INDICE	DRESSE LE	
9857	PRO DCE		20/05/22	
N°	INDICE	DESSIN	FOLIO	PAGE
01		EC	9/12	

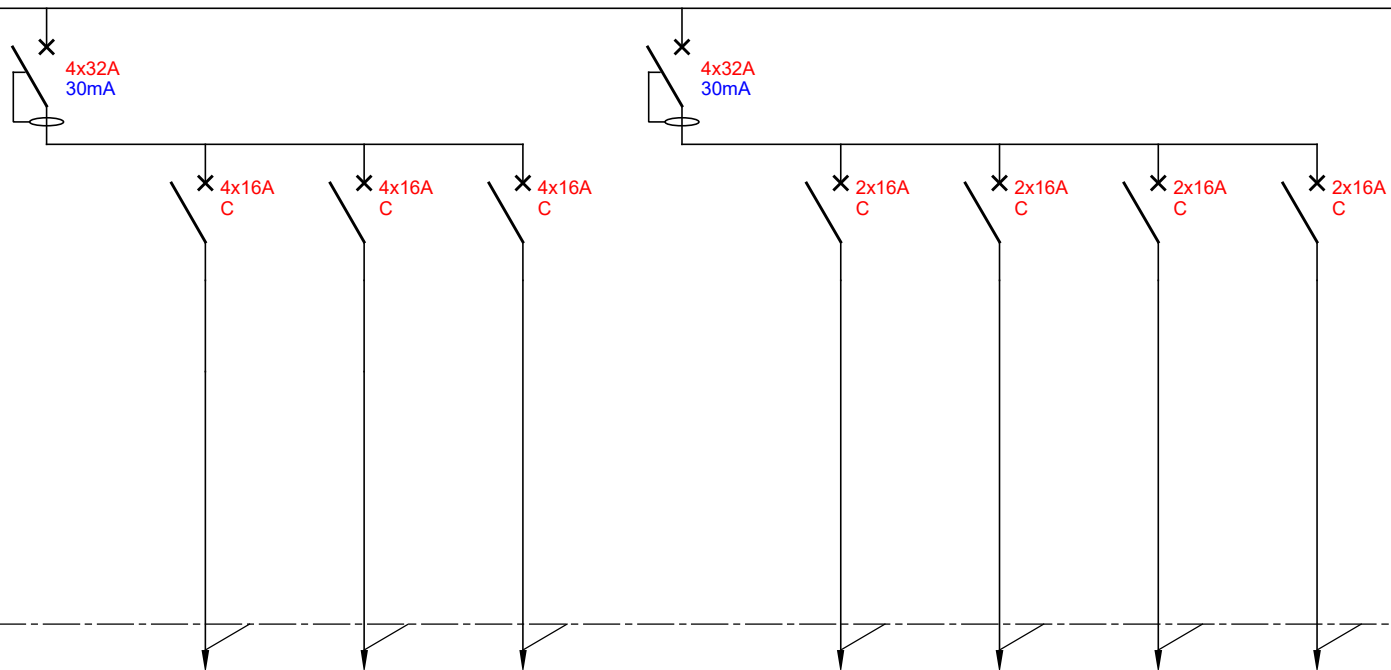

		U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V		U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V			
SECTION		5x2.5 <sup>2</sup>	5x2.5 <sup>2</sup>	5x2.5 <sup>2</sup>		3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>			
DESIGNATION		Alim porte sectionnelle zone de rangement	Alim porte sectionnelle zone de rangement	Alim porte sectionnelle zone de rangement		2 Alim porte sectionnelle 220 x 225	2 Alim porte sectionnelle 220 x 225	2 Alim porte sectionnelle 220 x 225	1 Alim porte sectionnelle 220 x 225			



CONSTRUCTION D'UN POLE APICOLE

Schéma de principe du T.G.B.T

**DOSSIER**

NUMERO  
**9857**

PHASE  
PRO DCE

INDICE

DRESSE LE  
20/05/22

**SCHEMA**

N°  
**01**

INDICE

DESSIN  
EC


FOLIO  
10/12

PAGE

Edité le: 25.11.2008

COMPTAGE  
VMC  
DIRECT

A valider avec le titulaire du lot CVC en phase préparation

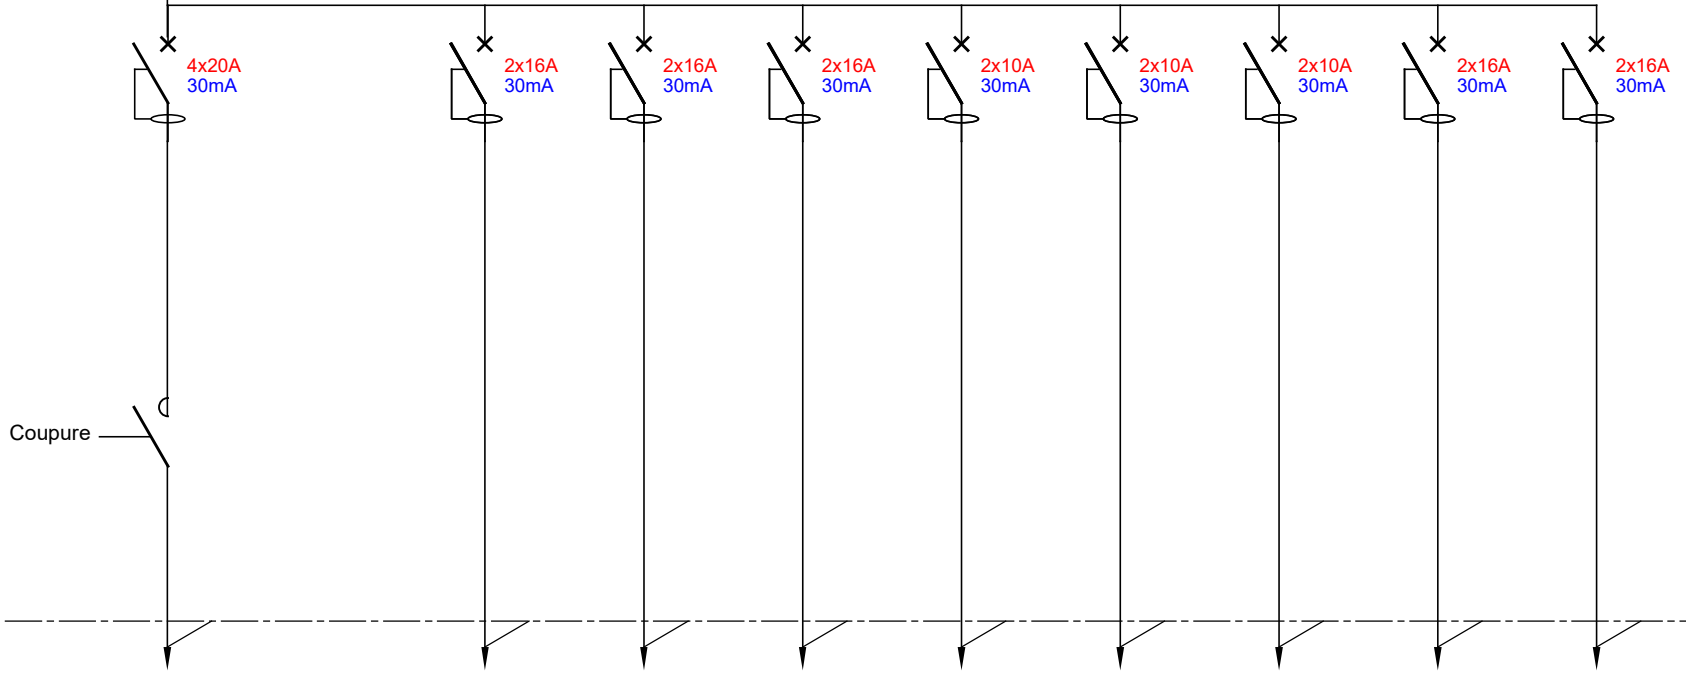

PUISSANCE											
REPERE											
TYPE		U1000 R2V		U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V
SECTION		5x2.5 <sup>2</sup>		3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>
DESIGNATION		CTA DF		Alim extracteur miellerie	Alim extracteur chambre chaude	Alim extracteur hangar véhicule	Alim centrale détection CO/NO	Alim boîtier débit variable	Alim boîtier débit variable	disponible	disponible



CONSTRUCTION D'UN POLE APICOLE

Schéma de principe du T.G.B.T

**DOSSIER**

NUMERO	PHASE	INDICE	DRESSE LE
9857	PRO DCE		20/05/22


**SCHEMA**

N°	INDICE	DESSIN	FOLIO	PAGE
01		EC	11/12	

Edité le: 25.11.2008

COMPTAGE  
CHAUFFAGE  
DIRECT

A valider avec le titulaire du lot CVC en phase préparation

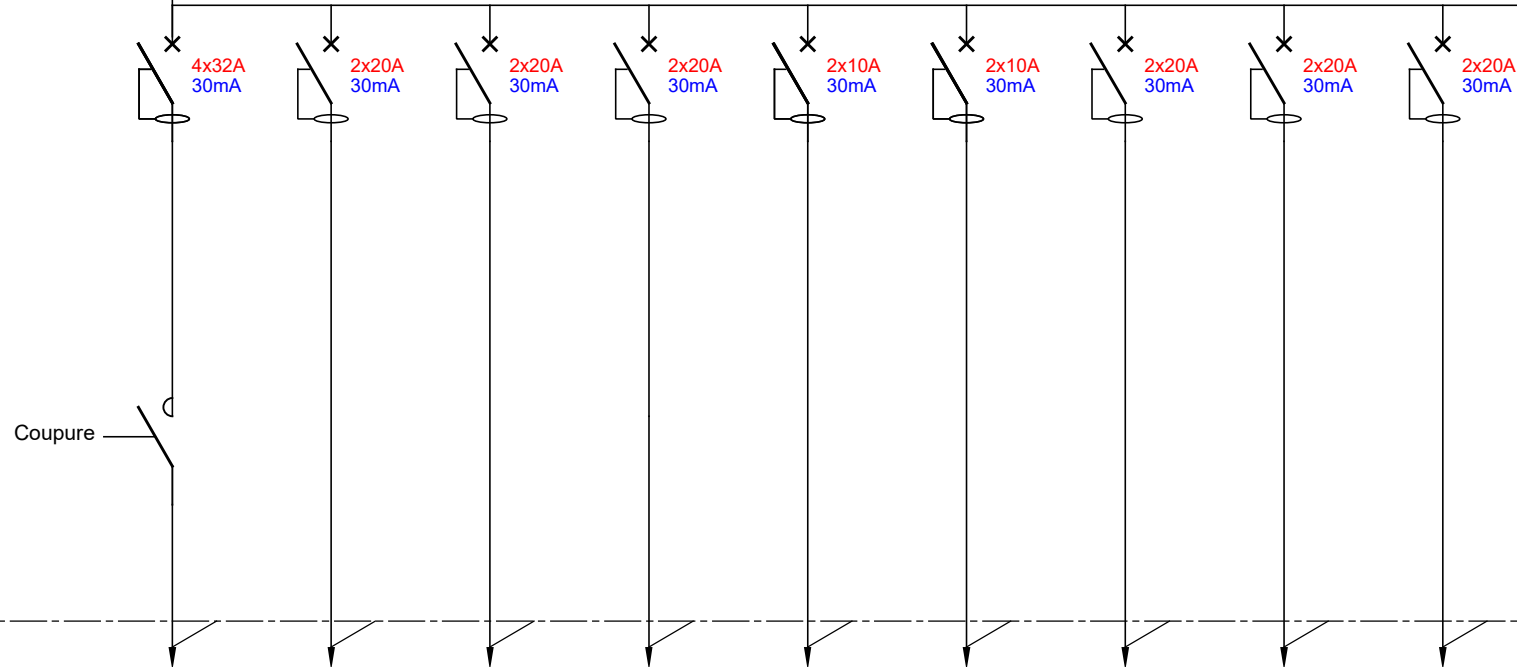

PUISSANCE											
REPÈRE											
TYPE		U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	
SECTION		5x6 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	3x1.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	3x2.5 <sup>2</sup>	
DESIGNATION		Alim armoire chauffage	Alim panneau rayonnant	Alim panneau rayonnant	Alim chauffe-eau sanitaires douches	Alim collecteurs plancher chauffant	Alim collecteurs plancher chauffant	Alim chauffe-eau salle pause	Alim rechauffeur 15 l ménage	Alim rechauffeur 15 l chambre chaude	



CONSTRUCTION D'UN POLE APICOLE

Schéma de principe du T.G.B.T

**DOSSIER**

NUMERO	PHASE	INDICE	DRESSE LE
9857	PRO DCE		20/05/22

**SCHEMA**

N°	INDICE	DESSIN	FOLIO	PAGE
01		EC	12/12	

Edité le: 25.11.2008